# 光寶科技高雄製造中心
# 高雄市楠梓區二期廠房工程

## 安全觀測系統數據報告

觀測日期：中華民國一百一十三年七月二十二日





允穩工程有限公司

高雄市新興區七賢一路245號

TEL: 251-7377　236-6896　　FAX: 236-6897

# 光寶科技高雄製造中心
# 高雄市楠梓區二期廠房工程

## 安全觀測系統數據報告

觀測日期：中華民國一百一十三年七月二十二日


**允穩工程有限公司**

高雄市新興區七賢一路245號

TEL: 251-7377　236-6896　　FAX: 236-6897

# 目 錄

觀測結果與說明 …… 1

安全觀測系統配置圖 …… 2

傾斜管量測曲線及資料 …… 3

各施工階段支撐系統量測值 …… 18

鋼筋應力計量測值 …… 20

中間柱隆起點量測值 …… 28

各施工階段沉陷控制點量測值 …… 30

鄰房傾度盤量測值 …… 33

開挖區外水位觀測井量測資料 …… 39

開挖區內水壓計量測資料 …… 41

# 安全觀測系統資料摘要說明

| 儀器名稱 | 最大觀測值 (編號) | | 警戒值 | 行動值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 壁內傾斜管 | -2.190 cm (SI-5) | | 2.6 cm | 3.4 cm | |
| 壁外傾斜管 | -2.139 cm (SO-3) | | 2.6 cm | 3.4 cm | |
| 支撐應變計 | 第一層(H400) | 71.3 t/支(VG-101) | 93.4 t/支 | 121.42 t/支 | |
| | 第二層(H414) | 183.5 t/支(VG-202) | 251.8 t/支 | 327.34 t/支 | |
| | 第三層(H414) | 212.1 t/支(VG-301) | 270 t/支 | 351 t/支 | |
| 開挖區外水位觀測井 | -9.56 m (OW-5) | | GL-5.5m | GL-4.5m | |
| 開挖區內水壓計 | -17.64 m (PP-1) | | — | — | |
| 中間柱隆起點 | 3.1 cm (H-1) | | 4.5 cm | 5.0 cm | |
| 鋼筋應力計 | 973.81 kg/cm$^2$ (SS-47) | | 1680 kg/cm$^2$ | 2520 kg/cm$^2$ | "+"表示張力，"-"表示壓力 |
| 鄰房傾度盤 | -1/667 (T-16) | | 1/500 | 1/300 | |
| 沉陷點 | 鄰地/道路 | -1.4 cm (STM-11) | 1.5 cm | 1.8 cm | |

說明：1.壁內傾斜管(SI-1、SI-3~SI-6)於 2023/11/30 量測初值。
壁內傾斜管(SI-2)於 2023/12/7 量測初值。
壁內傾斜管(SI-1)GL-0~1m 處，因劣質混凝土打除，連續壁之實際變位量為折點處。
壁內傾斜管(SI-2)GL-0~1.2m 處，因劣質混凝土打除，連續壁之實際變位量為折點處。
壁內傾斜管(SI-3)GL-0~1.1m 處，因劣質混凝土打除，連續壁之實際變位量為折點處。
壁內傾斜管(SI-4)GL-0~1.3m 處，因劣質混凝土打除，連續壁之實際變位量為折點處。
壁內傾斜管(SI-5)GL-0~1.15m 處，因劣質混凝土打除，連續壁之實際變位量為折點處。
壁內傾斜管(SI-6)GL-0~1m 處，因劣質混凝土打除，連續壁之實際變位量為折點處。

2.壁外傾斜管(SO-1~SO-6)於 2023/11/30 量測初值。
壁外傾斜管(SO-1、SO-7、SO-9)於 2023/12/25 量測初值。
壁外傾斜管(SO-8)於 2023/12/28 量測初值。

3.沉陷點(STM-1~STM-20)於 2023/11/30 量測初值。
沉陷點(STM-21~STM-27)於 2023/12/21 量測初值。


4.鄰房傾度盤(T-1~T-20)於 2023/11/30 量測初值。
鄰房傾度盤(T-16)於 2024/2/19 重裝，並量測初值。

5.鋼筋計(SS-2、SS-5、SS-7~ SS-12、SS-17、SS-19、SS-27、SS-29、SS-32、SS-34~SS-36、SS-41~SS-44、SS-46、SS-48~SS-50、SS-52、SS-53、SS-55、SS-62、SS-63、SS-65、SS-67、SS-71)因線路短路，因此無法量測。

6.根據觀測資料結果，水壓計(PP-1)目前量測水位已低於 GL-16.50m，請現場工程人員注意抽水控制。
根據觀測資料結果，水壓計(PP-2)目前量測水位已低於 GL-15.36m，請現場工程人員注意抽水控制。
根據觀測資料結果，水壓計(PP-4)目前量測水位已低於 GL-14.57m，請現場工程人員注意抽水控制。
本次量測時，水壓計(PP-3)因長期低於水壓計可測量之水位深度，所以自動化數據顯示不正確。
水壓計(PP-1、PP-2)因線路遭挖掘斷線，經討論改由基地內水位觀測井#2 取代 PP-1，基地內水位觀測井#9 取代 PP-2，並由人工進行量測。

7.中間柱隆起點(H-1～H-4)於 2024/1/5 安裝，並量測初值。

8.本次量測時，支撐應變計(VG-104)因線路短路，所以無法量測。

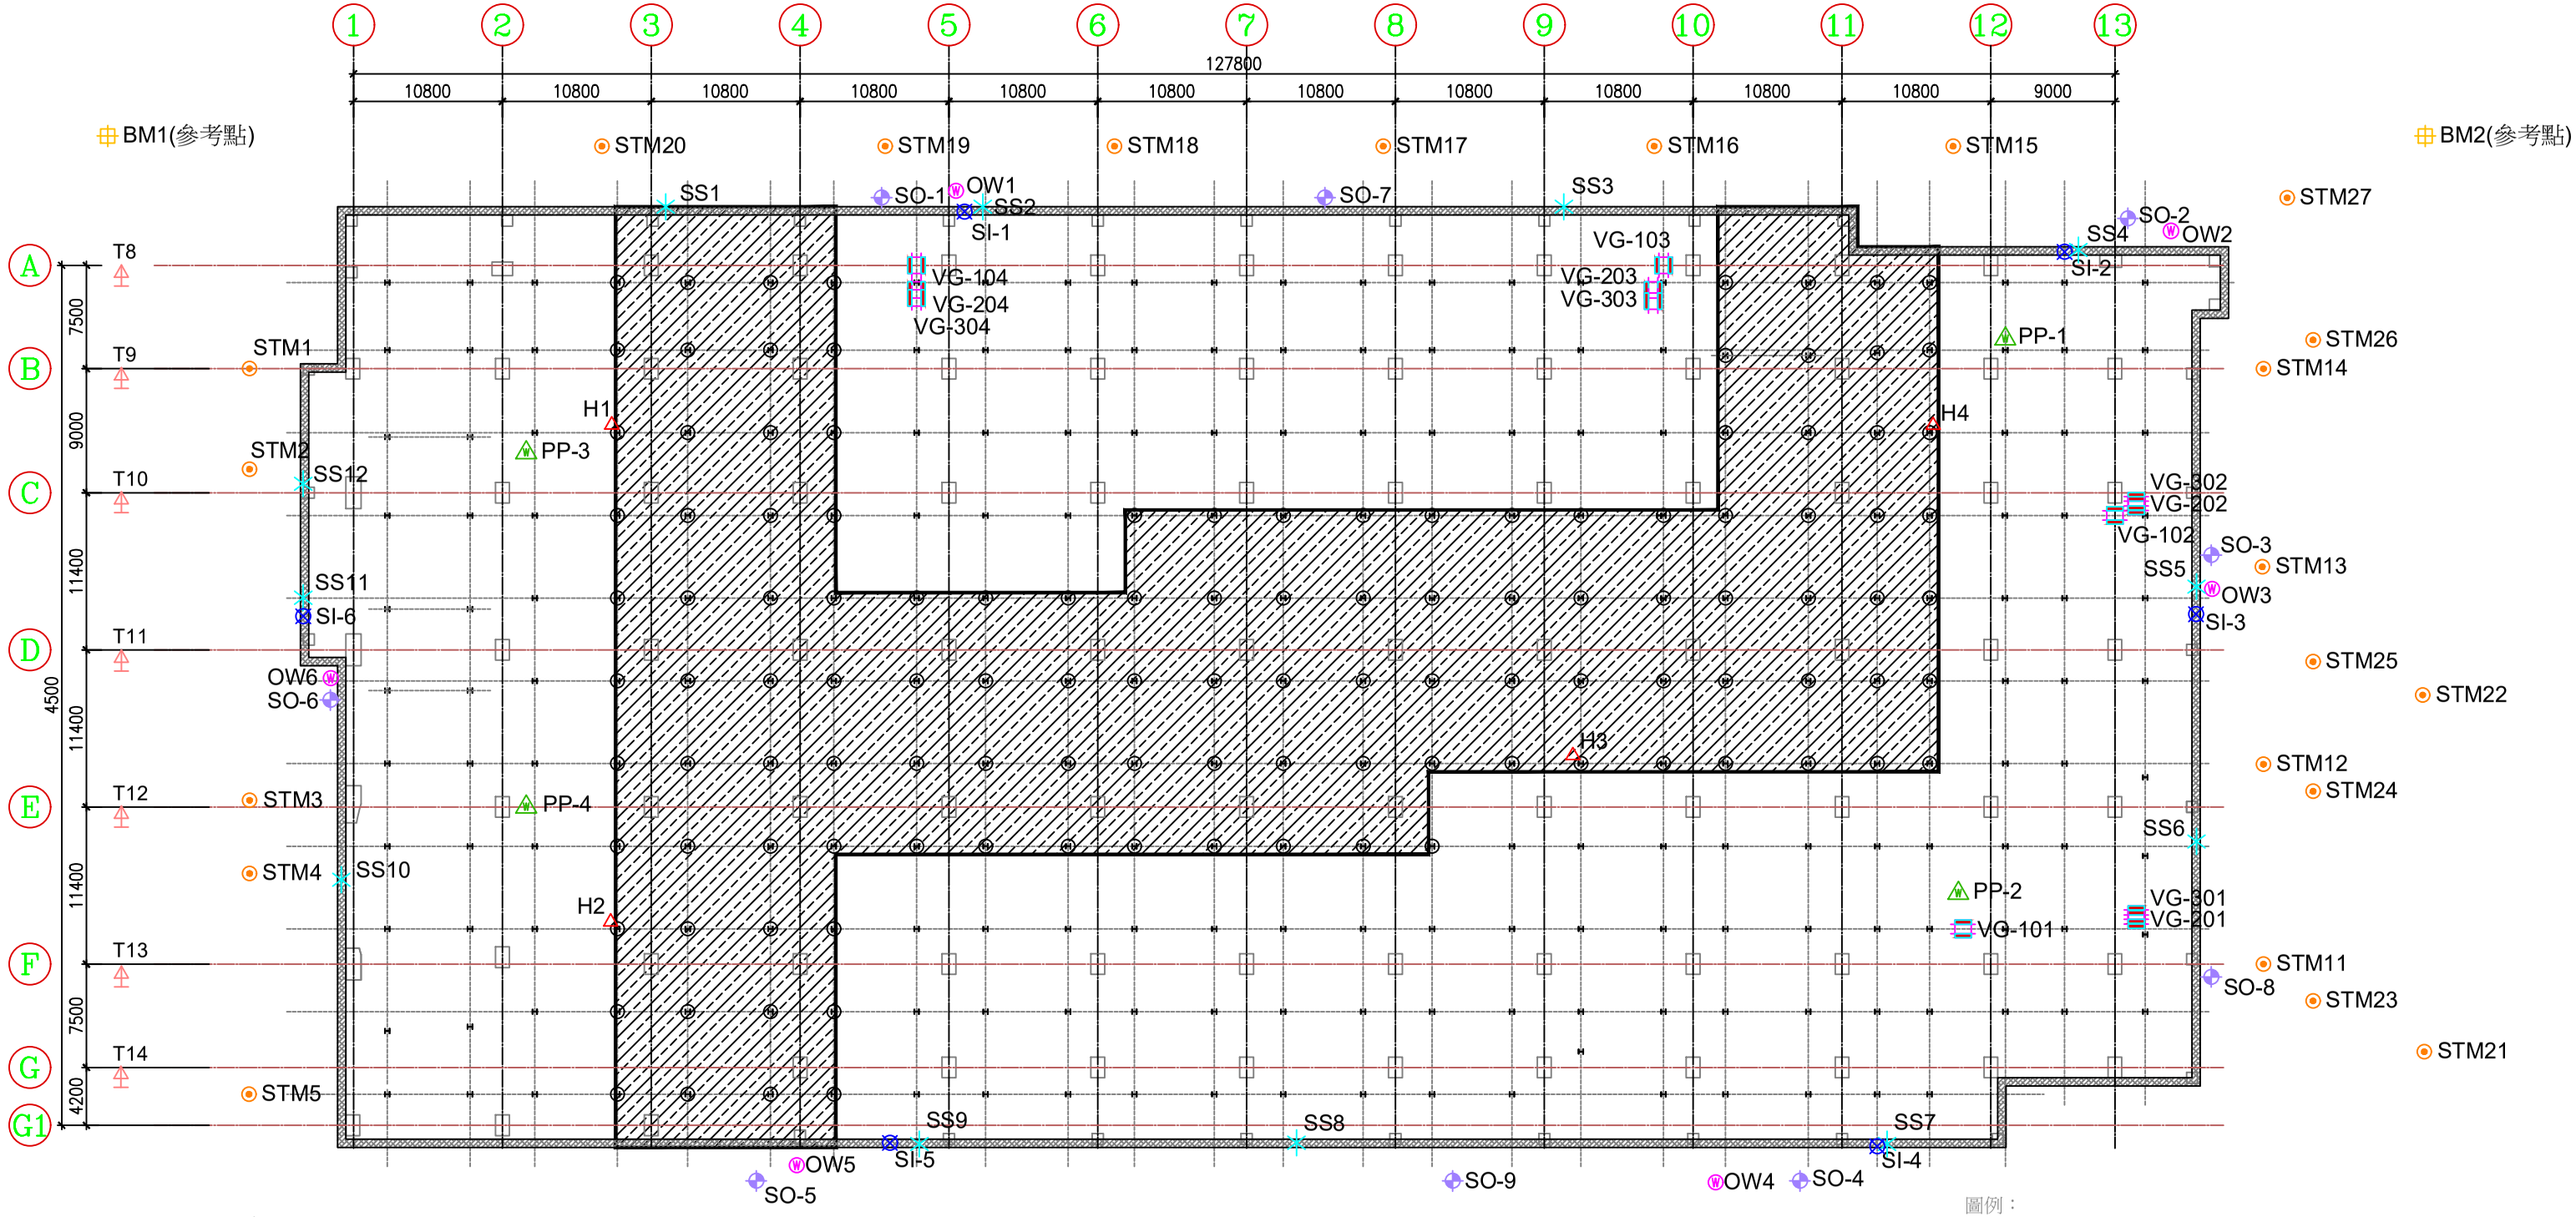



# 安全監測點位配置圖

圖例：

| | |
|---|---|
| (每處6支) 5，8，13 m 內外側 | 12處 |
| 電子式水壓計(基地內，深度 17m) | 4 處 |
| 壁體內傾度觀測管(深度24m) | 6 處 |
| 壁體外傾度觀測管(深度24m) | 9 處 |
| 水位觀測井(基地外，深度15.0m) | 6 處 |
| 建築物傾斜計 | 20 處 |
| 沉陷觀測點 | 27 點 |
| 沉陷參考點 | 4 點 |
| 支撐應變計(每層 4 組*3 層共 12 組) | 24 個 |
| 中間柱隆起點 | 4 點 |

工 程 名 稱 ：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程
前次量測日期：2024/7/18
本次量測日期：2024/7/22
傾斜管編號：SI-1
警 戒 值 (cm)：2.6cm
行 動 值 (cm)：3.4cm


| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|---|---|---|
| 0 | -1.606 | -1.602 |
| 0.5 | -1.668 | -1.493 |
| 1 | -1.689 | -1.515 |
| 1.5 | -1.697 | -1.598 |
| 2 | -1.698 | -1.639 |
| 2.5 | -1.696 | -1.695 |
| 3 | -1.680 | -1.681 |
| 3.5 | -1.630 | -1.619 |
| 4 | -1.604 | -1.593 |
| 4.5 | -1.589 | -1.509 |
| 5 | -1.537 | -1.452 |
| 5.5 | -1.441 | -1.385 |
| 6 | -1.351 | -1.290 |
| 6.5 | -1.229 | -1.182 |
| 7 | -1.116 | -1.060 |
| 7.5 | -0.968 | -0.817 |
| 8 | -0.792 | -0.647 |
| 8.5 | -0.640 | -0.491 |
| 9 | -0.470 | -0.309 |
| 9.5 | -0.301 | -0.268 |
| 10 | -0.127 | -0.121 |
| 10.5 | 0.050 | 0.076 |
| 11 | 0.209 | 0.223 |
| 11.5 | 0.334 | 0.285 |
| 12 | 0.452 | 0.384 |
| 12.5 | 0.555 | 0.475 |
| 13 | 0.606 | 0.510 |
| 13.5 | 0.633 | 0.600 |
| 14 | 0.658 | 0.601 |
| 14.5 | 0.668 | 0.617 |
| 15 | 0.674 | 0.611 |
| 15.5 | 0.680 | 0.616 |
| 16 | 0.640 | 0.580 |
| 16.5 | 0.600 | 0.544 |
| 17 | 0.560 | 0.508 |
| 17.5 | 0.520 | 0.471 |
| 18 | 0.480 | 0.435 |
| 18.5 | 0.440 | 0.399 |
| 19 | 0.400 | 0.363 |
| 19.5 | 0.360 | 0.326 |
| 20 | 0.320 | 0.290 |
| 20.5 | 0.280 | 0.254 |
| 21 | 0.240 | 0.218 |
| 21.5 | 0.200 | 0.181 |
| 22 | 0.160 | 0.145 |
| 22.5 | 0.120 | 0.109 |
| 23 | 0.080 | 0.073 |
| 23.5 | 0.040 | 0.036 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |

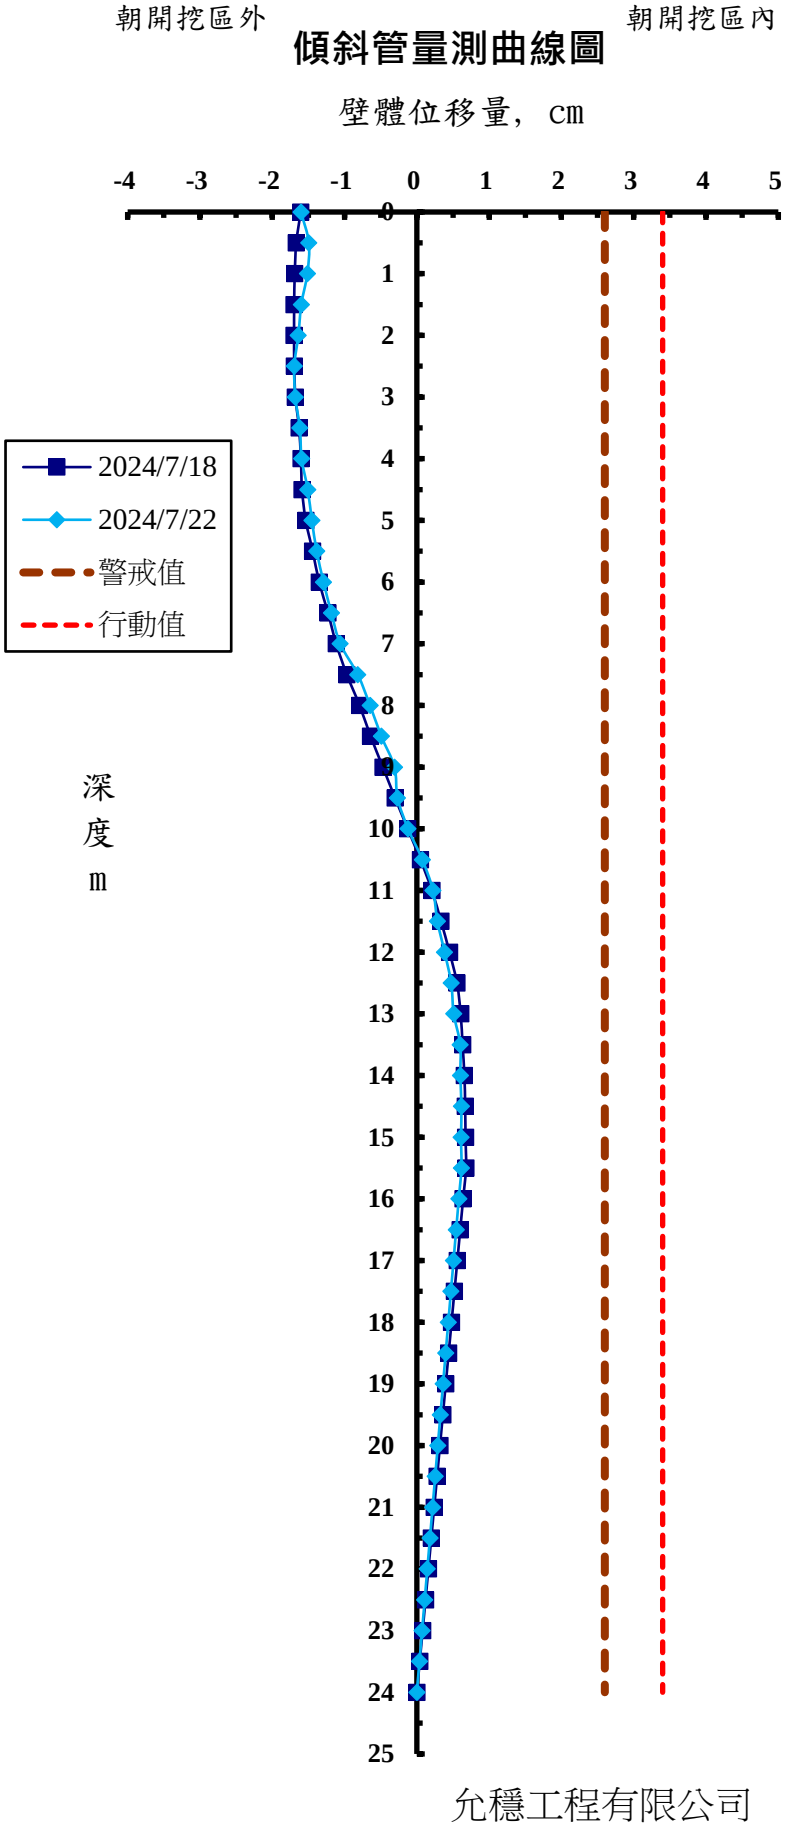


允穩工程有限公司

工 程 名 稱 ：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程
前次量測日期：2024/7/18
本次量測日期：2024/7/22
傾斜管編號：SI-2
警 戒 值 (cm)：2.6cm
行 動 值 (cm)：3.4cm


| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|---|---|---|
| 0 | -2.408 | -2.194 |
| 0.5 | -1.903 | -1.797 |
| 1 | -1.781 | -1.664 |
| 1.5 | -1.758 | -1.644 |
| 2 | -1.791 | -1.662 |
| 2.5 | -1.742 | -1.632 |
| 3 | -1.691 | -1.582 |
| 3.5 | -1.633 | -1.496 |
| 4 | -1.583 | -1.446 |
| 4.5 | -1.517 | -1.376 |
| 5 | -1.407 | -1.226 |
| 5.5 | -1.299 | -1.113 |
| 6 | -1.197 | -1.017 |
| 6.5 | -1.073 | -0.884 |
| 7 | -0.938 | -0.746 |
| 7.5 | -0.758 | -0.608 |
| 8 | -0.599 | -0.481 |
| 8.5 | -0.446 | -0.346 |
| 9 | -0.254 | -0.171 |
| 9.5 | -0.082 | 0.002 |
| 10 | 0.076 | 0.145 |
| 10.5 | 0.233 | 0.278 |
| 11 | 0.347 | 0.385 |
| 11.5 | 0.441 | 0.468 |
| 12 | 0.533 | 0.559 |
| 12.5 | 0.582 | 0.593 |
| 13 | 0.608 | 0.630 |
| 13.5 | 0.627 | 0.647 |
| 14 | 0.600 | 0.645 |
| 14.5 | 0.593 | 0.631 |
| 15 | 0.571 | 0.614 |
| 15.5 | 0.569 | 0.606 |
| 16 | 0.549 | 0.573 |
| 16.5 | 0.517 | 0.550 |
| 17 | 0.485 | 0.515 |
| 17.5 | 0.470 | 0.479 |
| 18 | 0.422 | 0.436 |
| 18.5 | 0.381 | 0.383 |
| 19 | 0.344 | 0.349 |
| 19.5 | 0.306 | 0.315 |
| 20 | 0.243 | 0.241 |
| 20.5 | 0.198 | 0.204 |
| 21 | 0.170 | 0.201 |
| 21.5 | 0.141 | 0.168 |
| 22 | 0.113 | 0.107 |
| 22.5 | 0.085 | 0.080 |
| 23 | 0.057 | 0.054 |
| 23.5 | 0.028 | 0.027 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |

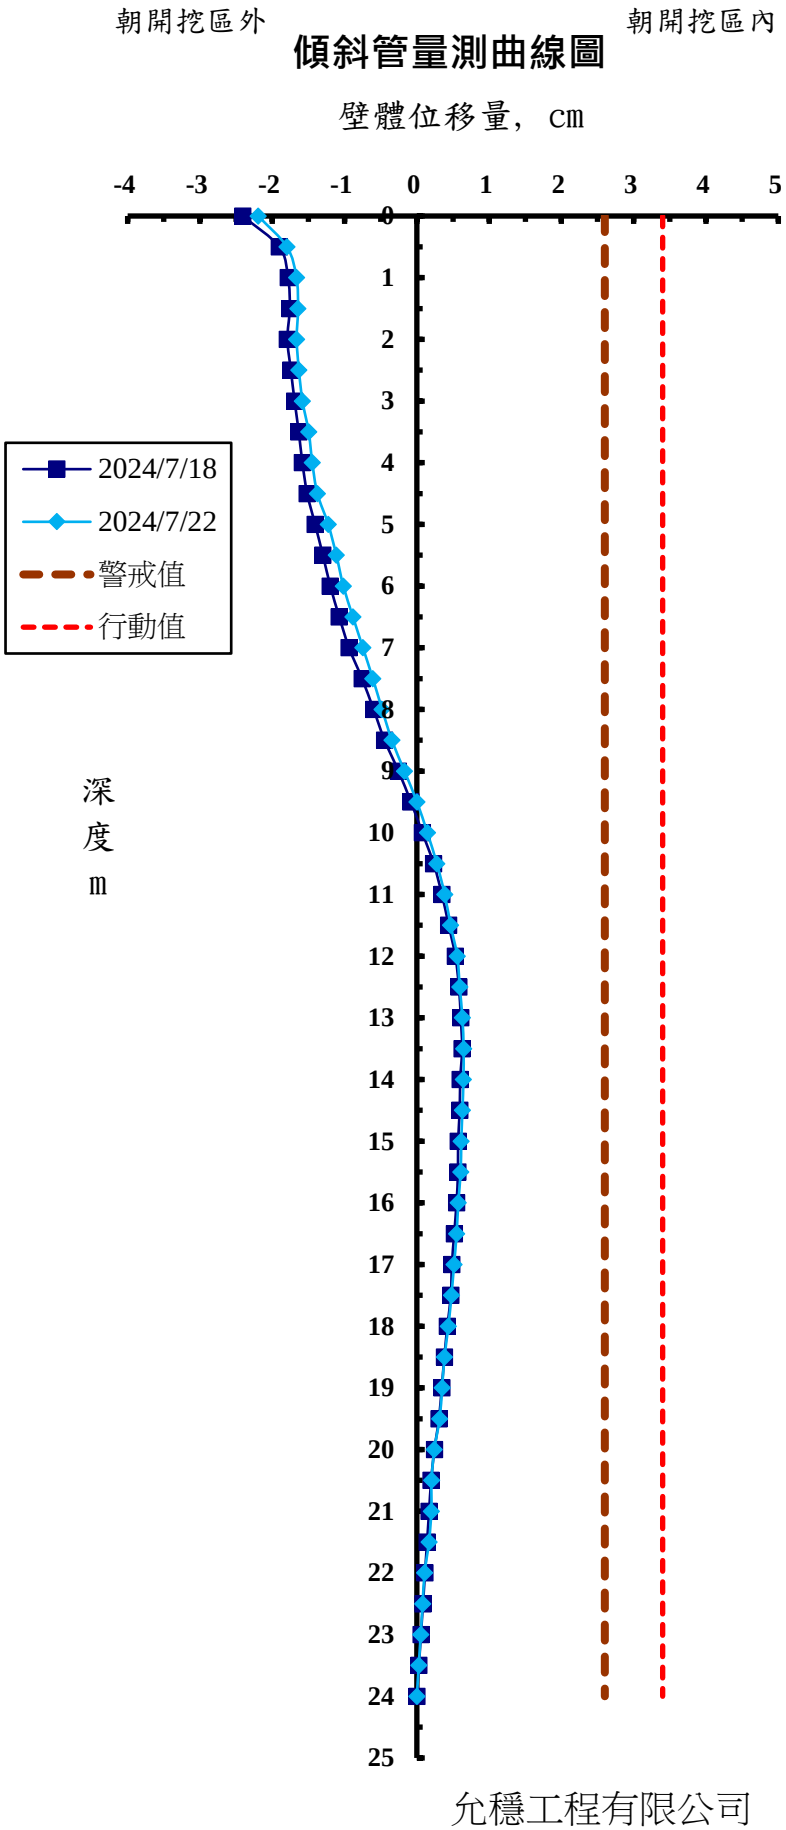


允穩工程有限公司

工 程 名 稱 ：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程
前次量測日期：2024/7/18
本次量測日期：2024/7/22
傾斜管編號：SI-3
警 戒 值 (cm)：2.6cm
行 動 值 (cm)：3.4cm


| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|---|---|---|
| 0 | -2.521 | -1.998 |
| 0.5 | -2.217 | -1.946 |
| 1 | -2.109 | -1.854 |
| 1.5 | -2.018 | -1.777 |
| 2 | -1.887 | -1.706 |
| 2.5 | -1.777 | -1.612 |
| 3 | -1.677 | -1.502 |
| 3.5 | -1.565 | -1.397 |
| 4 | -1.429 | -1.302 |
| 4.5 | -1.299 | -1.166 |
| 5 | -1.189 | -1.067 |
| 5.5 | -1.092 | -0.965 |
| 6 | -0.948 | -0.834 |
| 6.5 | -0.814 | -0.715 |
| 7 | -0.636 | -0.573 |
| 7.5 | -0.492 | -0.450 |
| 8 | -0.343 | -0.299 |
| 8.5 | -0.213 | -0.161 |
| 9 | -0.057 | 0.009 |
| 9.5 | 0.105 | 0.156 |
| 10 | 0.270 | 0.303 |
| 10.5 | 0.417 | 0.440 |
| 11 | 0.528 | 0.553 |
| 11.5 | 0.603 | 0.627 |
| 12 | 0.679 | 0.702 |
| 12.5 | 0.704 | 0.733 |
| 13 | 0.740 | 0.784 |
| 13.5 | 0.742 | 0.778 |
| 14 | 0.757 | 0.749 |
| 14.5 | 0.742 | 0.741 |
| 15 | 0.719 | 0.713 |
| 15.5 | 0.703 | 0.686 |
| 16 | 0.679 | 0.623 |
| 16.5 | 0.630 | 0.584 |
| 17 | 0.602 | 0.542 |
| 17.5 | 0.559 | 0.497 |
| 18 | 0.518 | 0.463 |
| 18.5 | 0.471 | 0.400 |
| 19 | 0.453 | 0.341 |
| 19.5 | 0.415 | 0.281 |
| 20 | 0.367 | 0.268 |
| 20.5 | 0.303 | 0.228 |
| 21 | 0.273 | 0.182 |
| 21.5 | 0.256 | 0.164 |
| 22 | 0.211 | 0.131 |
| 22.5 | 0.158 | 0.098 |
| 23 | 0.106 | 0.066 |
| 23.5 | 0.053 | 0.033 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |

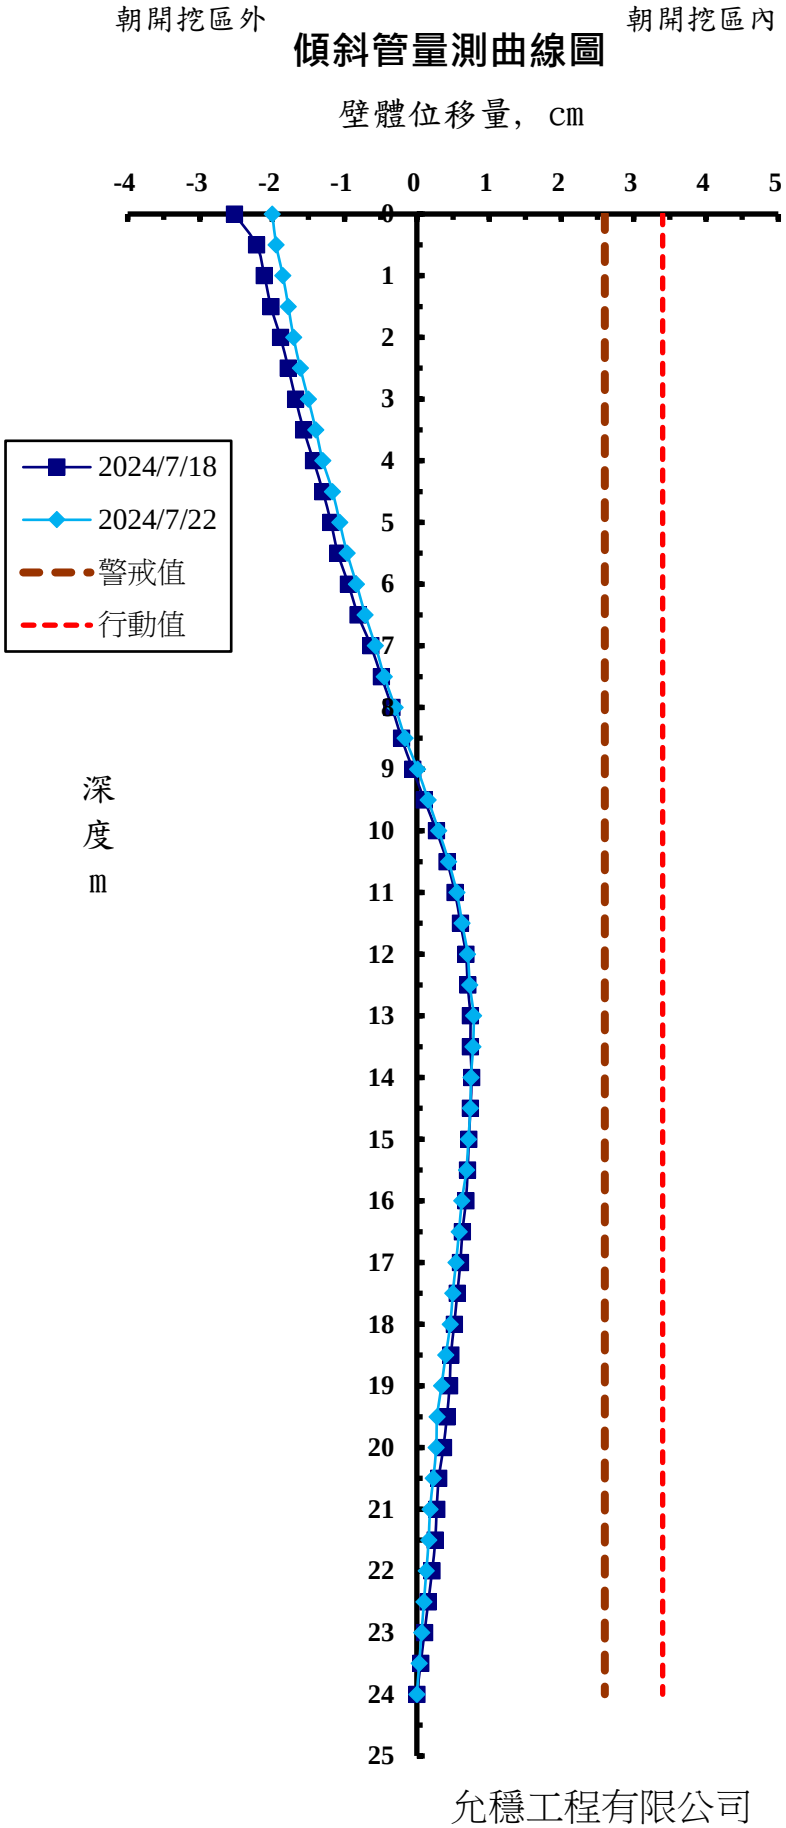


允穩工程有限公司

工 程 名 稱 ：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程
前次量測日期：2024/7/18
本次量測日期：2024/7/22
傾斜管編號：SI-4
警 戒 值 (cm)：2.6cm
行 動 值 (cm)：3.4cm


| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|---|---|---|
| 0 | -3.512 | -3.097 |
| 0.5 | -2.200 | -2.148 |
| 1 | -1.849 | -1.867 |
| 1.5 | -1.839 | -1.863 |
| 2 | -1.833 | -1.844 |
| 2.5 | -1.820 | -1.815 |
| 3 | -1.799 | -1.784 |
| 3.5 | -1.759 | -1.738 |
| 4 | -1.690 | -1.663 |
| 4.5 | -1.607 | -1.581 |
| 5 | -1.531 | -1.506 |
| 5.5 | -1.452 | -1.442 |
| 6 | -1.333 | -1.336 |
| 6.5 | -1.232 | -1.239 |
| 7 | -1.165 | -1.179 |
| 7.5 | -1.048 | -1.057 |
| 8 | -0.848 | -0.884 |
| 8.5 | -0.685 | -0.713 |
| 9 | -0.552 | -0.614 |
| 9.5 | -0.407 | -0.484 |
| 10 | -0.243 | -0.326 |
| 10.5 | -0.104 | -0.214 |
| 11 | -0.024 | -0.130 |
| 11.5 | 0.101 | -0.021 |
| 12 | 0.143 | 0.005 |
| 12.5 | 0.181 | 0.049 |
| 13 | 0.138 | 0.064 |
| 13.5 | 0.177 | 0.094 |
| 14 | 0.194 | 0.112 |
| 14.5 | 0.181 | 0.088 |
| 15 | 0.170 | 0.091 |
| 15.5 | 0.140 | 0.066 |
| 16 | 0.145 | 0.069 |
| 16.5 | 0.098 | 0.059 |
| 17 | 0.049 | 0.096 |
| 17.5 | 0.098 | 0.104 |
| 18 | 0.087 | 0.078 |
| 18.5 | 0.057 | 0.011 |
| 19 | 0.086 | 0.033 |
| 19.5 | 0.112 | 0.056 |
| 20 | 0.087 | 0.033 |
| 20.5 | 0.050 | 0.068 |
| 21 | 0.045 | 0.065 |
| 21.5 | 0.014 | 0.047 |
| 22 | 0.030 | 0.053 |
| 22.5 | 0.080 | 0.087 |
| 23 | 0.054 | 0.058 |
| 23.5 | 0.027 | 0.029 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |

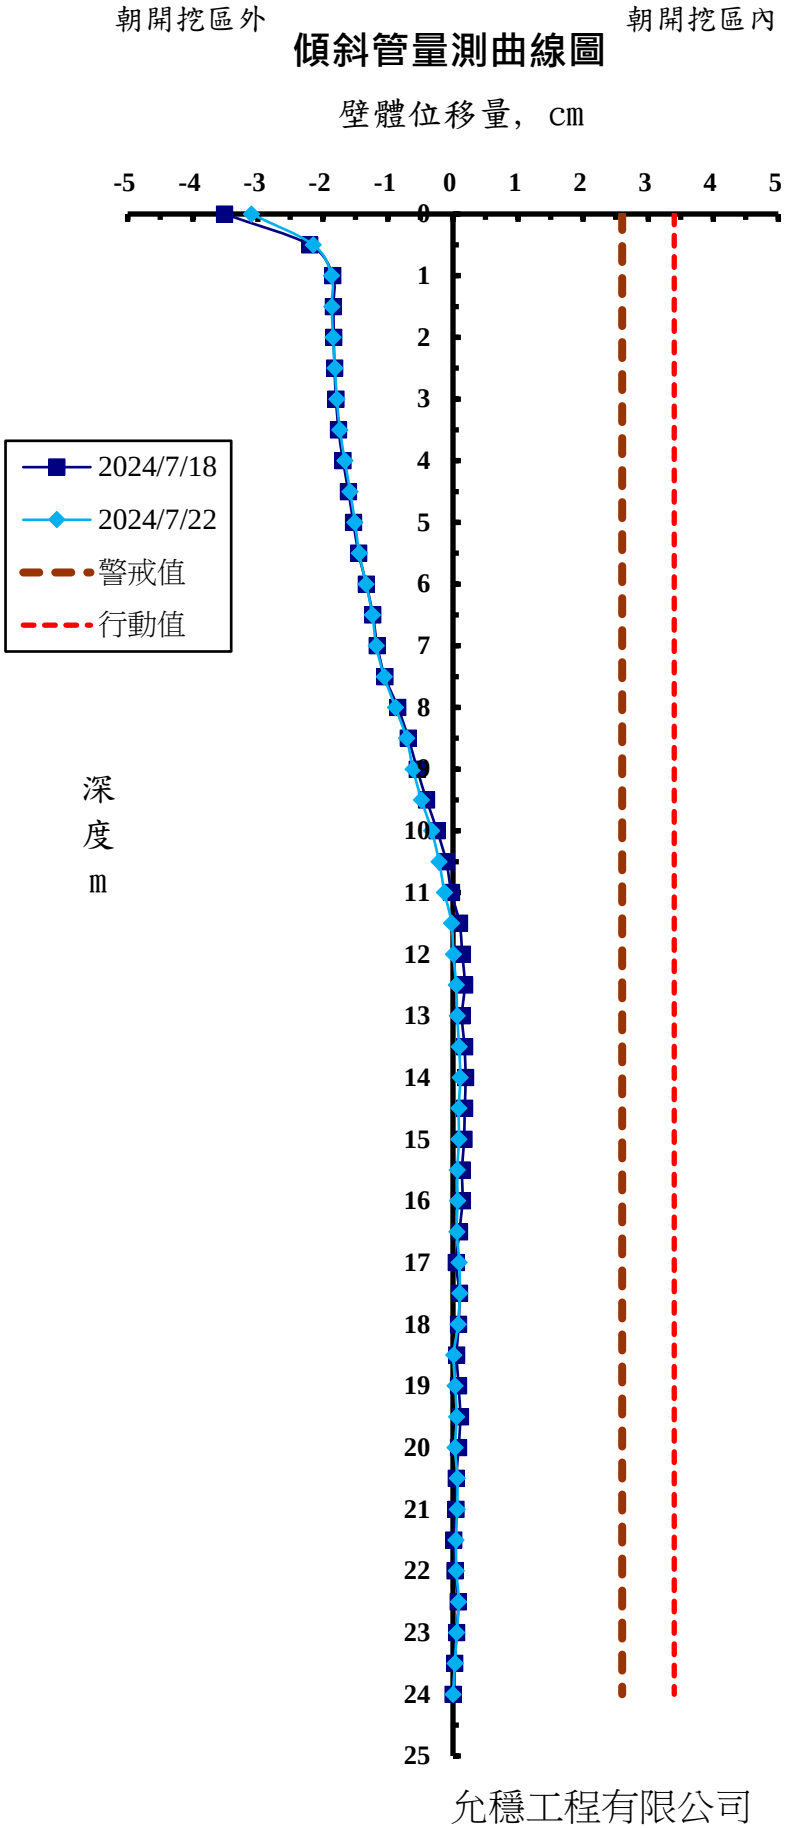


允穩工程有限公司

工 程 名 稱 ：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程
前次量測日期：2024/7/18
本次量測日期：2024/7/22
傾斜管編號：SI-5
警 戒 值 (cm)：2.6cm
行 動 值 (cm)：3.4cm


| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|---|---|---|
| 0 | -2.144 | -2.190 |
| 0.5 | -1.909 | -1.861 |
| 1 | -1.911 | -1.875 |
| 1.5 | -1.857 | -1.845 |
| 2 | -1.831 | -1.798 |
| 2.5 | -1.785 | -1.754 |
| 3 | -1.696 | -1.668 |
| 3.5 | -1.629 | -1.583 |
| 4 | -1.568 | -1.529 |
| 4.5 | -1.519 | -1.483 |
| 5 | -1.419 | -1.391 |
| 5.5 | -1.321 | -1.313 |
| 6 | -1.219 | -1.218 |
| 6.5 | -1.093 | -1.096 |
| 7 | -0.964 | -0.966 |
| 7.5 | -0.809 | -0.833 |
| 8 | -0.667 | -0.689 |
| 8.5 | -0.512 | -0.523 |
| 9 | -0.338 | -0.376 |
| 9.5 | -0.182 | -0.204 |
| 10 | -0.009 | -0.001 |
| 10.5 | 0.124 | 0.133 |
| 11 | 0.243 | 0.244 |
| 11.5 | 0.374 | 0.376 |
| 12 | 0.477 | 0.453 |
| 12.5 | 0.533 | 0.503 |
| 13 | 0.552 | 0.522 |
| 13.5 | 0.559 | 0.539 |
| 14 | 0.559 | 0.510 |
| 14.5 | 0.555 | 0.489 |
| 15 | 0.546 | 0.498 |
| 15.5 | 0.527 | 0.462 |
| 16 | 0.490 | 0.418 |
| 16.5 | 0.462 | 0.422 |
| 17 | 0.437 | 0.445 |
| 17.5 | 0.426 | 0.441 |
| 18 | 0.398 | 0.423 |
| 18.5 | 0.363 | 0.424 |
| 19 | 0.317 | 0.362 |
| 19.5 | 0.291 | 0.302 |
| 20 | 0.271 | 0.289 |
| 20.5 | 0.240 | 0.237 |
| 21 | 0.216 | 0.216 |
| 21.5 | 0.164 | 0.179 |
| 22 | 0.136 | 0.140 |
| 22.5 | 0.102 | 0.105 |
| 23 | 0.068 | 0.070 |
| 23.5 | 0.034 | 0.035 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |

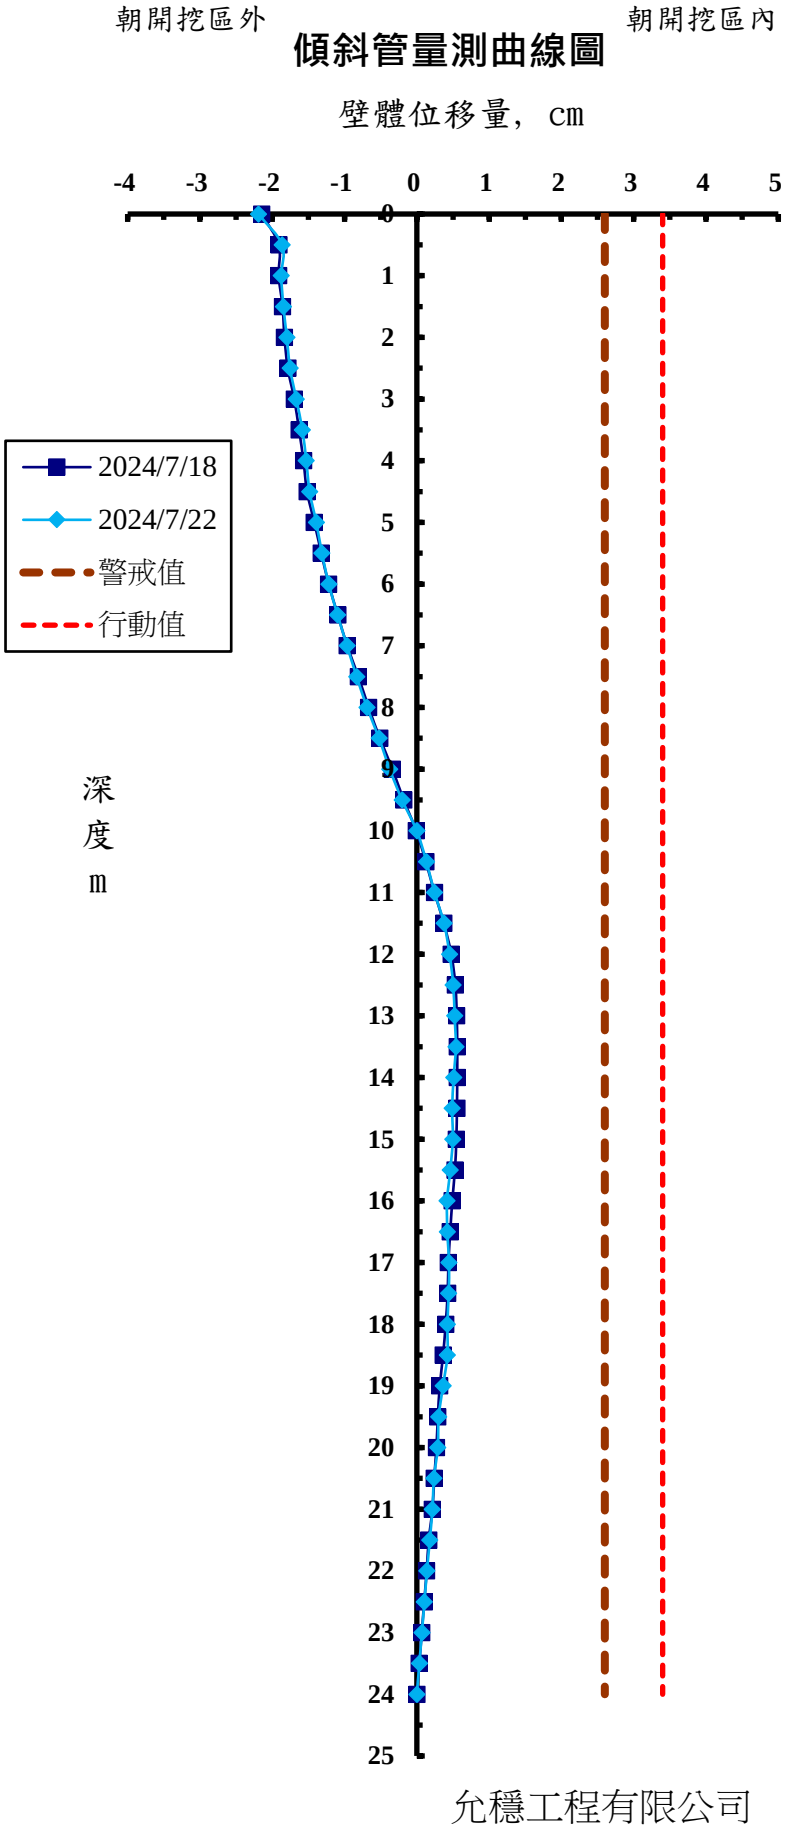


允穩工程有限公司

工 程 名 稱 ：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程
前次量測日期：2024/7/18
本次量測日期：2024/7/22
傾斜管編號：SI-6
警 戒 值 (cm)：2.6cm
行 動 值 (cm)：3.4cm


| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|---|---|---|
| 0 | -2.080 | -2.135 |
| 0.5 | -2.059 | -2.065 |
| 1 | -1.987 | -2.005 |
| 1.5 | -1.941 | -1.974 |
| 2 | -1.878 | -1.888 |
| 2.5 | -1.813 | -1.826 |
| 3 | -1.755 | -1.739 |
| 3.5 | -1.693 | -1.673 |
| 4 | -1.633 | -1.617 |
| 4.5 | -1.564 | -1.544 |
| 5 | -1.474 | -1.450 |
| 5.5 | -1.364 | -1.327 |
| 6 | -1.267 | -1.238 |
| 6.5 | -1.161 | -1.131 |
| 7 | -1.054 | -1.017 |
| 7.5 | -0.945 | -0.877 |
| 8 | -0.844 | -0.737 |
| 8.5 | -0.731 | -0.621 |
| 9 | -0.584 | -0.500 |
| 9.5 | -0.440 | -0.337 |
| 10 | -0.307 | -0.205 |
| 10.5 | -0.164 | -0.073 |
| 11 | -0.033 | 0.062 |
| 11.5 | 0.080 | 0.179 |
| 12 | 0.187 | 0.316 |
| 12.5 | 0.244 | 0.434 |
| 13 | 0.287 | 0.434 |
| 13.5 | 0.332 | 0.480 |
| 14 | 0.367 | 0.506 |
| 14.5 | 0.373 | 0.508 |
| 15 | 0.389 | 0.508 |
| 15.5 | 0.382 | 0.493 |
| 16 | 0.364 | 0.468 |
| 16.5 | 0.353 | 0.455 |
| 17 | 0.333 | 0.484 |
| 17.5 | 0.305 | 0.448 |
| 18 | 0.323 | 0.452 |
| 18.5 | 0.311 | 0.382 |
| 19 | 0.297 | 0.375 |
| 19.5 | 0.213 | 0.262 |
| 20 | 0.218 | 0.278 |
| 20.5 | 0.198 | 0.244 |
| 21 | 0.180 | 0.221 |
| 21.5 | 0.163 | 0.178 |
| 22 | 0.144 | 0.147 |
| 22.5 | 0.108 | 0.110 |
| 23 | 0.072 | 0.074 |
| 23.5 | 0.036 | 0.037 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |

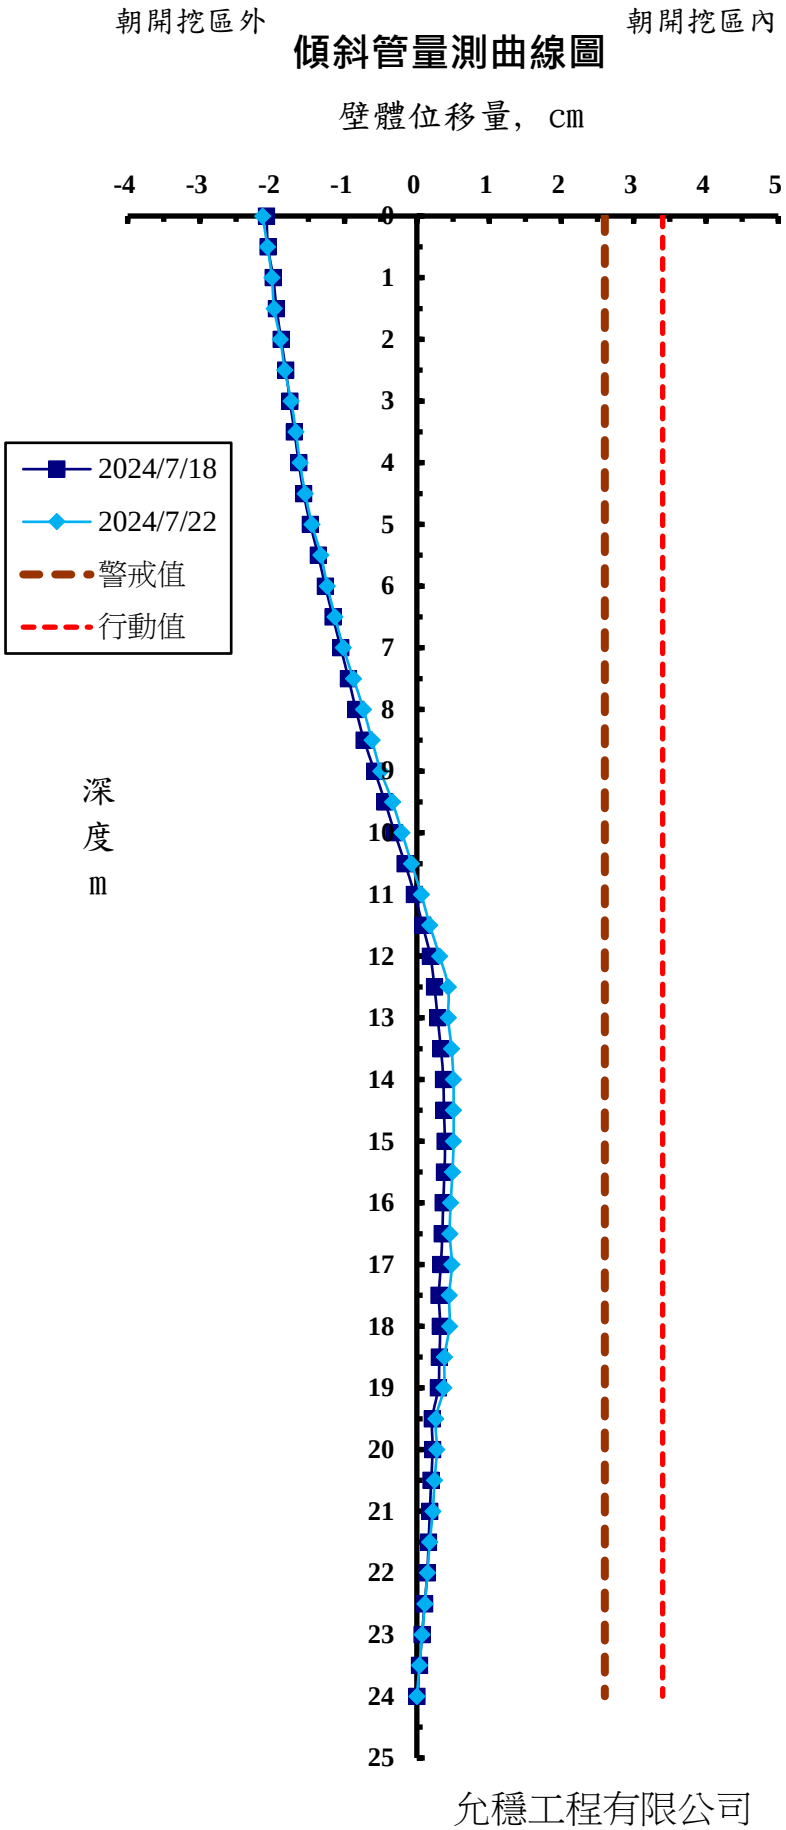


允穩工程有限公司

工 程 名 稱 ：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程
前次量測日期：2024/7/18
本次量測日期：2024/7/22
傾斜管編號：SO-1
警 戒 值 (cm)：2.6cm
行 動 值 (cm)：3.4cm


| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|---|---|---|
| 0 | -1.109 | -0.815 |
| 0.5 | -1.168 | -0.906 |
| 1 | -1.128 | -0.876 |
| 1.5 | -1.084 | -0.840 |
| 2 | -1.056 | -0.823 |
| 2.5 | -1.040 | -0.813 |
| 3 | -1.002 | -0.786 |
| 3.5 | -0.966 | -0.756 |
| 4 | -0.934 | -0.748 |
| 4.5 | -0.861 | -0.677 |
| 5 | -0.757 | -0.597 |
| 5.5 | -0.655 | -0.506 |
| 6 | -0.696 | -0.546 |
| 6.5 | -0.746 | -0.604 |
| 7 | -0.665 | -0.526 |
| 7.5 | -0.535 | -0.404 |
| 8 | -0.401 | -0.267 |
| 8.5 | -0.269 | -0.169 |
| 9 | -0.282 | -0.152 |
| 9.5 | -0.271 | -0.140 |
| 10 | -0.188 | -0.072 |
| 10.5 | -0.070 | 0.048 |
| 11 | 0.078 | 0.204 |
| 11.5 | 0.192 | 0.316 |
| 12 | 0.321 | 0.428 |
| 12.5 | 0.395 | 0.499 |
| 13 | 0.389 | 0.508 |
| 13.5 | 0.409 | 0.535 |
| 14 | 0.434 | 0.550 |
| 14.5 | 0.415 | 0.542 |
| 15 | 0.395 | 0.520 |
| 15.5 | 0.355 | 0.490 |
| 16 | 0.399 | 0.521 |
| 16.5 | 0.373 | 0.487 |
| 17 | 0.394 | 0.499 |
| 17.5 | 0.451 | 0.544 |
| 18 | 0.446 | 0.546 |
| 18.5 | 0.407 | 0.502 |
| 19 | 0.304 | 0.360 |
| 19.5 | 0.275 | 0.318 |
| 20 | 0.272 | 0.310 |
| 20.5 | 0.219 | 0.278 |
| 21 | 0.218 | 0.281 |
| 21.5 | 0.181 | 0.234 |
| 22 | 0.145 | 0.187 |
| 22.5 | 0.109 | 0.140 |
| 23 | 0.073 | 0.094 |
| 23.5 | 0.036 | 0.047 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |

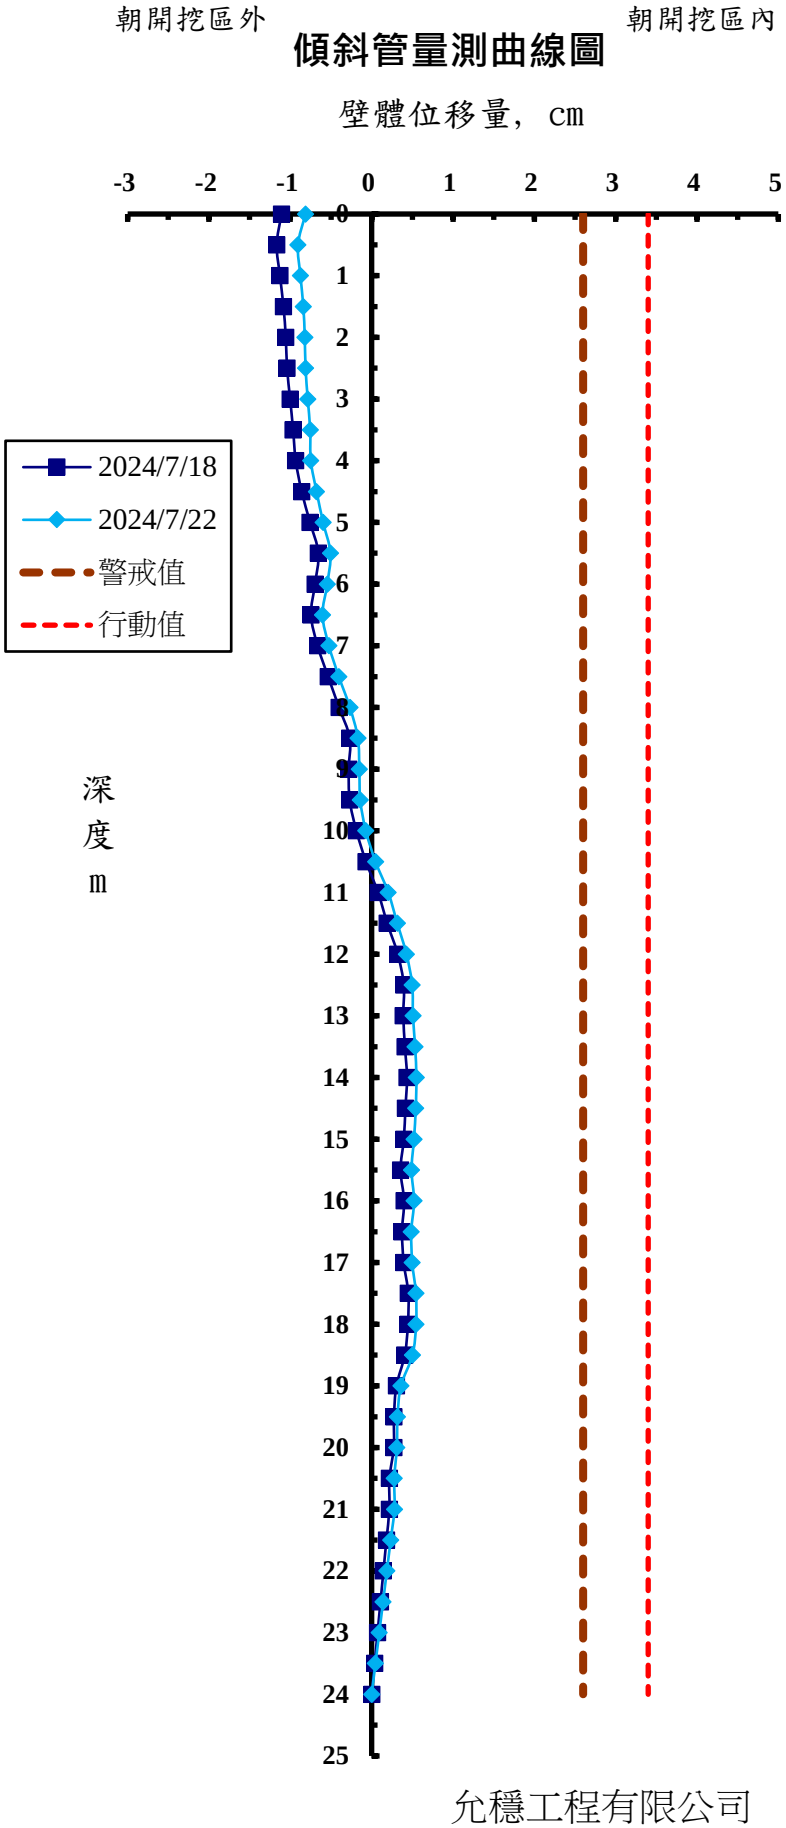


允穩工程有限公司

工 程 名 稱 ：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程
前次量測日期：2024/7/18
本次量測日期：2024/7/22
傾斜管編號：SO-2
警 戒 值 (cm)：2.6cm
行 動 值 (cm)：3.4cm


| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|---|---|---|
| 0 | -2.058 | -2.524 |
| 0.5 | -1.354 | -1.153 |
| 1 | -1.305 | -1.103 |
| 1.5 | -1.267 | -1.087 |
| 2 | -1.236 | -1.061 |
| 2.5 | -1.205 | -1.022 |
| 3 | -1.280 | -1.069 |
| 3.5 | -1.283 | -1.054 |
| 4 | -1.166 | -1.007 |
| 4.5 | -1.182 | -0.950 |
| 5 | -1.069 | -0.798 |
| 5.5 | -0.975 | -0.707 |
| 6 | -0.881 | -0.606 |
| 6.5 | -0.773 | -0.511 |
| 7 | -0.660 | -0.399 |
| 7.5 | -0.539 | -0.304 |
| 8 | -0.417 | -0.174 |
| 8.5 | -0.301 | -0.066 |
| 9 | -0.175 | 0.055 |
| 9.5 | -0.090 | 0.142 |
| 10 | 0.017 | 0.253 |
| 10.5 | 0.161 | 0.346 |
| 11 | 0.303 | 0.421 |
| 11.5 | 0.425 | 0.531 |
| 12 | 0.500 | 0.600 |
| 12.5 | 0.510 | 0.611 |
| 13 | 0.523 | 0.619 |
| 13.5 | 0.536 | 0.627 |
| 14 | 0.577 | 0.663 |
| 14.5 | 0.583 | 0.624 |
| 15 | 0.499 | 0.540 |
| 15.5 | 0.452 | 0.487 |
| 16 | 0.467 | 0.489 |
| 16.5 | 0.496 | 0.513 |
| 17 | 0.502 | 0.501 |
| 17.5 | 0.476 | 0.459 |
| 18 | 0.426 | 0.413 |
| 18.5 | 0.410 | 0.390 |
| 19 | 0.393 | 0.388 |
| 19.5 | 0.364 | 0.365 |
| 20 | 0.346 | 0.337 |
| 20.5 | 0.323 | 0.289 |
| 21 | 0.275 | 0.248 |
| 21.5 | 0.260 | 0.237 |
| 22 | 0.230 | 0.187 |
| 22.5 | 0.204 | 0.157 |
| 23 | 0.163 | 0.120 |
| 23.5 | 0.133 | 0.107 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |

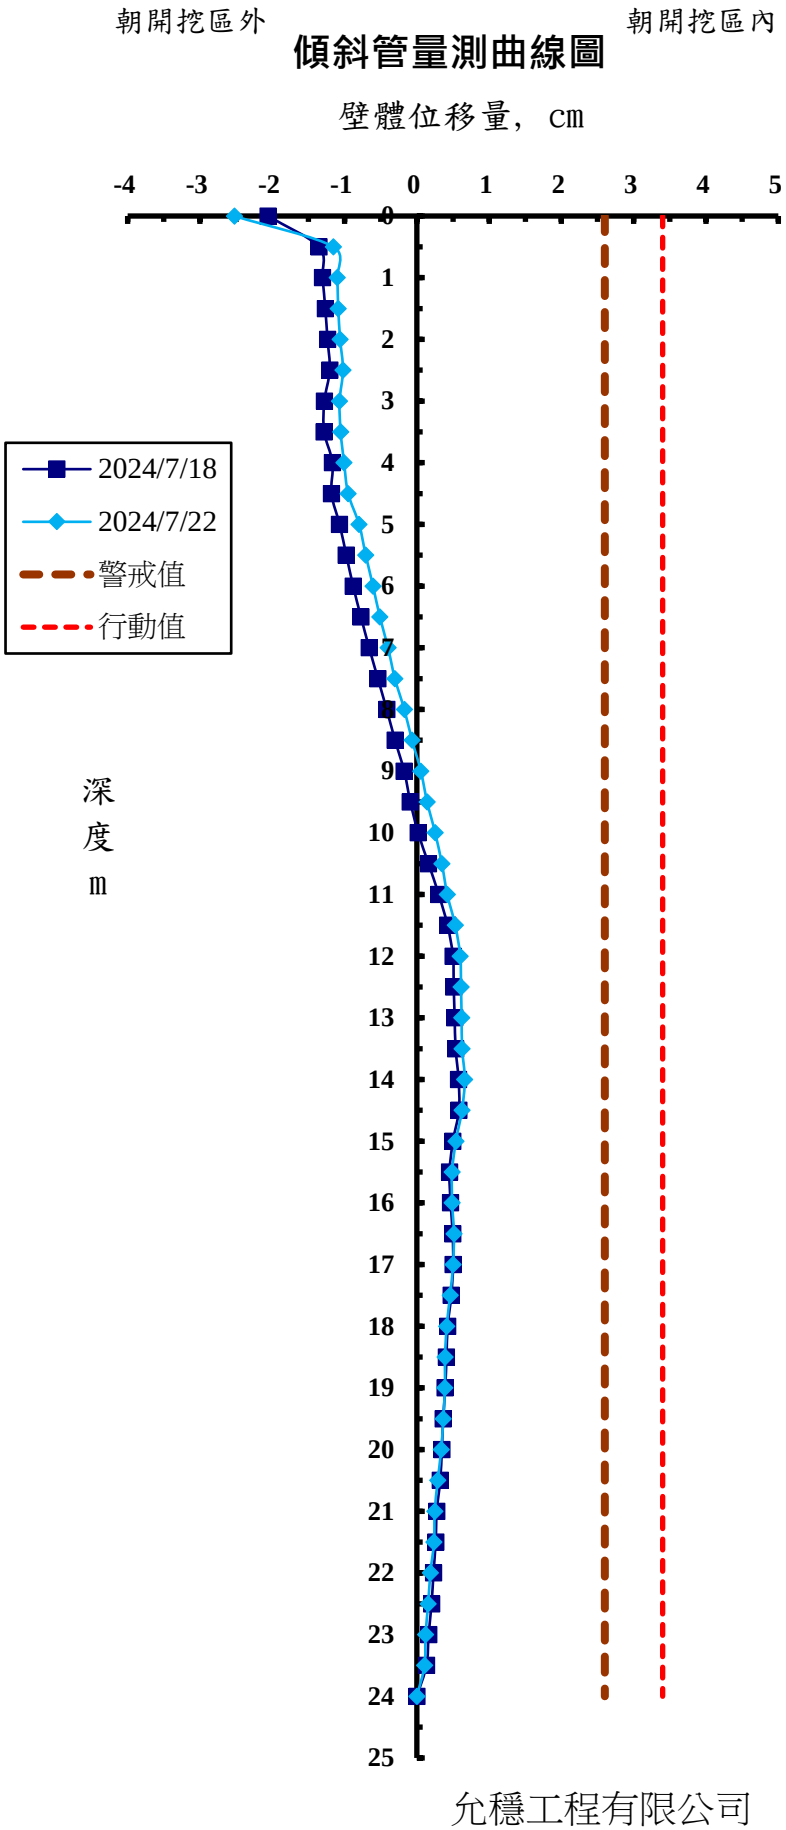


允穩工程有限公司

工 程 名 稱 ：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程
前次量測日期：2024/7/18
本次量測日期：2024/7/22
傾斜管編號：SO-3
警 戒 值 (cm)：2.6cm
行 動 值 (cm)：3.4cm


| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|---|---|---|
| 0 | -2.136 | -2.139 |
| 0.5 | -2.107 | -2.082 |
| 1 | -2.035 | -2.004 |
| 1.5 | -1.918 | -1.898 |
| 2 | -1.805 | -1.791 |
| 2.5 | -1.724 | -1.729 |
| 3 | -1.609 | -1.594 |
| 3.5 | -1.511 | -1.505 |
| 4 | -1.396 | -1.409 |
| 4.5 | -1.256 | -1.293 |
| 5 | -1.130 | -1.155 |
| 5.5 | -1.007 | -1.070 |
| 6 | -0.874 | -0.952 |
| 6.5 | -0.744 | -0.812 |
| 7 | -0.619 | -0.690 |
| 7.5 | -0.479 | -0.539 |
| 8 | -0.339 | -0.411 |
| 8.5 | -0.209 | -0.375 |
| 9 | -0.073 | -0.174 |
| 9.5 | 0.046 | -0.055 |
| 10 | 0.178 | 0.068 |
| 10.5 | 0.320 | 0.212 |
| 11 | 0.416 | 0.277 |
| 11.5 | 0.467 | 0.340 |
| 12 | 0.551 | 0.433 |
| 12.5 | 0.593 | 0.482 |
| 13 | 0.643 | 0.535 |
| 13.5 | 0.659 | 0.549 |
| 14 | 0.691 | 0.580 |
| 14.5 | 0.702 | 0.592 |
| 15 | 0.693 | 0.584 |
| 15.5 | 0.630 | 0.516 |
| 16 | 0.585 | 0.458 |
| 16.5 | 0.559 | 0.435 |
| 17 | 0.527 | 0.379 |
| 17.5 | 0.519 | 0.384 |
| 18 | 0.490 | 0.383 |
| 18.5 | 0.460 | 0.412 |
| 19 | 0.427 | 0.365 |
| 19.5 | 0.400 | 0.349 |
| 20 | 0.370 | 0.341 |
| 20.5 | 0.335 | 0.295 |
| 21 | 0.301 | 0.266 |
| 21.5 | 0.265 | 0.232 |
| 22 | 0.238 | 0.246 |
| 22.5 | 0.208 | 0.208 |
| 23 | 0.168 | 0.167 |
| 23.5 | 0.077 | 0.052 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |

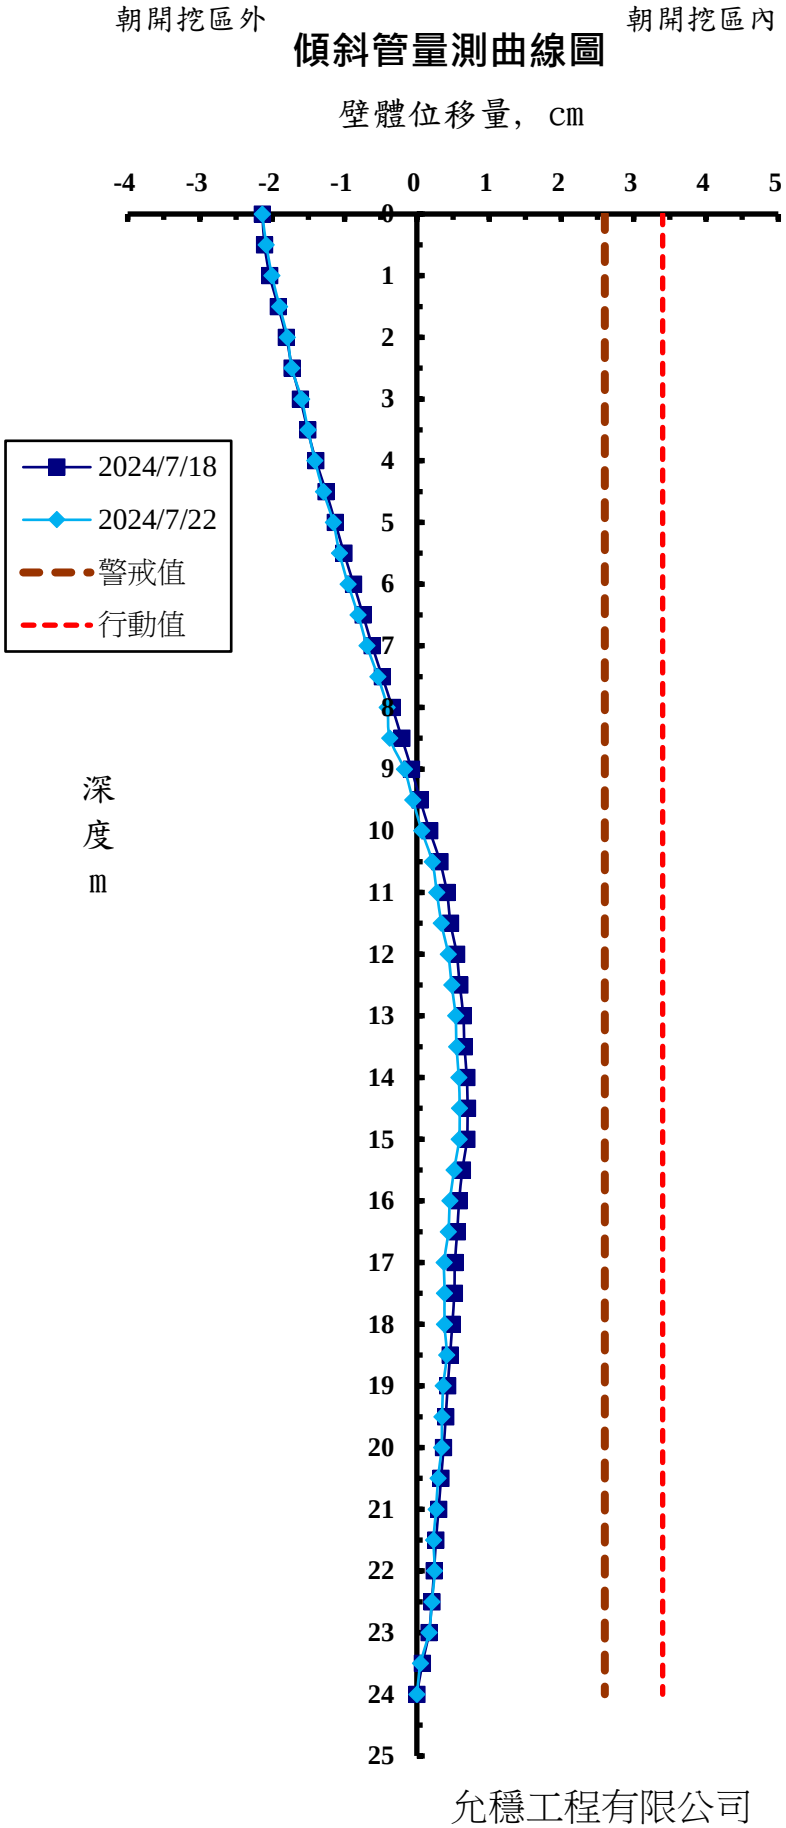


允穩工程有限公司

工 程 名 稱 ：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程
前次量測日期：2024/7/18
本次量測日期：2024/7/22
傾斜管編號：SO-4
警戒值（cm）：2.6cm
行動值（cm）：3.4cm


| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|---|---|---|
| 0 | -1.512 | -1.275 |
| 0.5 | -1.620 | -1.390 |
| 1 | -1.640 | -1.418 |
| 1.5 | -1.582 | -1.367 |
| 2 | -1.535 | -1.329 |
| 2.5 | -1.460 | -1.260 |
| 3 | -1.395 | -1.203 |
| 3.5 | -1.330 | -1.152 |
| 4 | -1.262 | -1.105 |
| 4.5 | -1.199 | -1.053 |
| 5 | -1.130 | -0.989 |
| 5.5 | -1.037 | -0.891 |
| 6 | -0.964 | -0.809 |
| 6.5 | -0.870 | -0.718 |
| 7 | -0.766 | -0.609 |
| 7.5 | -0.671 | -0.505 |
| 8 | -0.564 | -0.415 |
| 8.5 | -0.463 | -0.316 |
| 9 | -0.382 | -0.240 |
| 9.5 | -0.291 | -0.136 |
| 10 | -0.178 | -0.029 |
| 10.5 | -0.098 | 0.088 |
| 11 | 0.016 | 0.191 |
| 11.5 | 0.195 | 0.362 |
| 12 | 0.172 | 0.339 |
| 12.5 | 0.056 | 0.194 |
| 13 | -0.036 | 0.141 |
| 13.5 | -0.017 | 0.150 |
| 14 | 0.141 | 0.234 |
| 14.5 | 0.354 | 0.447 |
| 15 | 0.370 | 0.460 |
| 15.5 | 0.313 | 0.398 |
| 16 | 0.267 | 0.370 |
| 16.5 | 0.238 | 0.311 |
| 17 | 0.239 | 0.276 |
| 17.5 | 0.249 | 0.308 |
| 18 | 0.255 | 0.314 |
| 18.5 | 0.238 | 0.261 |
| 19 | 0.244 | 0.263 |
| 19.5 | 0.239 | 0.257 |
| 20 | 0.235 | 0.221 |
| 20.5 | 0.244 | 0.204 |
| 21 | 0.237 | 0.174 |
| 21.5 | 0.226 | 0.190 |
| 22 | 0.214 | 0.152 |
| 22.5 | 0.180 | 0.114 |
| 23 | 0.133 | 0.076 |
| 23.5 | 0.050 | 0.038 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |

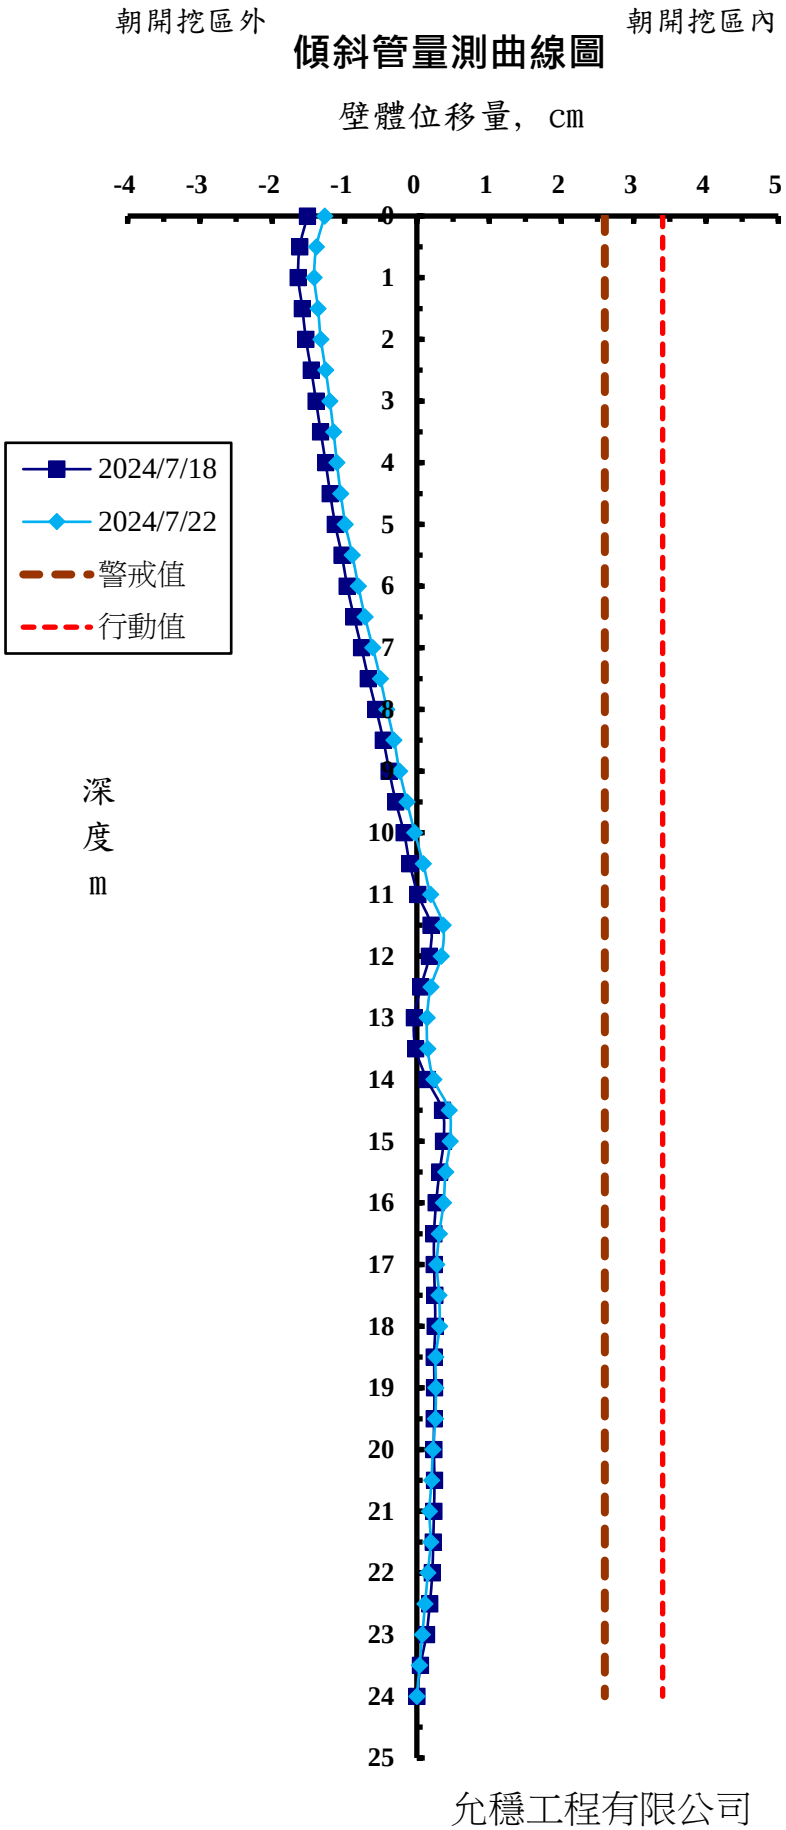


允穩工程有限公司

工 程 名 稱 ：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程
前次量測日期：2024/7/18
本次量測日期：2024/7/22
傾斜管編號：SO-5
警 戒 值 (cm)：2.6cm
行 動 值 (cm)：3.4cm


| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|---|---|---|
| 0 | -1.694 | -1.671 |
| 0.5 | -1.729 | -1.644 |
| 1 | -1.661 | -1.562 |
| 1.5 | -1.619 | -1.523 |
| 2 | -1.556 | -1.464 |
| 2.5 | -1.507 | -1.410 |
| 3 | -1.429 | -1.357 |
| 3.5 | -1.355 | -1.276 |
| 4 | -1.237 | -1.269 |
| 4.5 | -1.197 | -1.295 |
| 5 | -1.098 | -1.189 |
| 5.5 | -0.968 | -1.068 |
| 6 | -0.858 | -0.968 |
| 6.5 | -0.738 | -0.740 |
| 7 | -0.708 | -0.783 |
| 7.5 | -0.582 | -0.639 |
| 8 | -0.545 | -0.630 |
| 8.5 | -0.527 | -0.603 |
| 9 | -0.469 | -0.526 |
| 9.5 | -0.343 | -0.394 |
| 10 | -0.183 | -0.234 |
| 10.5 | -0.051 | -0.097 |
| 11 | 0.034 | -0.011 |
| 11.5 | 0.141 | 0.083 |
| 12 | 0.240 | 0.192 |
| 12.5 | 0.360 | 0.305 |
| 13 | 0.468 | 0.422 |
| 13.5 | 0.495 | 0.426 |
| 14 | 0.390 | 0.310 |
| 14.5 | 0.254 | 0.129 |
| 15 | 0.188 | 0.096 |
| 15.5 | 0.283 | 0.252 |
| 16 | 0.445 | 0.403 |
| 16.5 | 0.490 | 0.467 |
| 17 | 0.416 | 0.371 |
| 17.5 | 0.293 | 0.266 |
| 18 | 0.288 | 0.307 |
| 18.5 | 0.320 | 0.317 |
| 19 | 0.339 | 0.325 |
| 19.5 | 0.321 | 0.294 |
| 20 | 0.283 | 0.277 |
| 20.5 | 0.238 | 0.227 |
| 21 | 0.187 | 0.185 |
| 21.5 | 0.180 | 0.179 |
| 22 | 0.169 | 0.152 |
| 22.5 | 0.124 | 0.113 |
| 23 | 0.086 | 0.079 |
| 23.5 | 0.062 | 0.081 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |

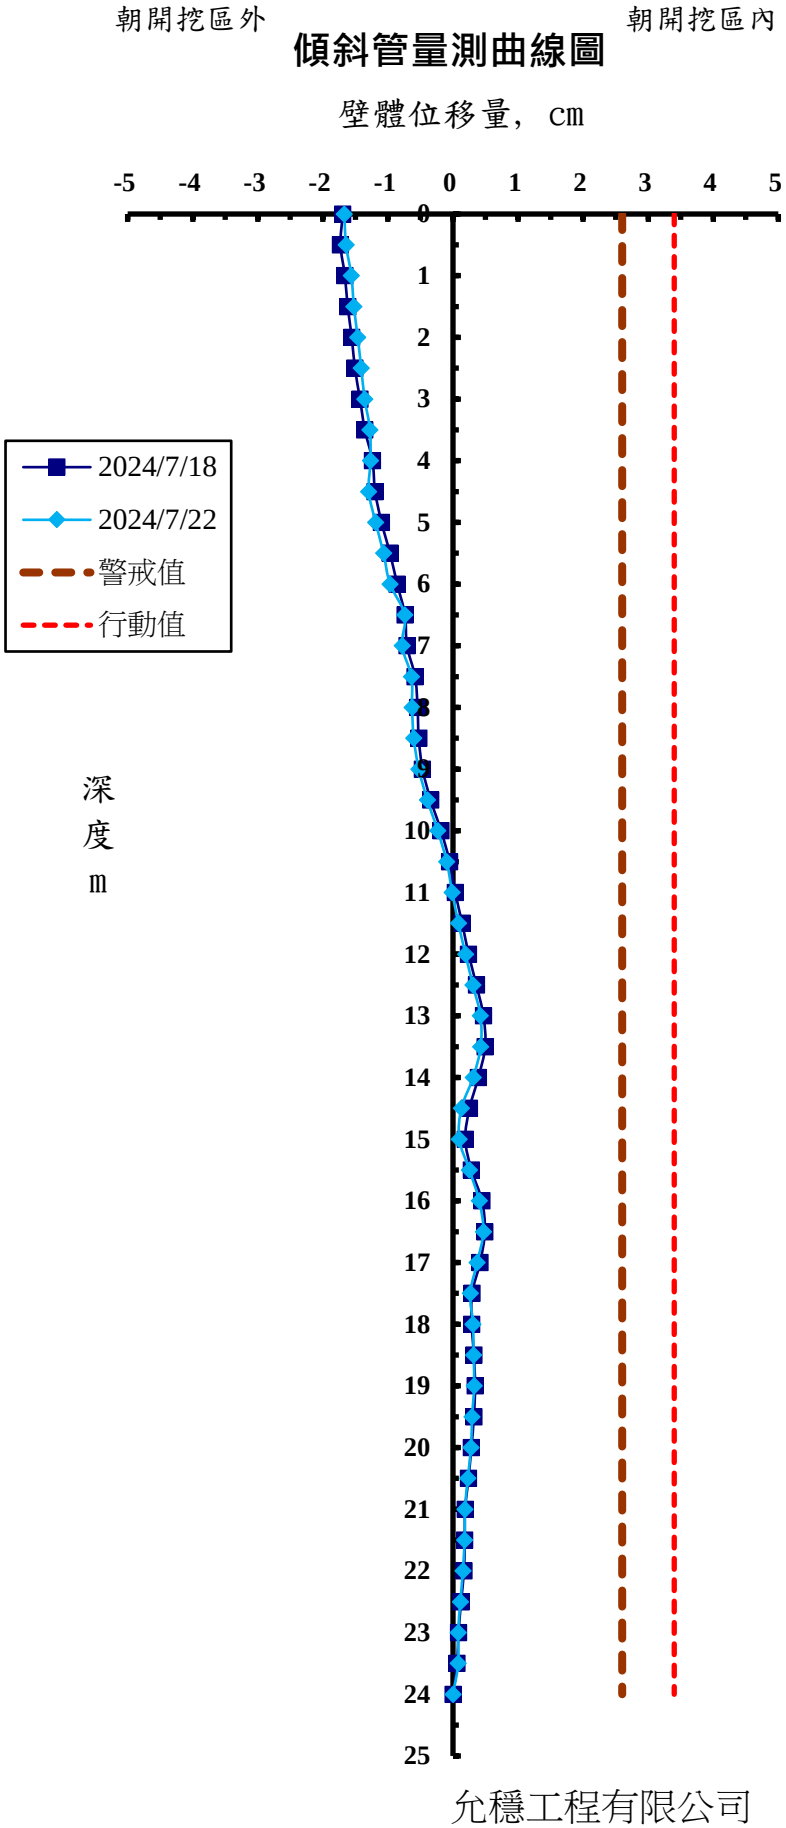


允穩工程有限公司

工 程 名 稱 ：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程
前次量測日期：2024/7/18
本次量測日期：2024/7/22
傾斜管編號：SO-6
警 戒 值 (cm)：2.6cm
行 動 值 (cm)：3.4cm


| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|---|---|---|
| 0 | -2.045 | -2.001 |
| 0.5 | -1.888 | -1.836 |
| 1 | -1.796 | -1.736 |
| 1.5 | -1.700 | -1.637 |
| 2 | -1.597 | -1.540 |
| 2.5 | -1.485 | -1.403 |
| 3 | -1.376 | -1.295 |
| 3.5 | -1.291 | -1.203 |
| 4 | -1.200 | -1.109 |
| 4.5 | -1.130 | -1.037 |
| 5 | -1.028 | -0.949 |
| 5.5 | -0.938 | -0.863 |
| 6 | -0.842 | -0.773 |
| 6.5 | -0.753 | -0.691 |
| 7 | -0.661 | -0.594 |
| 7.5 | -0.563 | -0.491 |
| 8 | -0.474 | -0.387 |
| 8.5 | -0.399 | -0.317 |
| 9 | -0.305 | -0.192 |
| 9.5 | -0.232 | -0.116 |
| 10 | -0.135 | -0.023 |
| 10.5 | -0.054 | 0.069 |
| 11 | 0.032 | 0.156 |
| 11.5 | 0.093 | 0.221 |
| 12 | 0.168 | 0.302 |
| 12.5 | 0.237 | 0.371 |
| 13 | 0.304 | 0.440 |
| 13.5 | 0.356 | 0.493 |
| 14 | 0.396 | 0.519 |
| 14.5 | 0.424 | 0.473 |
| 15 | 0.407 | 0.446 |
| 15.5 | 0.360 | 0.441 |
| 16 | 0.339 | 0.423 |
| 16.5 | 0.339 | 0.431 |
| 17 | 0.353 | 0.454 |
| 17.5 | 0.351 | 0.384 |
| 18 | 0.350 | 0.376 |
| 18.5 | 0.350 | 0.365 |
| 19 | 0.358 | 0.383 |
| 19.5 | 0.347 | 0.344 |
| 20 | 0.334 | 0.296 |
| 20.5 | 0.320 | 0.248 |
| 21 | 0.329 | 0.248 |
| 21.5 | 0.308 | 0.268 |
| 22 | 0.276 | 0.275 |
| 22.5 | 0.251 | 0.251 |
| 23 | 0.225 | 0.193 |
| 23.5 | 0.114 | 0.102 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |

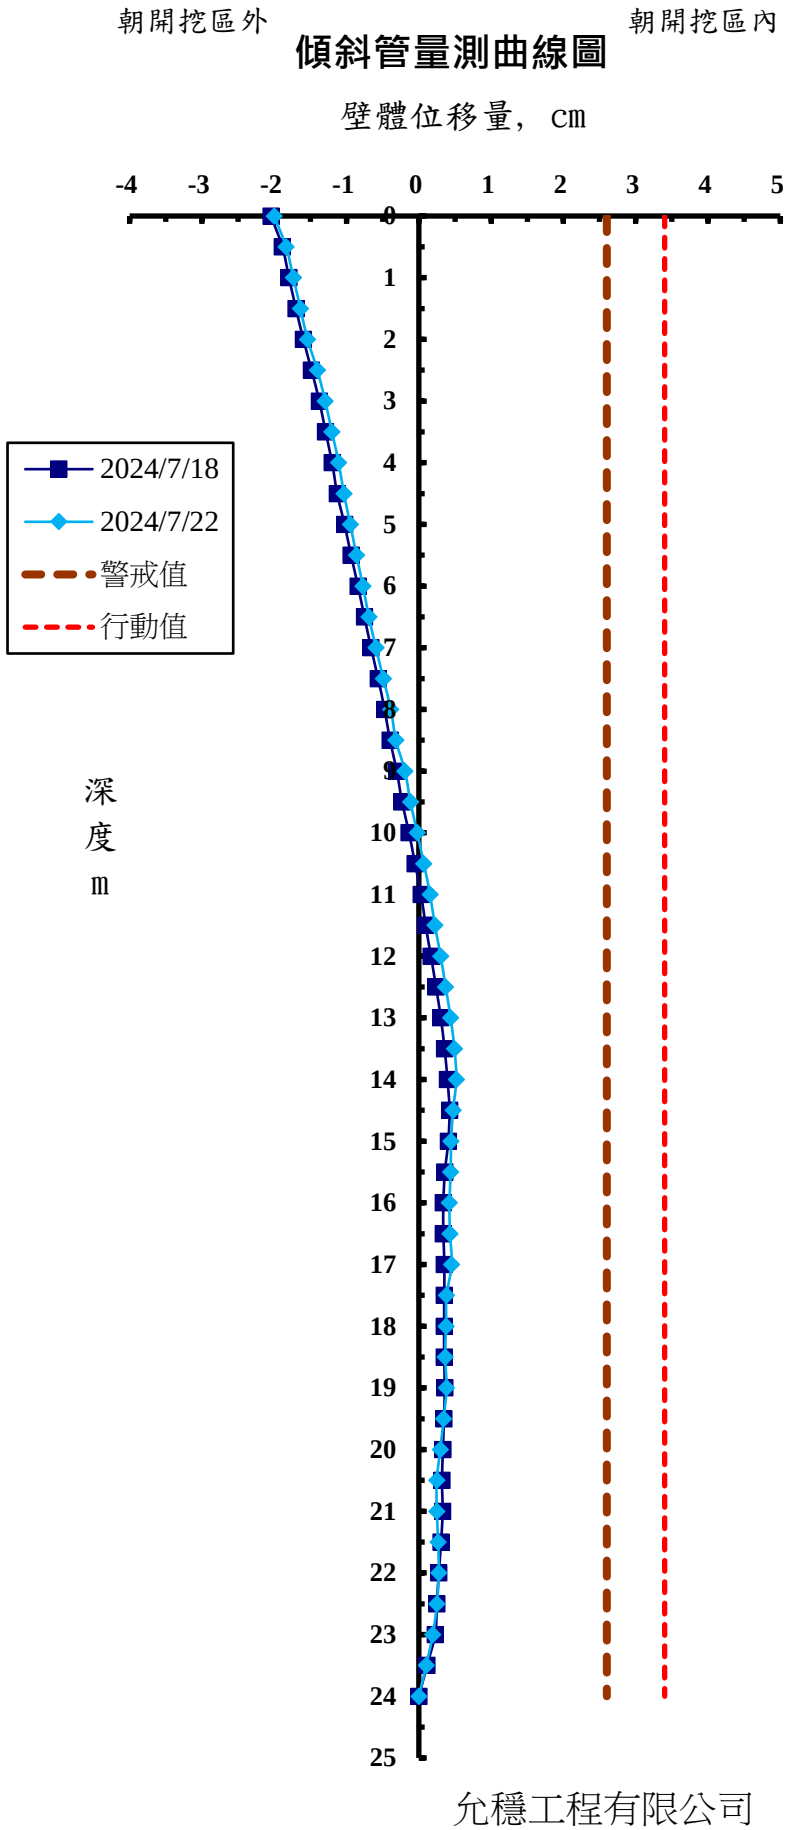


允穩工程有限公司

工 程 名 稱 ：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程
前次量測日期：2024/7/18
本次量測日期：2024/7/22
傾斜管編號：SO-7
警 戒 值 (cm)：2.6cm
行 動 值 (cm)：3.4cm


| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|---|---|---|
| 0 | -1.868 | -1.984 |
| 0.5 | -1.883 | -1.904 |
| 1 | -1.921 | -1.930 |
| 1.5 | -1.913 | -1.909 |
| 2 | -1.888 | -1.885 |
| 2.5 | -1.866 | -1.863 |
| 3 | -1.816 | -1.821 |
| 3.5 | -1.837 | -1.863 |
| 4 | -1.849 | -1.838 |
| 4.5 | -1.856 | -1.863 |
| 5 | -1.840 | -1.812 |
| 5.5 | -1.867 | -1.830 |
| 6 | -1.807 | -1.753 |
| 6.5 | -1.751 | -1.719 |
| 7 | -1.674 | -1.676 |
| 7.5 | -1.568 | -1.546 |
| 8 | -1.477 | -1.437 |
| 8.5 | -1.361 | -1.310 |
| 9 | -1.193 | -1.174 |
| 9.5 | -1.085 | -1.055 |
| 10 | -0.965 | -0.906 |
| 10.5 | -0.744 | -0.673 |
| 11 | -0.643 | -0.556 |
| 11.5 | -0.554 | -0.470 |
| 12 | -0.447 | -0.341 |
| 12.5 | -0.366 | -0.261 |
| 13 | -0.251 | -0.125 |
| 13.5 | -0.137 | -0.018 |
| 14 | -0.112 | 0.003 |
| 14.5 | -0.057 | 0.058 |
| 15 | -0.078 | 0.065 |
| 15.5 | -0.079 | 0.069 |
| 16 | -0.090 | 0.013 |
| 16.5 | -0.033 | 0.104 |
| 17 | -0.027 | 0.100 |
| 17.5 | -0.018 | 0.156 |
| 18 | -0.018 | 0.099 |
| 18.5 | 0.007 | 0.091 |
| 19 | 0.024 | 0.083 |
| 19.5 | 0.031 | 0.074 |
| 20 | 0.008 | 0.066 |
| 20.5 | -0.004 | 0.058 |
| 21 | -0.008 | 0.050 |
| 21.5 | -0.008 | 0.041 |
| 22 | -0.030 | 0.033 |
| 22.5 | -0.020 | 0.025 |
| 23 | -0.013 | 0.017 |
| 23.5 | 0.001 | 0.008 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |

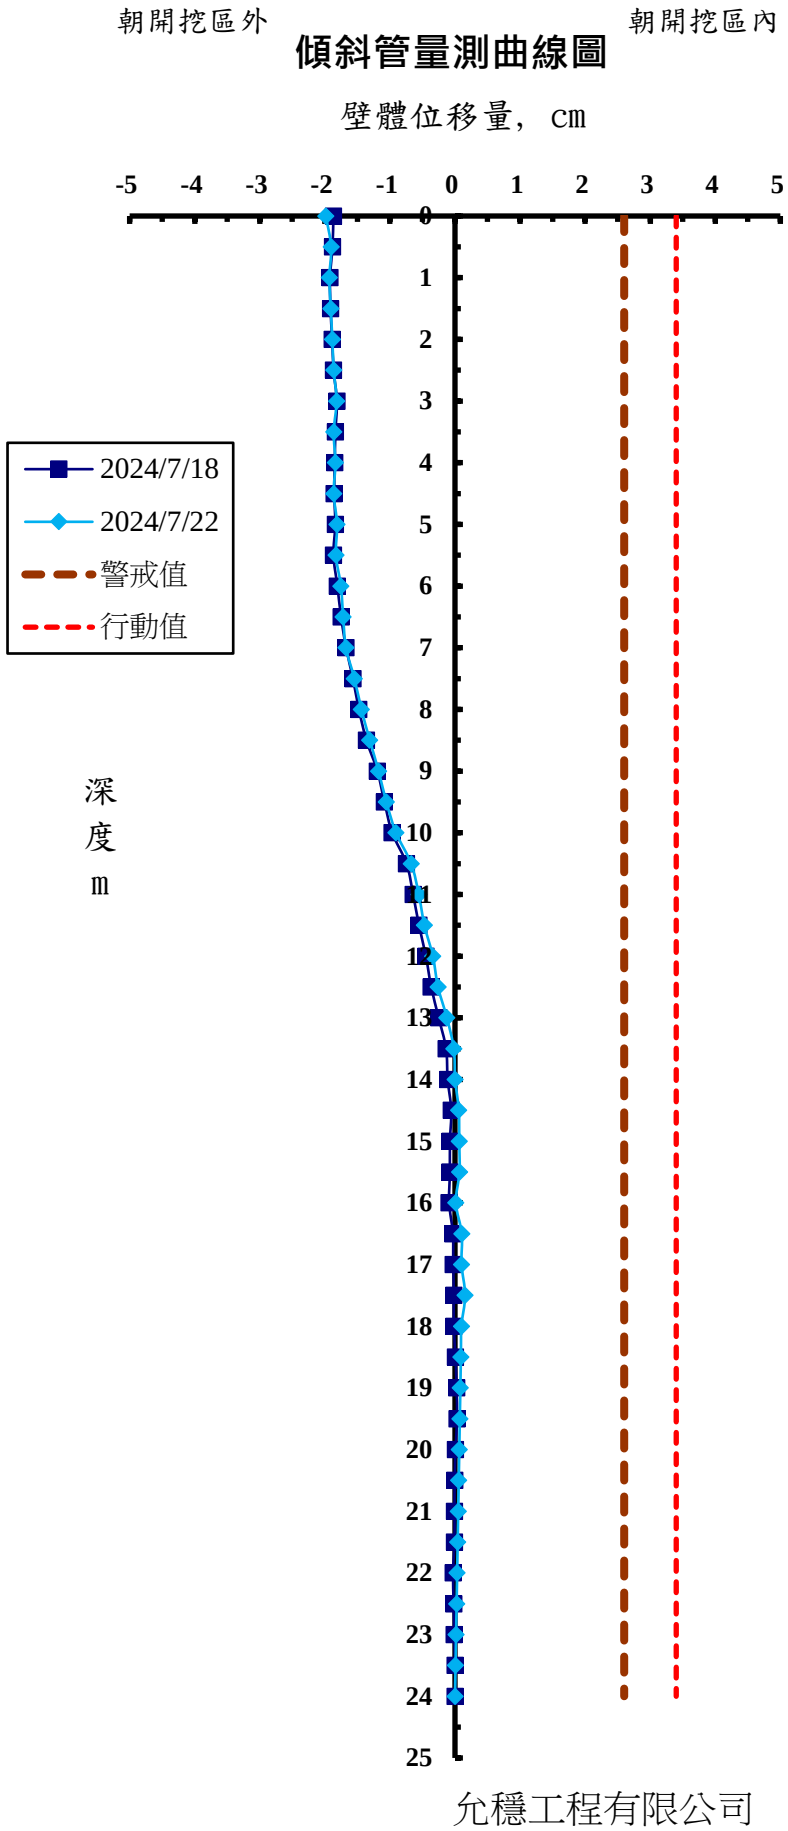


允穩工程有限公司

工 程 名 稱 ：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程
前次量測日期：2024/7/18
本次量測日期：2024/7/22
傾斜管編號：SO-8
警 戒 值 (cm)：2.6cm
行 動 值 (cm)：3.4cm


| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|---|---|---|
| 0 | -2.113 | -2.040 |
| 0.5 | -1.872 | -1.799 |
| 1 | -1.900 | -1.829 |
| 1.5 | -1.838 | -1.779 |
| 2 | -1.793 | -1.737 |
| 2.5 | -1.752 | -1.710 |
| 3 | -1.734 | -1.714 |
| 3.5 | -1.673 | -1.643 |
| 4 | -1.609 | -1.558 |
| 4.5 | -1.540 | -1.474 |
| 5 | -1.463 | -1.398 |
| 5.5 | -1.411 | -1.334 |
| 6 | -1.362 | -1.280 |
| 6.5 | -1.312 | -1.236 |
| 7 | -1.237 | -1.157 |
| 7.5 | -1.169 | -1.103 |
| 8 | -1.045 | -0.887 |
| 8.5 | -0.969 | -0.827 |
| 9 | -0.902 | -0.760 |
| 9.5 | -0.843 | -0.729 |
| 10 | -0.810 | -0.695 |
| 10.5 | -0.793 | -0.634 |
| 11 | -0.768 | -0.730 |
| 11.5 | -0.729 | -0.704 |
| 12 | -0.650 | -0.632 |
| 12.5 | -0.592 | -0.573 |
| 13 | -0.520 | -0.504 |
| 13.5 | -0.470 | -0.450 |
| 14 | -0.501 | -0.503 |
| 14.5 | -0.568 | -0.594 |
| 15 | -0.565 | -0.613 |
| 15.5 | -0.494 | -0.529 |
| 16 | -0.465 | -0.531 |
| 16.5 | -0.481 | -0.542 |
| 17 | -0.342 | -0.427 |
| 17.5 | -0.132 | -0.203 |
| 18 | -0.142 | -0.175 |
| 18.5 | -0.230 | -0.263 |
| 19 | -0.201 | -0.237 |
| 19.5 | -0.183 | -0.216 |
| 20 | -0.156 | -0.052 |
| 20.5 | -0.105 | -0.026 |
| 21 | -0.056 | 0.006 |
| 21.5 | -0.040 | 0.015 |
| 22 | -0.035 | 0.012 |
| 22.5 | -0.011 | 0.009 |
| 23 | -0.043 | 0.006 |
| 23.5 | -0.030 | 0.003 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |

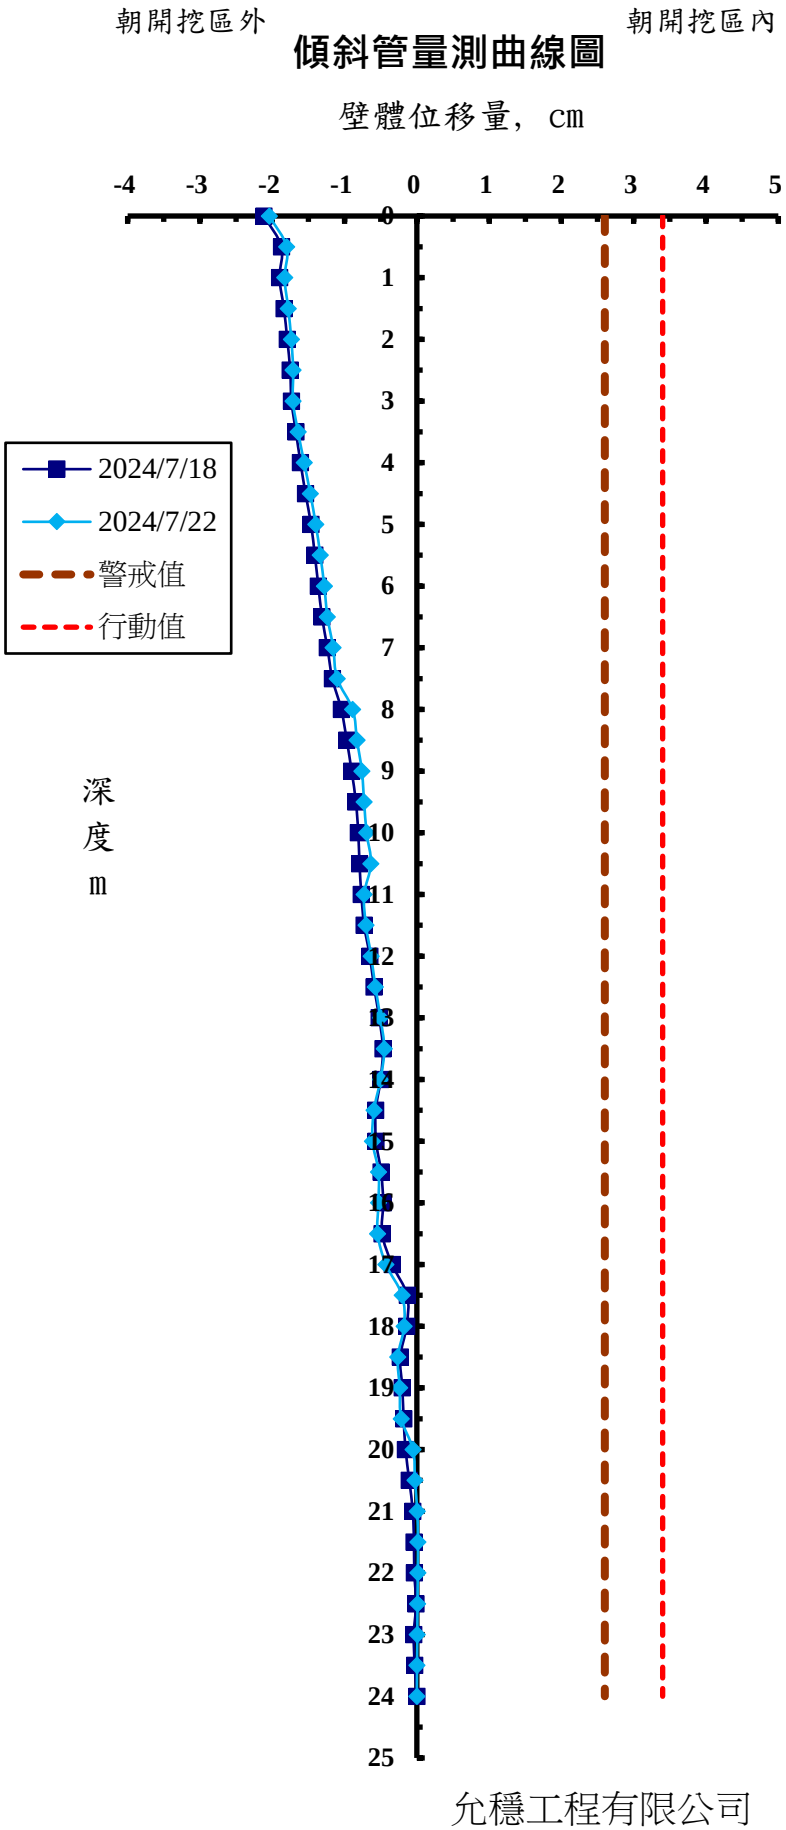


允穩工程有限公司

工 程 名 稱 ：光寶科技高雄製造中心-高雄市楠梓區二期廠房工程
前次量測日期：2024/7/18
本次量測日期：2024/7/22
傾斜管編號：SO-9
警 戒 值 (cm)：2.6cm
行 動 值 (cm)：3.4cm

| 深度 (m) | 前次位移量 (cm) | 本次位移量 (cm) |
|---|---|---|
| 0 | -0.434 | -0.576 |
| 0.5 | -0.465 | -0.613 |
| 1 | -0.438 | -0.591 |
| 1.5 | -0.454 | -0.563 |
| 2 | -0.403 | -0.508 |
| 2.5 | -0.439 | -0.538 |
| 3 | -0.436 | -0.534 |
| 3.5 | -0.479 | -0.592 |
| 4 | -0.477 | -0.533 |
| 4.5 | -0.470 | -0.523 |
| 5 | -0.459 | -0.504 |
| 5.5 | -0.444 | -0.494 |
| 6 | -0.395 | -0.441 |
| 6.5 | -0.288 | -0.339 |
| 7 | -0.227 | -0.275 |
| 7.5 | -0.164 | -0.232 |
| 8 | -0.177 | -0.235 |
| 8.5 | -0.232 | -0.276 |
| 9 | -0.224 | -0.277 |
| 9.5 | -0.180 | -0.177 |
| 10 | -0.048 | -0.005 |
| 10.5 | 0.103 | 0.141 |
| 11 | 0.208 | 0.245 |
| 11.5 | 0.264 | 0.302 |
| 12 | 0.269 | 0.316 |
| 12.5 | 0.274 | 0.314 |
| 13 | 0.293 | 0.344 |
| 13.5 | 0.313 | 0.349 |
| 14 | 0.266 | 0.286 |
| 14.5 | 0.177 | 0.195 |
| 15 | 0.153 | 0.206 |
| 15.5 | 0.267 | 0.331 |
| 16 | 0.502 | 0.500 |
| 16.5 | 0.673 | 0.644 |
| 17 | 0.748 | 0.734 |
| 17.5 | 0.552 | 0.519 |
| 18 | 0.503 | 0.479 |
| 18.5 | 0.451 | 0.451 |
| 19 | 0.432 | 0.418 |
| 19.5 | 0.380 | 0.387 |
| 20 | 0.303 | 0.296 |
| 20.5 | 0.258 | 0.249 |
| 21 | 0.232 | 0.161 |
| 21.5 | 0.202 | 0.139 |
| 22 | 0.162 | 0.119 |
| 22.5 | 0.109 | 0.091 |
| 23 | 0.063 | 0.055 |
| 23.5 | 0.023 | 0.009 |
| 24 | 0.000 | 0.000 |

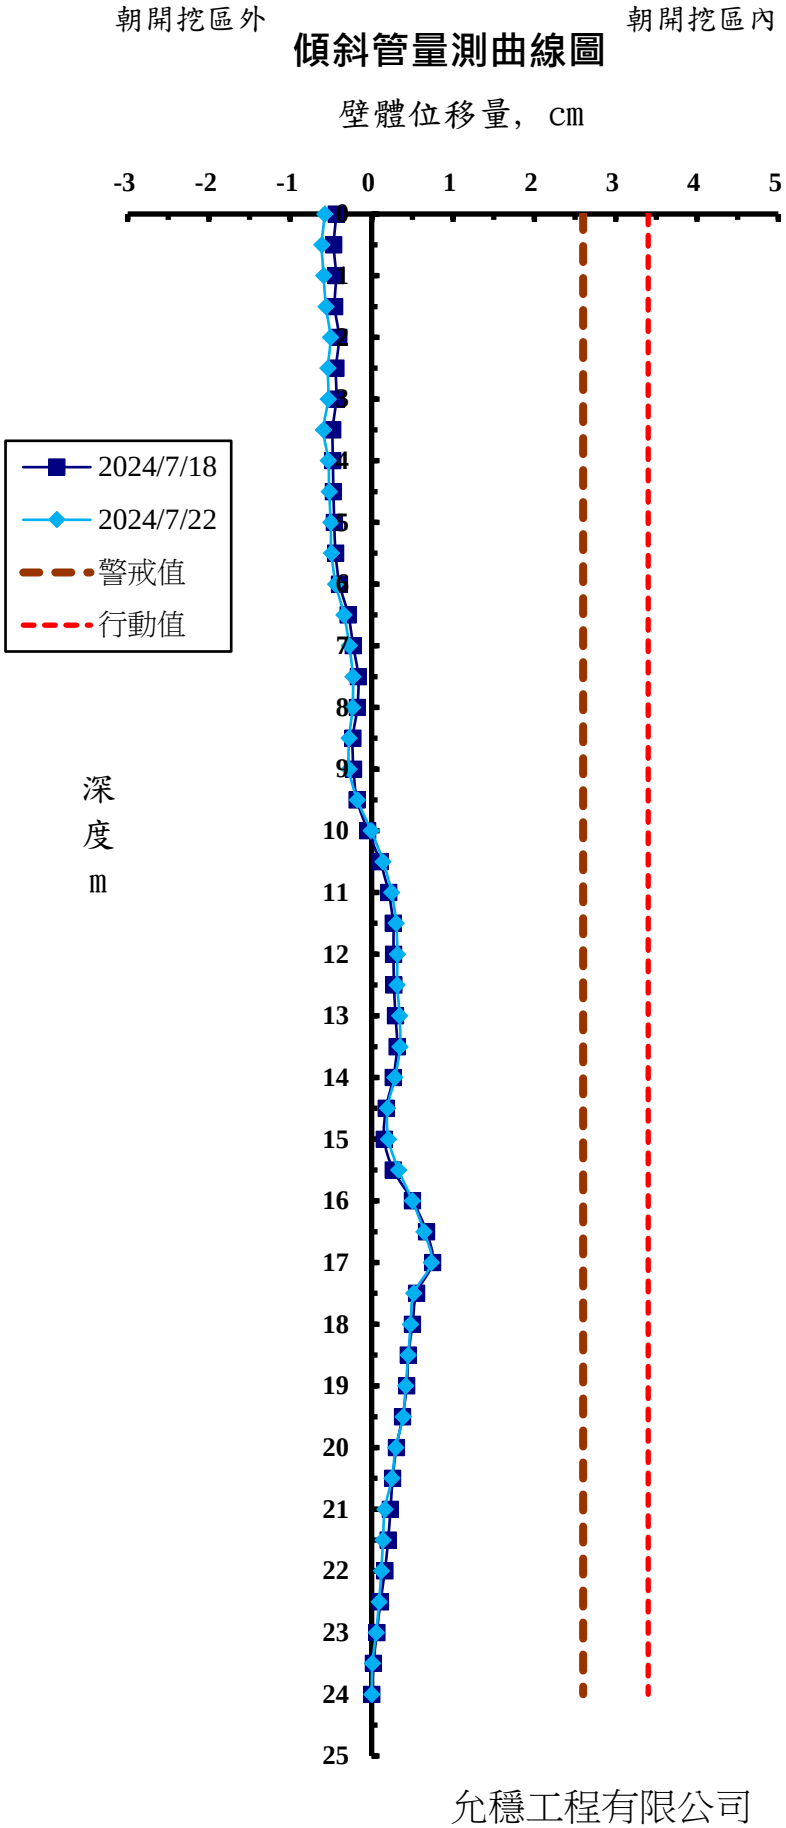


允穩工程有限公司

# 各施工階段支撐系統量測值(一)

| 日期 | 第一層 (H400) | | | | 第二層 (H414) | | | | 第三層 (H414) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VG-101 (t/支) | VG-102 (t/支) | VG-103 (t/支) | VG-104 (t/支) | VG-201 (t/支) | VG-202 (t/支) | VG-203 (t/支) | VG-204 (t/支) | VG-301 (t/支) | VG-302 (t/支) | VG-303 (t/支) | VG-304 (t/支) |
| 2023/12/25 | - | - | 61.7 | 66.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023/12/28 | 66.9 | 65.1 | 51.5 | 62.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/2 | 54.2 | 59.9 | 53.5 | 65.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/5 | 58.6 | 68.5 | 53.7 | 62.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/8 | 48.2 | 57.5 | 50.2 | 51.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/11 | 74.0 | 59.9 | 85.2 | 82.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/15 | 88.3 | 82.8 | 79.4 | 77.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/18 | 87.2 | 81.7 | 91.7 | 91.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/22 | 58.5 | 68.5 | 79.4 | 72.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/25 | 69.7 | 71.4 | 54.0 | 76.0 | - | - | 132.6 | - | - | - | - | - |
| 2024/1/27 | 65.6 | 65.7 | 58.0 | 54.7 | 152.8 | 148.3 | 134.4 | 136.6 | - | - | - | - |
| 2024/1/29 | 74.7 | 71.5 | 53.9 | 56.7 | 140.5 | 161.4 | 138.4 | 136.3 | - | - | - | - |
| 2024/2/1 | 67.9 | 49.0 | 61.3 | 64.3 | 155.4 | 146.6 | 146.2 | 156.8 | - | - | - | - |
| 2024/2/5 | 76.6 | 56.4 | 53.5 | 50.7 | 132.1 | 154.2 | 149.1 | 147.1 | - | - | - | - |
| 2024/2/15 | 68.1 | 59.9 | 68.0 | 60.4 | 151.4 | 156.6 | 157.4 | 161.7 | - | - | - | - |
| 2024/2/19 | 78.6 | 68.6 | 62.4 | 81.9 | 175.5 | 185.9 | 156.8 | 162.0 | - | - | - | - |
| 2024/2/22 | 63.2 | 53.5 | 64.1 | 63.5 | 149.3 | 154.3 | 172.3 | 162.6 | - | - | - | - |
| 2024/2/26 | 40.0 | 44.0 | 39.7 | 33.7 | 116.6 | 131.1 | 150.2 | 128.3 | - | - | - | - |
| 2024/2/29 | 65.2 | 55.3 | 72.7 | 63.9 | 152.4 | 158.7 | 171.1 | 157.3 | - | - | - | - |
| 2024/3/4 | 58.2 | 52.5 | 48.0 | 48.0 | 143.8 | 153.9 | 156.3 | 153.4 | - | - | - | - |
| 2024/3/7 | 41.5 | 47.2 | 44.5 | 36.2 | 129.3 | 144.1 | 151.7 | 144.1 | - | - | - | - |
| 2024/3/11 | 57.7 | 55.7 | 52.5 | 46.5 | 144.0 | 154.5 | 145.5 | 152.5 | - | - | - | - |
| 2024/3/14 | 56.5 | 51.0 | 61.6 | 58.6 | 144.0 | 151.9 | 159.2 | 159.4 | - | - | - | - |
| 2024/3/18 | 62.0 | 56.9 | 41.7 | 40.0 | 147.8 | 162.3 | 141.0 | 142.8 | - | - | 163.4 | 159.1 |
| 2024/3/21 | 47.0 | 41.5 | 32.0 | 34.5 | 124.4 | 127.8 | 128.8 | 111.3 | 159.4 | 143.8 | 135.4 | 142.0 |
| 2024/3/25 | 63.7 | 63.0 | 40.2 | 42.0 | 160.9 | 163.6 | 146.4 | 139.6 | 184.0 | 175.2 | 156.3 | 145.0 |
| 2024/3/28 | 61.7 | 58.1 | 45.5 | 42.5 | 142.5 | 159.2 | 133.2 | 143.3 | 166.0 | 170.3 | 150.4 | 145.5 |
| 2024/4/1 | 66.4 | 52.7 | 36.2 | 40.7 | 153.7 | 151.1 | 126.4 | 139.0 | 182.3 | 164.3 | 147.2 | 149.8 |
| 2024/4/4 | 63.8 | 54.8 | 30.5 | 41.2 | 148.3 | 157.6 | 124.6 | 141.3 | 178.3 | 169.2 | 139.9 | 152.1 |
| 2024/4/8 | 64.8 | 57.5 | 42.5 | 44.2 | 154.4 | 163.6 | 136.5 | 144.1 | 179.2 | 178.3 | 156.1 | 144.5 |
| 2024/4/11 | 62.0 | 55.1 | 42.5 | 43.7 | 150.1 | 158.6 | 134.7 | 137.8 | 177.8 | 175.5 | 153.0 | 143.8 |
| 2024/4/15 | 62.8 | 58.5 | 32.0 | 36.2 | 152.9 | 163.9 | 134.5 | 133.1 | 179.7 | 175.8 | 169.2 | 144.3 |
| 2024/4/18 | 60.2 | 55.5 | 42.2 | 42.2 | 148.1 | 162.6 | 136.8 | 145.8 | 171.7 | 173.6 | 168.4 | 150.1 |
| 2024/4/22 | 69.0 | 64.9 | 42.0 | 40.0 | 161.4 | 175.5 | 139.5 | 144.9 | 191.7 | 186.4 | 174.4 | 162.5 |
| 2024/4/29 | 66.4 | 52.9 | 36.7 | 32.0 | 163.8 | 162.8 | 135.0 | 142.3 | 189.2 | 182.0 | 173.8 | 157.3 |
| 2024/5/2 | 63.3 | 47.2 | 35.0 | 32.5 | 165.9 | 158.9 | 131.9 | 139.8 | 192.0 | - | 172.1 | 155.2 |
| 2024/5/6 | 63.8 | 61.4 | 36.2 | 34.5 | 160.4 | 174.2 | 135.0 | 141.6 | 197.2 | - | 171.1 | 158.8 |
| 2024/5/9 | 62.5 | 55.1 | 37.5 | 35.5 | 145.6 | 161.3 | 139.6 | 145.3 | 173.5 | - | 170.6 | 163.0 |
| 2024/5/13 | 62.3 | 53.8 | 38.5 | 36.0 | 157.0 | 165.0 | 136.0 | 160.0 | 183.1 | - | 164.3 | 159.6 |
| 2024/5/16 | 61.6 | 54.8 | 34.5 | 29.7 | 156.0 | 164.1 | 132.2 | 143.3 | 195.2 | - | 169.1 | 162.5 |
| 2024/5/20 | 65.9 | 59.0 | 48.2 | 42.0 | 152.6 | 165.8 | 141.0 | 148.9 | 185.7 | - | 196.9 | 164.6 |
| 2024/5/23 | 71.9 | 63.1 | 48.0 | 42.5 | 161.7 | 174.8 | 142.3 | 153.2 | 201.0 | - | 189.9 | 173.3 |
| 2024/5/27 | 69.4 | 55.8 | 45.2 | 45.0 | 153.4 | 162.6 | 140.5 | 146.1 | 186.3 | - | 201.0 | 160.9 |
| 2024/5/30 | 67.7 | 50.8 | 41.5 | 35.0 | 151.9 | 154.0 | 140.8 | 152.9 | 180.8 | - | 166.4 | 162.2 |
| 2024/6/3 | 50.0 | 45.4 | 38.0 | 38.5 | 135.1 | 147.8 | 135.9 | 138.8 | 159.9 | - | 156.9 | 145.8 |
| 2024/6/6 | 61.9 | 58.3 | 50.7 | 45.5 | 152.9 | 165.5 | 145.5 | 151.6 | 189.9 | - | 190.6 | 166.2 |
| 2024/6/13 | 74.1 | 59.5 | 55.4 | 48.0 | 164.3 | 169.4 | 146.4 | 160.2 | 203.6 | - | 203.0 | 183.6 |
| 2024/6/17 | 72.1 | 64.6 | 48.5 | - | 170.0 | 183.0 | 146.2 | 157.3 | 211.2 | - | 209.2 | 192.3 |
| 2024/6/20 | 73.1 | 65.8 | 70.8 | - | 165.2 | 178.9 | 146.4 | 160.2 | 209.2 | - | 210.0 | 194.3 |
| 2024/6/24 | 75.4 | 68.7 | 52.7 | - | 175.2 | 183.8 | 148.9 | 157.1 | 220.8 | - | 210.3 | 190.2 |

# 各施工階段支撐系統量測值(二)

| 日期 | 第 一 層 (H400) | | | | 第 二 層 (H414) | | | | 第 三 層 (H414) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VG-101 (t/支) | VG-102 (t/支) | VG-103 (t/支) | VG-104 (t/支) | VG-201 (t/支) | VG-202 (t/支) | VG-203 (t/支) | VG-204 (t/支) | VG-301 (t/支) | VG-302 (t/支) | VG-303 (t/支) | VG-304 (t/支) |
| 2024/6/27 | 71.3 | 55.3 | 56.2 | - | 166.5 | 164.8 | 159.7 | 167.3 | 214.7 | - | 224.0 | 204.8 |
| 2024/7/1 | 74.6 | 69.4 | 49.7 | - | 177.0 | 190.4 | 150.1 | 164.1 | 227.2 | - | 217.6 | 210.6 |
| 2024/7/4 | 82.0 | 67.3 | 51.2 | - | 183.7 | 187.5 | 182.0 | 161.8 | 227.2 | - | 213.5 | 210.9 |
| 2024/7/8 | 71.3 | 67.6 | 54.7 | - | 169.2 | 172.6 | 153.6 | 155.3 | 205.7 | - | 195.3 | 189.9 |
| 2024/7/11 | 72.5 | 62.5 | 57.9 | - | 169.7 | 171.9 | 158.3 | 178.8 | 234.5 | - | 228.1 | 226.1 |
| 2024/7/15 | 70.7 | 60.1 | 55.7 | - | 168.4 | 168.8 | 155.6 | 192.1 | 229.8 | - | 222.0 | 224.6 |
| 2024/7/18 | 79.9 | 67.0 | 52.9 | - | 181.9 | 188.8 | 153.4 | 175.8 | 229.3 | - | 234.8 | 192.8 |
| 2024/7/22 | 71.3 | 67.6 | 53.5 | - | 171.9 | 183.5 | 155.2 | 160.1 | 212.1 | 202.7 | 207.7 | 198.1 |

# 鋼筋應力計量測值(一)

| 日期 | SS-1 (kg/cm²) | SS-2 (kg/cm²) | SS-3 (kg/cm²) | SS-4 (kg/cm²) | SS-5 (kg/cm²) | SS-6 (kg/cm²) | SS-7 (kg/cm²) | SS-8 (kg/cm²) | SS-9 (kg/cm²) | SS-10 (kg/cm²) | SS-11 (kg/cm²) | SS-12 (kg/cm²) | SS-13 (kg/cm²) | SS-14 (kg/cm²) | SS-15 (kg/cm²) | SS-16 (kg/cm²) | SS-17 (kg/cm²) | SS-18 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/7 | -2.94 | - | 2.94 | 2.94 | - | -2.94 | - | - | - | - | -1.47 | - | - | - | - | -20.56 | - | - |
| 2023/12/14 | -45.53 | - | -22.03 | 33.78 | - | 16.16 | -36.72 | - | - | - | 0.00 | - | - | 30.84 | - | -24.97 | - | - |
| 2023/12/21 | -35.25 | - | -24.97 | 26.44 | - | 8.81 | 14.69 | -33.78 | - | - | - | - | - | 17.63 | - | -36.72 | - | - |
| 2023/12/25 | 23.50 | - | 22.03 | 4.41 | - | -26.44 | 56.38 | -71.97 | - | - | 11.75 | - | - | 0.00 | - | 17.63 | - | 4.41 |
| 2023/12/28 | 17.63 | - | 16.16 | 2.94 | - | -36.72 | 88.13 | -60.22 | - | - | 8.81 | - | - | -7.34 | - | -1.47 | - | - |
| 2024/1/2 | 13.22 | - | 14.69 | -1.47 | - | -8.81 | 83.72 | -66.10 | - | - | 4.41 | - | - | -7.34 | - | 7.34 | - | - |
| 2024/1/5 | 73.44 | - | 16.16 | 2.94 | - | 1.47 | - | -60.22 | - | - | 5.88 | - | - | -5.88 | - | 1.47 | - | - |
| 2024/1/8 | 14.69 | - | 14.69 | -5.88 | - | -5.88 | 88.13 | -64.63 | - | - | -1.47 | - | - | -86.66 | - | - | - | - |
| 2024/1/11 | 26.44 | - | 20.56 | -7.34 | - | -5.88 | 92.53 | -85.19 | - | - | -14.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/15 | 26.44 | - | 17.63 | - | - | -5.88 | 96.94 | -99.88 | - | - | -17.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/18 | 45.53 | - | 49.94 | - | - | -11.75 | 76.38 | -79.32 | - | - | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/22 | -2.94 | - | 35.25 | - | - | -22.03 | - | -121.91 | - | - | -2.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/1/25 | 14.69 | - | 27.91 | - | - | -24.97 | 108.69 | -91.07 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | -32.31 |
| 2024/1/29 | -33.38 | - | 17.63 | - | - | -54.35 | 51.41 | -44.06 | - | - | 26.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/2/1 | -161.57 | - | 8.81 | - | - | -64.63 | -34.00 | 36.60 | - | - | 29.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/2/5 | -143.94 | - | 7.34 | - | - | -61.69 | -91.07 | 47.00 | - | - | 16.16 | - | - | - | - | - | - | - |

| 日期 | SS-19 (kg/cm²) | SS-20 (kg/cm²) | SS-21 (kg/cm²) | SS-22 (kg/cm²) | SS-23 (kg/cm²) | SS-24 (kg/cm²) | SS-25 (kg/cm²) | SS-26 (kg/cm²) | SS-27 (kg/cm²) | SS-28 (kg/cm²) | SS-29 (kg/cm²) | SS-30 (kg/cm²) | SS-31 (kg/cm²) | SS-32 (kg/cm²) | SS-33 (kg/cm²) | SS-34 (kg/cm²) | SS-35 (kg/cm²) | SS-36 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/7 | 7.34 | -13.22 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | -19.09 | 129.25 | 1.47 | 2.94 | - |
| 2023/12/14 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 8.81 | - | 94.00 | - | - | - | - | - | -14.69 | 60.22 | -5.88 | 8.81 | - |
| 2023/12/21 | - | -13.22 | - | - | - | -1.47 | - | 114.57 | - | - | - | - | - | -60.22 | -5.88 | -23.50 | 4.41 | - |
| 2023/12/25 | - | -54.35 | - | - | 63.16 | 2.94 | - | 107.22 | - | - | - | - | - | -38.19 | -4.41 | -57.28 | 10.28 | - |
| 2023/12/28 | - | -51.41 | - | - | 54.35 | -2.94 | - | 121.91 | - | -4.41 | - | - | - | -39.66 | -8.81 | - | 7.34 | - |
| 2024/1/2 | - | -51.41 | - | - | 67.56 | -2.94 | - | 180.66 | - | -27.91 | - | - | - | - | 13.22 | - | 11.75 | - |
| 2024/1/5 | - | -86.66 | - | - | 80.78 | 1.47 | - | 174.79 | - | -29.38 | - | - | 74.91 | - | 22.03 | - | 20.56 | - |
| 2024/1/8 | - | -129.25 | - | - | 79.32 | -10.28 | - | 246.76 | - | -30.84 | - | - | 130.72 | - | -7.34 | - | -2.94 | - |
| 2024/1/11 | - | -117.50 | - | - | 83.72 | -13.22 | - | 240.88 | - | -23.50 | - | - | 127.79 | - | -10.28 | - | -7.34 | - |
| 2024/1/15 | - | - | - | - | 92.53 | -10.28 | - | - | - | -51.41 | - | - | - | - | 0.00 | - | 13.22 | - |
| 2024/1/18 | - | - | - | - | 108.69 | -10.28 | - | - | - | -58.75 | - | - | - | - | 2.94 | - | 19.09 | - |
| 2024/1/22 | - | - | - | - | 113.10 | -16.16 | - | - | - | -60.22 | - | - | - | - | -7.34 | - | 19.09 | - |
| 2024/1/25 | - | -17.63 | - | - | 154.22 | - | - | 214.44 | - | -36.72 | - | - | - | - | 1.47 | - | 20.56 | - |
| 2024/1/29 | - | - | - | - | - | -35.22 | - | - | - | -4.41 | - | - | - | - | 27.91 | - | 52.88 | - |
| 2024/2/1 | - | - | - | - | 195.35 | -67.56 | - | - | - | -23.50 | - | - | - | - | 64.63 | - | 80.78 | - |
| 2024/2/5 | - | - | - | - | 185.07 | -67.56 | - | - | - | -23.50 | - | - | - | - | 48.47 | - | 69.03 | - |

備註："+" 表示拉力，"−" 表示壓力

# 鋼筋應力計量測值(一)

| 日期 | SS-37 (kg/cm²) | SS-38 (kg/cm²) | SS-39 (kg/cm²) | SS-40 (kg/cm²) | SS-41 (kg/cm²) | SS-42 (kg/cm²) | SS-43 (kg/cm²) | SS-44 (kg/cm²) | SS-45 (kg/cm²) | SS-46 (kg/cm²) | SS-47 (kg/cm²) | SS-48 (kg/cm²) | SS-49 (kg/cm²) | SS-50 (kg/cm²) | SS-51 (kg/cm²) | SS-52 (kg/cm²) | SS-53 (kg/cm²) | SS-54 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/7 | -32.31 | - | -17.63 | - | - | -1.47 | - | - | -33.78 | - | 26.44 | - | - | - | -27.91 | 91.07 | - | 5.88 |
| 2023/12/14 | -36.72 | - | -17.63 | - | - | 2.94 | - | 1.47 | -32.31 | - | 52.88 | - | - | - | -36.72 | 139.54 | - | 10.28 |
| 2023/12/21 | -35.25 | - | -26.44 | - | - | -5.88 | - | -16.16 | -35.25 | - | 61.69 | - | - | - | -47.00 | 154.22 | - | 17.63 |
| 2023/12/25 | 31.39 | - | 14.69 | - | - | -2.94 | - | -70.50 | 10.84 | - | 80.78 | - | - | - | 11.75 | 118.97 | - | 26.44 |
| 2023/12/28 | -2.94 | 17.63 | -5.88 | - | - | - | - | -61.69 | 16.16 | - | 86.66 | - | - | - | 11.75 | 121.91 | - | 26.44 |
| 2024/1/2 | -29.38 | 4.41 | -11.75 | - | - | - | - | -63.16 | 17.63 | - | 101.35 | - | - | - | 20.56 | 127.79 | - | 24.97 |
| 2024/1/5 | -24.97 | 7.34 | -4.41 | 5.88 | - | - | - | -61.69 | 16.16 | - | 110.16 | - | - | - | 20.56 | 135.13 | - | 24.97 |
| 2024/1/8 | 8.81 | -63.16 | 11.75 | - | - | - | - | -69.03 | 16.16 | - | 111.63 | - | - | - | 20.56 | 127.79 | - | 22.03 |
| 2024/1/11 | 5.88 | -66.10 | 14.69 | - | - | - | - | -64.63 | 26.44 | - | 108.69 | - | - | - | 48.47 | 118.97 | - | 27.91 |
| 2024/1/15 | -63.16 | - | -2.94 | -52.88 | - | - | - | -104.28 | 95.47 | - | 155.69 | - | - | - | 69.03 | 104.28 | - | 29.38 |
| 2024/1/18 | -168.91 | - | 5.88 | -127.79 | - | - | - | -80.78 | 116.04 | - | 170.38 | - | - | - | 98.41 | 80.78 | - | 27.91 |
| 2024/1/22 | -185.07 | - | 0.00 | -123.38 | - | - | - | -105.75 | 108.69 | - | 173.32 | - | - | - | 138.07 | 47.00 | - | 44.06 |
| 2024/1/25 | -329.01 | - | 1.47 | -113.10 | - | - | - | -47.00 | 123.38 | - | 193.88 | - | - | - | 168.91 | 41.13 | - | 42.60 |
| 2024/1/29 | -362.79 | - | -2.94 | -102.82 | - | - | - | -33.78 | 101.35 | - | 210.04 | - | - | - | 193.88 | 38.19 | - | 19.09 |
| 2024/2/1 | - | - | -4.41 | -111.63 | - | - | - | 10.28 | 102.82 | - | 232.07 | - | - | - | 198.29 | 26.44 | - | 13.22 |
| 2024/2/5 | - | - | -13.22 | -108.69 | - | - | - | -8.81 | 85.19 | - | 227.66 | - | - | - | 196.82 | 4.41 | - | 13.22 |

| 日期 | SS-55 (kg/cm²) | SS-56 (kg/cm²) | SS-57 (kg/cm²) | SS-58 (kg/cm²) | SS-59 (kg/cm²) | SS-60 (kg/cm²) | SS-61 (kg/cm²) | SS-62 (kg/cm²) | SS-63 (kg/cm²) | SS-64 (kg/cm²) | SS-65 (kg/cm²) | SS-66 (kg/cm²) | SS-67 (kg/cm²) | SS-68 (kg/cm²) | SS-69 (kg/cm²) | SS-70 (kg/cm²) | SS-71 (kg/cm²) | SS-72 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/7 | - | 11.75 | 24.97 | - | - | 10.28 | - | -5.88 | - | -2.94 | - | - | - | -1.47 | 5.88 | - | - | 4.41 |
| 2023/12/14 | - | 47.00 | 35.25 | - | - | 16.16 | - | -47.00 | - | 4.41 | - | - | - | 20.56 | -24.97 | - | - | 4.41 |
| 2023/12/21 | - | 29.38 | 41.13 | - | - | 22.03 | - | -60.22 | - | -8.81 | - | - | - | -5.88 | -35.25 | - | - | -8.81 |
| 2023/12/25 | - | 32.31 | 57.28 | - | - | 32.31 | - | -54.35 | - | -2.94 | - | - | - | -2.94 | -36.72 | -1.47 | - | -8.81 |
| 2023/12/28 | - | 1.47 | 61.69 | - | - | 35.25 | - | -55.81 | - | -7.34 | - | - | - | -39.66 | -7.34 | -26.44 | - | -8.81 |
| 2024/1/2 | - | -8.81 | 107.22 | - | - | 44.06 | - | -91.07 | - | -26.44 | - | 23.50 | - | -42.60 | -14.69 | -1.47 | - | -16.16 |
| 2024/1/5 | - | -13.22 | 101.35 | - | - | 49.94 | - | -92.53 | - | -26.44 | - | 38.19 | - | -41.13 | -13.22 | -4.41 | - | -16.16 |
| 2024/1/8 | - | -20.56 | 111.63 | - | - | 48.47 | - | -101.35 | - | -36.72 | - | 42.60 | - | -57.28 | -13.22 | - | - | -20.56 |
| 2024/1/11 | - | -33.78 | 123.38 | - | - | 51.41 | - | -105.75 | - | -36.72 | - | 41.13 | - | -64.63 | -24.97 | - | - | -26.44 |
| 2024/1/15 | - | -44.06 | 136.60 | - | - | 52.88 | - | -108.69 | - | -44.06 | - | 54.35 | - | -73.44 | -22.03 | - | - | -29.38 |
| 2024/1/18 | - | -99.88 | 167.44 | - | - | 55.81 | - | -145.41 | - | -74.91 | - | 64.63 | - | -99.88 | 7.34 | - | - | -23.50 |
| 2024/1/22 | - | -101.35 | 129.25 | - | - | 51.41 | - | -185.07 | - | -79.32 | - | 67.56 | - | -139.54 | 2.94 | - | - | -35.25 |
| 2024/1/25 | - | -76.38 | 136.60 | - | - | 52.88 | - | -186.54 | - | -71.97 | - | - | - | -114.57 | -7.34 | - | - | -42.60 |
| 2024/1/29 | - | -36.10 | 158.63 | - | - | 39.66 | - | -103.44 | - | -89.60 | - | 58.75 | - | -32.31 | 13.22 | - | - | -54.35 |
| 2024/2/1 | - | 26.54 | 195.35 | - | - | 30.84 | - | -32.94 | - | -102.82 | - | 51.41 | - | 56.04 | 39.66 | - | - | -55.81 |
| 2024/2/5 | - | 129.25 | 177.72 | - | - | 32.31 | - | -10.28 | - | -104.28 | - | 55.81 | - | 82.25 | 36.72 | - | - | -58.75 |

備註："+" 表示拉力，"−" 表示壓力

# 鋼筋應力計量測值(二)

| 日期 | SS-1 (kg/cm²) | SS-2 (kg/cm²) | SS-3 (kg/cm²) | SS-4 (kg/cm²) | SS-5 (kg/cm²) | SS-6 (kg/cm²) | SS-7 (kg/cm²) | SS-8 (kg/cm²) | SS-9 (kg/cm²) | SS-10 (kg/cm²) | SS-11 (kg/cm²) | SS-12 (kg/cm²) | SS-13 (kg/cm²) | SS-14 (kg/cm²) | SS-15 (kg/cm²) | SS-16 (kg/cm²) | SS-17 (kg/cm²) | SS-18 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2/15 | -195.35 | - | 1.47 | - | - | -73.44 | -148.35 | 121.91 | - | - | 10.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/2/19 | -179.19 | - | -4.41 | - | - | -74.91 | -91.07 | - | - | - | 1.47 | - | - | -161.57 | - | 139.54 | - | -70.50 |
| 2024/2/22 | -202.69 | - | -1.47 | - | - | -79.32 | -135.13 | - | - | - | 5.88 | - | - | - | - | - | - | -101.35 |
| 2024/2/26 | -154.22 | - | 13.22 | -91.07 | - | -73.44 | -99.88 | - | - | - | 1.47 | - | - | - | - | 271.73 | - | -246.76 |
| 2024/2/29 | -224.73 | - | -20.56 | - | - | -88.13 | -168.91 | - | - | - | 4.41 | - | - | - | - | - | - | -107.22 |
| 2024/3/4 | -177.72 | - | 44.06 | - | - | -108.69 | -113.10 | - | - | - | 17.63 | - | - | - | - | - | - | -102.82 |
| 2024/3/7 | -179.19 | - | 45.53 | - | - | -129.25 | -138.07 | 7.34 | - | - | 26.44 | - | - | -188.01 | - | 190.94 | - | - |
| 2024/3/11 | -173.32 | - | 47.00 | - | - | -136.60 | -161.57 | -26.44 | - | - | 51.41 | - | - | -183.60 | - | 258.51 | - | - |
| 2024/3/14 | -139.54 | - | 67.56 | - | - | -116.04 | -195.35 | -91.07 | - | - | 49.94 | - | - | -161.57 | - | 116.04 | - | - |
| 2024/3/18 | -217.38 | - | 2.94 | - | - | -145.41 | -177.72 | - | - | - | 26.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/3/21 | -217.38 | - | -20.56 | - | - | -199.76 | -165.97 | - | - | - | 64.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/3/25 | -193.88 | - | -114.57 | - | - | -177.72 | -141.00 | - | - | - | 98.41 | - | - | -129.25 | - | - | - | -167.44 |
| 2024/3/28 | -199.76 | - | -126.32 | - | - | -195.35 | -170.38 | - | - | - | 24.97 | - | - | -116.04 | - | 11.75 | - | -164.51 |
| 2024/4/1 | -190.94 | - | -132.19 | - | - | -204.16 | -158.63 | - | - | - | 26.44 | - | - | -83.72 | - | 0.00 | - | -173.32 |
| 2024/4/4 | -232.07 | - | -155.69 | - | - | -207.10 | -202.69 | - | - | - | 27.91 | - | - | -101.35 | - | -47.00 | - | -179.19 |
| 2024/4/8 | -192.41 | - | -136.60 | - | - | -201.23 | -168.91 | - | - | - | -2.94 | - | - | -44.06 | - | -492.05 | - | -179.19 |

| 日期 | SS-19 (kg/cm²) | SS-20 (kg/cm²) | SS-21 (kg/cm²) | SS-22 (kg/cm²) | SS-23 (kg/cm²) | SS-24 (kg/cm²) | SS-25 (kg/cm²) | SS-26 (kg/cm²) | SS-27 (kg/cm²) | SS-28 (kg/cm²) | SS-29 (kg/cm²) | SS-30 (kg/cm²) | SS-31 (kg/cm²) | SS-32 (kg/cm²) | SS-33 (kg/cm²) | SS-34 (kg/cm²) | SS-35 (kg/cm²) | SS-36 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2/15 | - | - | - | - | 240.88 | -94.00 | - | - | - | -24.97 | - | - | - | - | 70.50 | - | 95.47 | - |
| 2024/2/19 | - | - | - | - | 259.98 | -114.57 | - | - | - | -58.75 | - | - | - | - | 105.75 | - | 132.19 | - |
| 2024/2/22 | - | - | - | - | 261.45 | -116.04 | - | - | - | -23.50 | - | - | - | - | 138.07 | - | 124.85 | - |
| 2024/2/26 | - | - | -99.88 | - | 252.63 | -111.63 | - | 121.91 | - | - | - | - | - | 30.84 | 19.09 | - | 99.88 | - |
| 2024/2/29 | - | - | - | - | 270.26 | -124.85 | - | - | - | 13.22 | - | - | - | - | 69.03 | - | - | - |
| 2024/3/4 | - | - | - | - | 265.85 | -120.44 | - | - | - | -33.78 | - | - | - | - | 30.84 | - | 113.10 | - |
| 2024/3/7 | - | - | - | - | 267.32 | -114.57 | - | - | - | -17.63 | - | - | - | - | 26.44 | - | 107.22 | - |
| 2024/3/11 | - | - | - | - | 271.73 | -110.16 | - | - | - | -11.75 | - | - | - | - | 32.31 | - | 111.63 | - |
| 2024/3/14 | - | - | - | - | 293.76 | -95.47 | - | - | - | -27.91 | - | - | - | - | 49.94 | - | 121.91 | - |
| 2024/3/18 | - | - | -198.29 | - | 314.32 | - | - | - | - | -33.78 | - | - | - | - | 20.56 | - | 108.69 | - |
| 2024/3/21 | - | - | - | - | 320.20 | - | - | - | - | 66.10 | - | - | - | - | -30.84 | - | 212.98 | - |
| 2024/3/25 | - | - | -215.91 | - | 315.79 | - | - | - | - | 101.35 | - | - | - | - | -127.79 | - | 237.95 | - |
| 2024/3/28 | - | - | - | - | 330.48 | - | - | - | - | 104.28 | - | - | - | - | -132.19 | - | 229.13 | - |
| 2024/4/1 | - | - | - | - | 326.07 | - | - | - | - | 124.85 | - | - | - | - | -120.44 | - | 239.41 | - |
| 2024/4/4 | - | - | - | - | 384.83 | - | - | - | - | 154.22 | - | - | - | - | - | - | 287.88 | - |
| 2024/4/8 | - | - | - | - | 353.98 | - | - | - | - | 143.94 | - | - | - | - | - | - | 373.08 | - |

備註："+" 表示拉力，"−" 表示壓力

# 鋼筋應力計量測值(二)

| 日期 | SS-37 (kg/cm²) | SS-38 (kg/cm²) | SS-39 (kg/cm²) | SS-40 (kg/cm²) | SS-41 (kg/cm²) | SS-42 (kg/cm²) | SS-43 (kg/cm²) | SS-44 (kg/cm²) | SS-45 (kg/cm²) | SS-46 (kg/cm²) | SS-47 (kg/cm²) | SS-48 (kg/cm²) | SS-49 (kg/cm²) | SS-50 (kg/cm²) | SS-51 (kg/cm²) | SS-52 (kg/cm²) | SS-53 (kg/cm²) | SS-54 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2/15 | - | - | -8.81 | -113.10 | - | - | - | -7.34 | 91.07 | - | 249.70 | - | - | - | 208.57 | -33.78 | - | 11.75 |
| 2024/2/19 | - | - | 17.63 | -164.51 | - | - | - | -13.22 | 88.13 | - | 254.10 | - | - | - | 226.20 | -41.13 | - | 14.69 |
| 2024/2/22 | - | - | -32.31 | -81.77 | - | - | - | 5.88 | 73.44 | - | 277.60 | - | - | - | 220.32 | -52.88 | - | 17.63 |
| 2024/2/26 | - | - | -73.44 | -138.07 | - | - | - | -55.81 | - | - | 286.42 | - | - | - | 212.98 | -63.16 | - | 30.84 |
| 2024/2/29 | - | - | -88.13 | -111.63 | - | - | - | -17.63 | - | - | 312.85 | - | - | - | 212.98 | -92.53 | - | -8.81 |
| 2024/3/4 | - | - | -80.78 | -130.72 | - | - | - | -54.35 | - | - | 305.51 | - | - | - | - | -145.41 | - | -24.97 |
| 2024/3/7 | - | - | -79.32 | -107.22 | - | - | - | -30.84 | - | - | 308.45 | - | - | - | - | -138.07 | - | -26.44 |
| 2024/3/11 | - | - | -73.44 | -101.35 | - | - | - | -26.44 | - | - | 312.85 | - | - | - | - | -130.72 | - | -22.03 |
| 2024/3/14 | - | - | -96.94 | -111.63 | - | - | - | -23.50 | - | - | 324.60 | - | - | - | - | -108.69 | - | 5.88 |
| 2024/3/18 | - | - | -136.60 | -41.13 | - | - | - | -26.44 | - | - | 315.79 | - | - | - | - | - | - | -30.84 |
| 2024/3/21 | - | - | -152.76 | -48.47 | - | - | - | -45.53 | - | - | 348.11 | - | - | - | - | - | - | -66.10 |
| 2024/3/25 | - | - | -142.47 | -38.19 | - | - | - | -17.63 | - | - | 348.11 | - | - | - | - | - | - | -69.03 |
| 2024/3/28 | - | - | -145.41 | -30.84 | - | - | - | -8.81 | - | - | 342.23 | - | - | - | - | - | - | -61.69 |
| 2024/4/1 | - | - | -139.54 | -14.69 | - | - | - | 11.75 | - | - | 358.39 | - | - | - | - | - | - | -66.10 |
| 2024/4/4 | - | - | -171.85 | -7.34 | - | - | - | 8.81 | - | - | 359.86 | - | - | - | - | - | - | -69.03 |
| 2024/4/8 | - | - | -176.26 | -8.81 | - | - | - | -10.28 | - | - | 351.04 | - | - | - | - | - | - | -73.44 |

| 日期 | SS-55 (kg/cm²) | SS-56 (kg/cm²) | SS-57 (kg/cm²) | SS-58 (kg/cm²) | SS-59 (kg/cm²) | SS-60 (kg/cm²) | SS-61 (kg/cm²) | SS-62 (kg/cm²) | SS-63 (kg/cm²) | SS-64 (kg/cm²) | SS-65 (kg/cm²) | SS-66 (kg/cm²) | SS-67 (kg/cm²) | SS-68 (kg/cm²) | SS-69 (kg/cm²) | SS-70 (kg/cm²) | SS-71 (kg/cm²) | SS-72 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2/15 | - | 180.66 | 195.35 | - | - | 27.91 | - | 11.75 | - | -92.53 | - | 57.28 | - | 107.22 | 41.13 | - | - | -71.97 |
| 2024/2/19 | - | 176.26 | 199.76 | - | - | 26.44 | - | 19.09 | - | -95.47 | - | 58.75 | - | 117.50 | 45.53 | - | - | -71.97 |
| 2024/2/22 | - | 218.85 | 204.16 | - | - | 24.97 | - | 54.35 | - | -99.88 | - | 58.75 | - | 154.22 | 49.94 | - | - | -74.91 |
| 2024/2/26 | - | 110.16 | 190.94 | - | - | 26.44 | - | -33.78 | - | -99.88 | - | 69.03 | - | 57.28 | 45.53 | - | - | -79.32 |
| 2024/2/29 | - | 188.01 | 243.82 | - | - | -8.81 | - | 23.50 | - | -146.88 | - | 33.78 | - | 120.44 | 63.16 | - | - | -101.35 |
| 2024/3/4 | - | 99.88 | 248.23 | - | - | -10.28 | - | -47.00 | - | -160.10 | - | 30.84 | - | 57.28 | 74.91 | - | - | -120.44 |
| 2024/3/7 | - | 116.04 | 190.94 | - | - | -13.22 | - | -16.16 | - | -154.22 | - | 42.60 | - | 83.72 | 69.03 | - | - | -121.91 |
| 2024/3/11 | - | 118.97 | -44.06 | - | - | -8.81 | - | -10.28 | - | -146.88 | - | 47.00 | - | 89.60 | 77.85 | - | - | -116.04 |
| 2024/3/14 | - | 129.25 | -26.44 | - | - | 2.94 | - | 5.88 | - | -139.54 | - | 61.69 | - | 80.78 | 67.56 | - | - | -104.28 |
| 2024/3/18 | - | 143.94 | -11.75 | - | - | -22.03 | - | -2.94 | - | -118.97 | - | 29.38 | - | 117.50 | 47.00 | - | - | -129.25 |
| 2024/3/21 | - | 143.94 | -133.66 | - | - | -79.32 | - | - | - | -23.50 | - | -2.94 | - | 111.63 | -44.06 | - | - | -185.07 |
| 2024/3/25 | - | 160.10 | -123.38 | - | - | -69.03 | - | - | - | 19.09 | - | -8.81 | - | 139.54 | -136.60 | - | - | -118.97 |
| 2024/3/28 | - | 188.01 | - | - | - | -71.97 | - | - | - | 38.19 | - | -26.44 | - | 164.51 | -142.47 | - | - | -185.07 |
| 2024/4/1 | - | 188.01 | -30.84 | - | - | -88.13 | - | 41.13 | - | 41.13 | - | -41.13 | - | 158.63 | -148.35 | - | - | -196.82 |
| 2024/4/4 | - | 235.01 | -17.63 | - | - | -80.78 | - | - | - | 82.25 | - | -38.19 | - | 214.44 | -179.19 | - | - | -192.41 |
| 2024/4/8 | - | 186.54 | 8.81 | - | - | -85.19 | - | - | - | 36.72 | - | -45.53 | - | 170.38 | -158.63 | - | - | -198.29 |

備註："+" 表示拉力，"-" 表示壓力

# 鋼筋應力計量測值(三)

| 日期 | SS-1 (kg/cm²) | SS-2 (kg/cm²) | SS-3 (kg/cm²) | SS-4 (kg/cm²) | SS-5 (kg/cm²) | SS-6 (kg/cm²) | SS-7 (kg/cm²) | SS-8 (kg/cm²) | SS-9 (kg/cm²) | SS-10 (kg/cm²) | SS-11 (kg/cm²) | SS-12 (kg/cm²) | SS-13 (kg/cm²) | SS-14 (kg/cm²) | SS-15 (kg/cm²) | SS-16 (kg/cm²) | SS-17 (kg/cm²) | SS-18 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4/11 | -201.23 | - | -141.00 | - | - | -218.85 | -185.07 | - | - | - | -20.56 | - | - | -54.35 | - | -512.61 | - | -188.01 |
| 2024/4/15 | -205.63 | - | -138.07 | - | - | -224.73 | -176.26 | - | - | - | -20.56 | - | - | -49.94 | - | -515.55 | - | -193.88 |
| 2024/4/18 | -226.20 | - | -173.32 | -51.41 | - | -183.60 | -211.51 | - | - | - | -32.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/4/22 | -232.07 | - | -179.19 | -45.53 | - | -179.19 | -220.32 | - | - | - | -24.97 | - | - | -4.41 | - | -14.69 | - | -251.16 |
| 2024/4/29 | -202.69 | - | -165.97 | -16.16 | - | -155.69 | -201.23 | - | - | - | -8.81 | - | - | 47.00 | - | 55.81 | - | - |
| 2024/5/2 | -193.88 | - | -154.22 | -11.75 | - | -143.94 | -195.35 | - | - | - | -19.09 | - | - | 36.72 | - | 63.16 | - | - |
| 2024/5/6 | -193.88 | - | -164.51 | -16.16 | - | -155.69 | -249.70 | - | - | - | -92.53 | - | - | -32.31 | - | -24.97 | - | -242.35 |
| 2024/5/9 | -245.29 | - | - | - | - | - | -280.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/5/13 | -276.13 | - | - | - | - | - | -273.20 | - | - | - | - | - | - | -102.82 | - | -16.16 | - | - |
| 2024/5/16 | -262.92 | - | -235.01 | -26.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -91.07 | - | -11.75 | - | -249.70 |
| 2024/5/20 | -251.16 | - | -226.20 | - | - | -165.97 | - | - | - | - | 541.99 | - | - | -105.75 | - | 10.28 | - | -248.23 |
| 2024/5/23 | -261.45 | - | -233.54 | - | - | -157.16 | - | - | - | - | 519.96 | - | - | -96.94 | - | -20.56 | - | -259.98 |
| 2024/5/27 | -239.41 | - | -221.79 | -47.00 | - | -171.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/5/30 | -267.32 | - | -224.73 | -30.84 | - | -160.10 | - | - | - | - | 421.55 | - | - | -113.10 | - | 35.25 | - | -30.84 |
| 2024/6/3 | -274.67 | - | -233.54 | -35.25 | - | -165.97 | - | - | - | - | 414.20 | - | - | -117.50 | - | 26.44 | - | -41.13 |
| 2024/6/6 | -270.26 | - | -226.20 | -38.19 | - | -160.10 | -342.23 | - | - | - | - | - | - | -88.13 | - | -16.16 | - | -163.04 |

| 日期 | SS-19 (kg/cm²) | SS-20 (kg/cm²) | SS-21 (kg/cm²) | SS-22 (kg/cm²) | SS-23 (kg/cm²) | SS-24 (kg/cm²) | SS-25 (kg/cm²) | SS-26 (kg/cm²) | SS-27 (kg/cm²) | SS-28 (kg/cm²) | SS-29 (kg/cm²) | SS-30 (kg/cm²) | SS-31 (kg/cm²) | SS-32 (kg/cm²) | SS-33 (kg/cm²) | SS-34 (kg/cm²) | SS-35 (kg/cm²) | SS-36 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4/11 | - | - | - | - | 337.82 | - | - | - | - | 126.32 | - | - | - | - | - | - | 355.45 | - |
| 2024/4/15 | - | - | - | - | 373.08 | - | - | - | - | 123.38 | - | - | - | - | - | - | 393.64 | - |
| 2024/4/18 | - | - | -308.45 | - | 367.20 | - | - | -22.03 | - | 160.10 | - | - | -196.82 | 609.55 | - | - | 367.20 | - |
| 2024/4/22 | - | - | -314.32 | - | 361.32 | - | - | -10.28 | - | 155.69 | - | - | -193.88 | 605.15 | - | - | 358.39 | - |
| 2024/4/29 | - | 55.81 | - | - | 368.67 | - | - | 5.88 | - | 173.32 | - | 22.03 | -168.91 | 627.18 | - | - | 378.95 | - |
| 2024/5/2 | - | 61.69 | - | - | 358.39 | - | - | 16.16 | - | 182.13 | - | 27.91 | -174.79 | 608.08 | - | - | 359.86 | - |
| 2024/5/6 | - | 88.13 | -264.38 | - | 442.11 | -211.51 | - | 57.28 | - | 204.16 | - | -2.94 | -146.88 | - | 91.07 | - | 349.57 | - |
| 2024/5/9 | - | 102.82 | - | - | 390.70 | - | - | 38.19 | - | - | - | 29.38 | - | - | 89.60 | - | 304.04 | - |
| 2024/5/13 | - | 91.07 | - | - | 427.42 | - | - | 41.13 | - | - | - | 35.25 | - | - | 85.19 | - | 337.82 | - |
| 2024/5/16 | - | 98.41 | - | - | 486.17 | - | - | 35.25 | - | - | - | 192.41 | - | - | 83.72 | - | 386.29 | - |
| 2024/5/20 | - | 102.82 | - | - | 615.43 | -127.79 | - | 13.22 | - | - | - | 113.10 | -192.41 | - | 82.25 | - | 381.89 | - |
| 2024/5/23 | - | 113.10 | - | - | 602.21 | -118.97 | - | 19.09 | - | 408.33 | - | 127.79 | -204.16 | - | 66.10 | - | 376.01 | - |
| 2024/5/27 | - | 105.75 | - | - | 383.36 | - | - | -2.94 | - | - | - | 44.06 | - | - | 77.85 | - | - | - |
| 2024/5/30 | - | 129.25 | -352.51 | - | 630.12 | - | - | 13.22 | - | - | - | 66.10 | - | - | 102.82 | - | - | - |
| 2024/6/3 | - | 120.44 | -355.45 | - | 863.65 | - | - | 38.19 | - | - | - | 60.22 | - | - | 98.41 | - | - | - |
| 2024/6/6 | - | 118.97 | -346.64 | - | 666.84 | - | - | 16.16 | - | - | - | 198.29 | -198.29 | - | 70.50 | - | - | - |

備註："+" 表示拉力，"-" 表示壓力

# 鋼筋應力計量測值(三)

| 日期 | SS-37 (kg/cm²) | SS-38 (kg/cm²) | SS-39 (kg/cm²) | SS-40 (kg/cm²) | SS-41 (kg/cm²) | SS-42 (kg/cm²) | SS-43 (kg/cm²) | SS-44 (kg/cm²) | SS-45 (kg/cm²) | SS-46 (kg/cm²) | SS-47 (kg/cm²) | SS-48 (kg/cm²) | SS-49 (kg/cm²) | SS-50 (kg/cm²) | SS-51 (kg/cm²) | SS-52 (kg/cm²) | SS-53 (kg/cm²) | SS-54 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4/11 | - | 265.85 | -192.41 | -22.03 | - | - | - | -27.91 | - | - | 340.76 | - | - | - | - | - | - | -88.13 |
| 2024/4/15 | - | 270.26 | -193.88 | -11.75 | - | - | - | -17.63 | - | - | 333.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/4/18 | - | 298.17 | - | 4.41 | - | - | - | - | - | - | 517.02 | - | - | - | 26.44 | - | - | -94.00 |
| 2024/4/22 | - | 311.39 | - | 14.69 | - | - | - | - | - | - | 509.67 | - | - | - | 30.84 | - | - | -89.60 |
| 2024/4/29 | - | 343.70 | - | 35.25 | - | - | - | - | - | - | 528.77 | - | - | - | 32.31 | - | - | -79.32 |
| 2024/5/2 | - | 351.04 | - | 27.91 | - | - | - | - | - | - | 524.36 | - | - | - | 38.19 | - | - | -88.13 |
| 2024/5/6 | - | 330.48 | - | 19.09 | - | - | - | - | - | - | 515.55 | - | - | - | 22.03 | - | - | -107.22 |
| 2024/5/9 | -384.83 | 298.17 | - | -11.75 | - | - | - | 32.31 | -179.19 | - | 481.77 | - | - | - | -7.34 | - | - | -38.19 |
| 2024/5/13 | -402.45 | 284.95 | - | -24.97 | - | - | - | 24.97 | -183.60 | - | 467.08 | - | - | - | -2.94 | - | - | -39.66 |
| 2024/5/16 | - | 282.01 | - | -24.97 | - | - | - | 0.00 | - | - | 518.49 | - | - | - | -13.22 | - | - | -51.41 |
| 2024/5/20 | - | 283.48 | -104.28 | -13.22 | - | - | - | - | - | - | 497.92 | - | - | - | -1.47 | - | - | -45.53 |
| 2024/5/23 | - | 293.76 | -113.10 | -4.41 | - | - | - | - | - | - | 493.52 | - | - | - | -5.88 | - | - | -39.66 |
| 2024/5/27 | - | 273.20 | - | -20.56 | - | - | - | 30.84 | -183.60 | - | 484.70 | - | - | - | 35.25 | - | - | -55.81 |
| 2024/5/30 | - | 302.57 | - | 16.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.63 | - | - | -41.13 |
| 2024/6/3 | - | 295.23 | - | 7.34 | - | - | - | - | - | - | 333.42 | - | - | - | 7.34 | - | - | -49.94 |
| 2024/6/6 | - | 305.51 | - | 17.63 | - | - | - | - | - | - | 123.38 | - | - | - | 0.00 | - | - | -64.63 |

| 日期 | SS-55 (kg/cm²) | SS-56 (kg/cm²) | SS-57 (kg/cm²) | SS-58 (kg/cm²) | SS-59 (kg/cm²) | SS-60 (kg/cm²) | SS-61 (kg/cm²) | SS-62 (kg/cm²) | SS-63 (kg/cm²) | SS-64 (kg/cm²) | SS-65 (kg/cm²) | SS-66 (kg/cm²) | SS-67 (kg/cm²) | SS-68 (kg/cm²) | SS-69 (kg/cm²) | SS-70 (kg/cm²) | SS-71 (kg/cm²) | SS-72 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4/11 | - | 179.19 | -2.94 | - | - | -94.00 | - | - | - | 7.34 | - | -66.10 | - | 142.47 | -183.60 | - | - | -217.38 |
| 2024/4/15 | - | 170.38 | 4.41 | - | - | -101.35 | - | - | - | 11.75 | - | -71.97 | - | 146.88 | -174.79 | - | - | -223.26 |
| 2024/4/18 | - | 204.16 | -5.88 | - | - | -82.25 | - | - | - | 32.31 | - | -48.47 | - | 199.76 | - | - | - | -198.29 |
| 2024/4/22 | - | 208.57 | -11.75 | - | - | -77.85 | - | -359.86 | - | 36.72 | -517.02 | -42.60 | - | 202.69 | - | - | - | -202.69 |
| 2024/4/29 | - | 221.79 | 5.88 | - | - | -64.63 | - | -541.99 | - | 58.75 | -528.77 | -1.47 | - | 235.01 | - | - | - | -160.10 |
| 2024/5/2 | - | 232.07 | -1.47 | - | - | -71.97 | - | -549.33 | - | 47.00 | -541.99 | -5.88 | - | 243.82 | - | - | - | -168.91 |
| 2024/5/6 | - | 251.16 | -22.03 | - | - | -83.72 | - | -562.55 | - | 57.28 | - | 11.75 | - | 230.60 | - | - | - | -160.10 |
| 2024/5/9 | - | 218.85 | -51.41 | - | - | -11.75 | - | - | - | 98.41 | - | -19.09 | - | 223.26 | -239.41 | - | - | -265.85 |
| 2024/5/13 | - | 198.29 | -54.35 | - | - | 58.75 | - | - | - | 91.07 | - | -151.29 | - | 221.79 | -240.88 | - | - | -264.38 |
| 2024/5/16 | - | 223.26 | -60.22 | - | - | 233.54 | - | - | - | 104.28 | - | -135.13 | - | 232.07 | -276.13 | - | - | -236.48 |
| 2024/5/20 | - | 188.01 | -58.75 | - | - | 235.01 | - | - | - | 79.32 | - | -141.00 | - | 207.10 | -233.54 | - | - | -261.45 |
| 2024/5/23 | - | 199.76 | -67.56 | - | - | 245.29 | - | - | - | 86.66 | - | -121.91 | - | 214.44 | -243.82 | - | - | -251.16 |
| 2024/5/27 | - | 155.69 | -49.94 | - | - | 214.44 | - | - | - | 49.94 | - | -171.85 | - | 189.48 | -229.13 | - | - | -279.07 |
| 2024/5/30 | - | 212.98 | -44.06 | - | - | 243.82 | - | -536.11 | - | 88.13 | - | -164.51 | - | 243.82 | -259.98 | - | - | -258.51 |
| 2024/6/3 | - | 201.23 | -54.35 | - | - | 236.48 | - | - | - | 83.72 | - | -173.32 | - | 239.41 | -270.26 | - | - | -262.92 |
| 2024/6/6 | - | 195.35 | -104.28 | - | - | 242.35 | - | - | - | 95.47 | - | -182.13 | - | 243.82 | -279.07 | - | - | -255.57 |

備註："+" 表示拉力，"-" 表示壓力

# 鋼筋應力計量測值(四)

| 日期 | SS-1 (kg/cm²) | SS-2 (kg/cm²) | SS-3 (kg/cm²) | SS-4 (kg/cm²) | SS-5 (kg/cm²) | SS-6 (kg/cm²) | SS-7 (kg/cm²) | SS-8 (kg/cm²) | SS-9 (kg/cm²) | SS-10 (kg/cm²) | SS-11 (kg/cm²) | SS-12 (kg/cm²) | SS-13 (kg/cm²) | SS-14 (kg/cm²) | SS-15 (kg/cm²) | SS-16 (kg/cm²) | SS-17 (kg/cm²) | SS-18 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/6/13 | -276.13 | - | -207.10 | -51.41 | - | -168.91 | -365.73 | - | - | - | - | - | - | -82.25 | - | -121.91 | - | - |
| 2024/6/17 | -251.16 | - | -179.19 | -44.06 | - | -192.41 | -353.98 | - | - | - | - | - | - | -67.56 | - | -135.13 | - | - |
| 2024/6/20 | -92.53 | - | -138.07 | -1.47 | - | -182.13 | -329.01 | - | - | - | - | - | 38.19 | -47.00 | - | -120.44 | - | - |
| 2024/6/24 | -74.91 | - | -120.44 | 24.97 | - | -157.16 | -304.04 | - | - | - | - | - | 63.16 | -23.50 | - | -94.00 | - | - |
| 2024/6/27 | -339.29 | - | -240.88 | 23.50 | - | -86.66 | - | - | - | - | - | - | 36.72 | -36.72 | - | -120.44 | - | - |
| 2024/7/1 | -327.54 | - | -249.70 | 41.13 | - | -54.35 | - | - | - | - | - | - | 45.53 | -52.88 | - | -99.88 | - | - |
| 2024/7/4 | -326.07 | - | -274.67 | 26.44 | - | 16.16 | -497.92 | - | - | - | - | - | -51.41 | -41.13 | - | -129.25 | - | - |
| 2024/7/8 | -306.98 | - | -232.07 | 66.10 | - | 32.31 | -449.45 | - | - | - | - | - | -32.31 | -22.03 | - | -113.10 | - | - |
| 2024/7/11 | - | - | -311.39 | 7.34 | - | 107.22 | - | - | - | - | - | - | -71.97 | -29.38 | - | -113.10 | - | - |
| 2024/7/15 | - | - | -305.51 | 16.16 | - | 116.04 | - | - | - | - | - | - | -63.16 | -19.09 | - | - | - | - |
| 2024/7/18 | -371.61 | - | -311.39 | 8.81 | - | 70.50 | - | - | - | - | - | - | -82.25 | -17.63 | - | -141.00 | - | - |
| 2024/7/22 | -290.82 | - | -265.85 | -26.44 | - | 111.63 | - | - | - | - | - | - | -5.88 | -80.78 | 82.25 | -51.41 | - | -198.29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日期 | SS-19 (kg/cm²) | SS-20 (kg/cm²) | SS-21 (kg/cm²) | SS-22 (kg/cm²) | SS-23 (kg/cm²) | SS-24 (kg/cm²) | SS-25 (kg/cm²) | SS-26 (kg/cm²) | SS-27 (kg/cm²) | SS-28 (kg/cm²) | SS-29 (kg/cm²) | SS-30 (kg/cm²) | SS-31 (kg/cm²) | SS-32 (kg/cm²) | SS-33 (kg/cm²) | SS-34 (kg/cm²) | SS-35 (kg/cm²) | SS-36 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/6/13 | - | 130.72 | -365.73 | - | 754.96 | - | - | 45.53 | - | - | - | 69.03 | - | - | 89.60 | - | - | - |
| 2024/6/17 | - | 141.00 | -346.64 | - | 771.12 | - | - | 26.44 | - | - | - | 52.88 | - | - | 80.78 | - | - | - |
| 2024/6/20 | - | 179.19 | -333.42 | - | 777.00 | - | - | 48.47 | - | - | - | 69.03 | - | - | 114.57 | - | - | - |
| 2024/6/24 | - | 205.63 | -329.01 | - | 819.59 | - | - | 79.32 | - | - | - | 89.60 | - | - | 165.97 | - | - | - |
| 2024/6/27 | - | 189.48 | -315.79 | - | 794.62 | - | - | 86.66 | - | - | - | 76.38 | - | - | 151.29 | - | - | - |
| 2024/7/1 | - | 177.72 | -298.17 | - | 781.40 | - | - | 73.44 | - | - | - | 63.16 | - | - | 167.44 | - | - | - |
| 2024/7/4 | - | 168.91 | -323.14 | - | 771.12 | - | - | 30.84 | - | - | - | 26.44 | -190.94 | - | 77.85 | - | - | - |
| 2024/7/8 | - | 199.76 | -289.35 | - | 806.37 | - | - | 94.00 | - | - | - | 52.88 | -155.69 | - | 85.19 | - | - | - |
| 2024/7/11 | - | 193.88 | - | - | 728.52 | - | - | -35.25 | - | - | - | 88.13 | -180.66 | - | 74.91 | - | - | - |
| 2024/7/15 | - | 210.04 | - | - | 737.34 | - | - | -27.91 | - | - | - | 107.22 | -173.32 | - | 86.66 | - | - | - |
| 2024/7/18 | - | 201.23 | -408.33 | - | 727.06 | -116.04 | -5.88 | -30.84 | - | - | - | 86.66 | -229.13 | - | 52.88 | - | - | - |
| 2024/7/22 | - | 121.91 | -340.76 | -64.63 | 700.62 | -66.10 | -63.16 | -1.47 | - | 299.64 | - | 120.44 | -199.76 | - | 76.38 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備註："+" 表示拉力，"−" 表示壓力

# 鋼筋應力計量測值(四)

| 日期 | SS-37 (kg/cm²) | SS-38 (kg/cm²) | SS-39 (kg/cm²) | SS-40 (kg/cm²) | SS-41 (kg/cm²) | SS-42 (kg/cm²) | SS-43 (kg/cm²) | SS-44 (kg/cm²) | SS-45 (kg/cm²) | SS-46 (kg/cm²) | SS-47 (kg/cm²) | SS-48 (kg/cm²) | SS-49 (kg/cm²) | SS-50 (kg/cm²) | SS-51 (kg/cm²) | SS-52 (kg/cm²) | SS-53 (kg/cm²) | SS-54 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/6/13 | - | 306.98 | - | 22.03 | - | - | - | - | - | - | 13.22 | - | - | - | -13.22 | - | - | -58.75 |
| 2024/6/17 | - | 120.44 | - | 42.60 | - | - | - | - | - | - | -1.47 | - | - | - | SS-51 | - | - | -54.35 |
| 2024/6/20 | - | 39.66 | - | 80.78 | - | - | - | - | - | - | 26.44 | - | - | - | 29.38 | - | - | -22.03 |
| 2024/6/24 | - | 64.63 | - | 94.00 | - | - | - | - | - | - | 42.60 | - | - | - | 36.72 | - | - | 5.88 |
| 2024/6/27 | - | 39.66 | - | 105.75 | - | - | - | - | - | - | 48.47 | - | - | - | -95.47 | - | - | 41.13 |
| 2024/7/1 | - | 49.94 | - | 89.60 | - | - | - | - | - | - | 41.13 | - | - | - | -114.57 | - | - | 22.03 |
| 2024/7/4 | - | 23.50 | - | 92.53 | - | - | - | - | - | - | 32.31 | - | - | - | -82.25 | - | - | -1.47 |
| 2024/7/8 | - | 60.22 | - | 124.85 | - | - | - | - | - | - | 73.44 | - | - | - | -44.06 | - | - | 29.38 |
| 2024/7/11 | -437.70 | 333.42 | - | 63.16 | - | - | - | - | -301.10 | - | - | - | - | - | -83.72 | - | - | 10.28 |
| 2024/7/15 | -412.73 | 345.17 | - | 83.72 | - | - | - | - | -293.76 | - | - | - | - | - | -73.44 | - | - | 22.03 |
| 2024/7/18 | -411.26 | 324.60 | -237.95 | 55.81 | - | - | - | - | - | - | 987.03 | - | - | - | -99.88 | - | - | -8.81 |
| 2024/7/22 | -367.20 | 284.95 | -230.60 | 5.88 | - | - | - | - | -274.67 | - | 973.81 | - | - | - | -286.42 | - | - | -44.06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日期 | SS-55 (kg/cm²) | SS-56 (kg/cm²) | SS-57 (kg/cm²) | SS-58 (kg/cm²) | SS-59 (kg/cm²) | SS-60 (kg/cm²) | SS-61 (kg/cm²) | SS-62 (kg/cm²) | SS-63 (kg/cm²) | SS-64 (kg/cm²) | SS-65 (kg/cm²) | SS-66 (kg/cm²) | SS-67 (kg/cm²) | SS-68 (kg/cm²) | SS-69 (kg/cm²) | SS-70 (kg/cm²) | SS-71 (kg/cm²) | SS-72 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/6/13 | - | 192.41 | -24.97 | - | - | 232.07 | - | - | - | 38.19 | - | -201.23 | - | 235.01 | -259.98 | - | - | -283.48 |
| 2024/6/17 | - | 199.76 | -14.69 | - | - | 242.35 | - | - | - | 51.41 | - | -186.54 | - | 240.88 | -254.10 | - | - | -274.67 |
| 2024/6/20 | - | 210.04 | 4.41 | - | - | 280.54 | - | - | - | 69.03 | - | -163.04 | - | 271.73 | -240.88 | - | - | -251.16 |
| 2024/6/24 | - | 227.66 | 11.75 | - | - | 309.92 | - | - | - | 104.28 | - | -139.54 | - | 298.17 | -223.26 | - | - | -221.79 |
| 2024/6/27 | - | 293.76 | -44.06 | - | - | 334.89 | - | - | - | 114.57 | - | -145.41 | - | 345.17 | -295.23 | 195.35 | - | -202.69 |
| 2024/7/1 | - | 283.48 | -29.38 | 114.57 | - | 343.70 | 61.69 | - | - | 124.85 | -893.03 | -126.32 | - | 356.92 | -306.98 | 207.10 | - | -217.38 |
| 2024/7/4 | - | 296.70 | -76.38 | 71.97 | - | 358.39 | - | - | - | 132.19 | - | -198.29 | - | 368.67 | -329.01 | - | - | -249.70 |
| 2024/7/8 | - | 321.67 | -39.66 | 92.53 | 17.63 | 409.80 | - | - | - | 165.97 | - | -170.38 | - | 403.92 | -292.29 | - | - | -211.51 |
| 2024/7/11 | - | 293.76 | -89.60 | 63.16 | - | 436.23 | - | - | - | 130.72 | -968.80 | -177.72 | - | 365.73 | - | 286.42 | - | -196.82 |
| 2024/7/15 | - | 304.04 | -79.32 | 76.38 | - | 450.92 | - | - | - | 151.29 | -998.78 | -168.91 | - | 374.54 | - | 312.85 | - | -180.66 |
| 2024/7/18 | - | 299.64 | -76.38 | 44.06 | -99.88 | 373.08 | -7.34 | - | - | 127.79 | -962.06 | -224.73 | - | 384.83 | -314.32 | 298.17 | - | -229.13 |
| 2024/7/22 | - | 267.32 | -99.88 | 63.16 | -152.76 | 348.11 | -33.78 | - | - | 105.75 | - | -182.13 | - | 339.29 | -342.23 | 254.10 | - | -270.26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備註："+" 表示拉力，"−" 表示壓力

# 中間柱隆起點量測值(一)

| 日期 | H-1（cm） | H-2（cm） | H-3（cm） | H-4（cm） |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1/8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 2024/1/11 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 2024/1/15 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 2024/1/18 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 2024/1/22 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 2024/1/25 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 2024/1/29 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 2024/2/1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| 2024/2/5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| 2024/2/15 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| 2024/2/19 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.9 |
| 2024/2/22 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| 2024/2/26 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 1.0 |
| 2024/2/29 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| 2024/3/4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| 2024/3/7 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| 2024/3/11 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 2024/3/14 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 2024/3/18 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.8 |
| 2024/3/21 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| 2024/3/25 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
| 2024/3/28 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.0 |
| 2024/4/1 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 1.8 |
| 2024/4/4 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.5 |
| 2024/4/8 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 2.7 |
| 2024/4/11 | 1.6 | 1.9 | 3.2 | 3.0 |
| 2024/4/15 | 1.9 | 1.5 | 3.5 | 3.3 |
| 2024/4/18 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | 3.8 |
| 2024/4/22 | 2.4 | 2.2 | 4.2 | 4.0 |
| 2024/4/29 | 2.9 | 2.6 | 3.7 | 3.3 |
| 2024/5/2 | 3.3 | 3.2 | 4.0 | 3.5 |
| 2024/5/6 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.6 |
| 2024/5/9 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.1 |
| 2024/5/13 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.0 |
| 2024/5/16 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.2 |
| 2024/5/20 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.5 |
| 2024/5/23 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.4 |
| 2024/5/27 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.4 |
| 2024/5/30 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.0 |
| 2024/6/3 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.1 |
| 2024/6/6 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
| 2024/6/13 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 2.9 |
| 2024/6/17 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |

備註:本工程中間柱隆起點(H-1～H-4)於2024/1/5安裝，並量測初值。

# 中間柱隆起點量測值(二)

| 日<br>期 | H-1<br>（cm） | H-2<br>（cm） | H-3<br>（cm） | H-4<br>（cm） |
|---|---|---|---|---|
| 2024/6/20 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
| 2024/6/24 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.7 |
| 2024/6/27 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 2.4 |
| 2024/7/1 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
| 2024/7/4 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 |
| 2024/7/8 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.1 |
| 2024/7/11 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 1.6 |
| 2024/7/15 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 1.7 |
| 2024/7/18 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 1.7 |
| 2024/7/22 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 1.8 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

# 各施工階段沉陷控制點量測值(一)

| 日期 | STM-1 (cm) | STM-2 (cm) | STM-3 (cm) | STM-4 (cm) | STM-5 (cm) | STM-6 (cm) | STM-7 (cm) | STM-8 (cm) | STM-9 (cm) | STM-10 (cm) | STM-11 (cm) | STM-12 (cm) | STM-13 (cm) | STM-14 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/7 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| 2023/12/14 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| 2023/12/18 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| 2023/12/21 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| 2023/12/25 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| 2023/12/28 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| 2024/1/2 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 |
| 2024/1/5 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 |
| 2024/1/8 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
| 2024/1/11 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
| 2024/1/15 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
| 2024/1/18 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
| 2024/1/22 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
| 2024/1/25 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
| 2024/1/29 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
| 2024/2/1 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | -1.0 |
| 2024/2/5 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -1.0 | -1.0 |
| 2024/2/15 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -0.7 | -1.0 | -1.0 |
| 2024/2/19 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -1.0 | -1.0 |
| 2024/2/22 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -0.7 | -1.0 | -1.0 |
| 2024/2/26 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -0.8 | -1.0 | -1.0 |
| 2024/2/29 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -0.9 | -1.0 | -1.1 |
| 2024/3/4 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.1 |
| 埋設標的物 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 |

| 日期 | STM-15 (cm) | STM-16 (cm) | STM-17 (cm) | STM-18 (cm) | STM-19 (cm) | STM-20 (cm) | STM-21 (cm) | STM-22 (cm) | STM-23 (cm) | STM-24 (cm) | STM-25 (cm) | STM-26 (cm) | STM-27 (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/7 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023/12/14 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023/12/18 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023/12/21 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023/12/25 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | |
| 2023/12/28 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 2024/1/2 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 2024/1/5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 2024/1/8 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 2024/1/11 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 2024/1/15 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 2024/1/18 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | |
| 2024/1/22 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |
| 2024/1/25 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 2024/1/29 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 2024/2/1 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 2024/2/5 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 2024/2/15 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 2024/2/19 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 2024/2/22 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 2024/2/26 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 2024/2/29 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | |
| 2024/3/4 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | |
| 埋設標的物 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | |

備註：1.正值表示隆起量,負值表示沉陷量

2.沉陷點(STM-1~STM-20)於2023/11/30量測初值。

3.沉陷點(STM-21~STM-27)於2023/12/21量測初值。

允穩工程有限公司

# 各施工階段沉陷控制點量測值(二)

| 日期 | STM-1 (cm) | STM-2 (cm) | STM-3 (cm) | STM-4 (cm) | STM-5 (cm) | STM-6 (cm) | STM-7 (cm) | STM-8 (cm) | STM-9 (cm) | STM-10 (cm) | STM-11 (cm) | STM-12 (cm) | STM-13 (cm) | STM-14 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/7 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.1 |
| 2024/3/11 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.1 |
| 2024/3/14 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.1 |
| 2024/3/18 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.2 |
| 2024/3/21 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 |
| 2024/3/25 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 |
| 2024/3/28 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.2 |
| 2024/4/1 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
| 2024/4/4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
| 2024/4/8 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
| 2024/4/11 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
| 2024/4/15 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.3 |
| 2024/4/18 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.3 |
| 2024/4/22 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.3 |
| 2024/4/29 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.3 |
| 2024/5/2 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | -1.0 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 2024/5/6 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 2024/5/9 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 2024/5/13 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 2024/5/16 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 2024/5/20 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 2024/5/23 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 2024/5/27 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 埋設標的物 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 |

| 日期 | STM-15 (cm) | STM-16 (cm) | STM-17 (cm) | STM-18 (cm) | STM-19 (cm) | STM-20 (cm) | STM-21 (cm) | STM-22 (cm) | STM-23 (cm) | STM-24 (cm) | STM-25 (cm) | STM-26 (cm) | STM-27 (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/7 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | |
| 2024/3/11 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | |
| 2024/3/14 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | |
| 2024/3/18 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/3/21 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -1.0 | -1.1 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/3/25 | -1.0 | -0.9 | -1.0 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/3/28 | -1.0 | -0.9 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/4/1 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/4/4 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/4/8 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/4/11 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/4/15 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | - | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/4/18 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | - | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/4/22 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/4/29 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.3 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/5/2 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.3 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/5/6 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/5/9 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/5/13 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/5/16 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/5/20 | -1.2 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | |
| 2024/5/23 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | |
| 2024/5/27 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | |
| 埋設標的物 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | |

備註：1.正值表示隆起量,負值表示沉陷量

2.沉陷點(STM-1~STM-20)於2023/11/30量測初值。

3.沉陷點(STM-21~STM-27)於2023/12/21量測初值。

允穩工程有限公司

# 各施工階段沉陷控制點量測值(三)

| 日期 | STM-1 (cm) | STM-2 (cm) | STM-3 (cm) | STM-4 (cm) | STM-5 (cm) | STM-6 (cm) | STM-7 (cm) | STM-8 (cm) | STM-9 (cm) | STM-10 (cm) | STM-11 (cm) | STM-12 (cm) | STM-13 (cm) | STM-14 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/5/30 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 2024/6/3 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/6/6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/6/13 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/6/17 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/6/20 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/6/24 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/6/27 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/7/1 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/7/4 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/7/8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/7/11 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/7/15 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/7/18 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| 2024/7/22 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 埋設標的物 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 |

| 日期 | STM-15 (cm) | STM-16 (cm) | STM-17 (cm) | STM-18 (cm) | STM-19 (cm) | STM-20 (cm) | STM-21 (cm) | STM-22 (cm) | STM-23 (cm) | STM-24 (cm) | STM-25 (cm) | STM-26 (cm) | STM-27 (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/5/30 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | |
| 2024/6/3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | |
| 2024/6/6 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -0.9 | -0.5 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | |
| 2024/6/13 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -1.0 | -0.5 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | |
| 2024/6/17 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -1.0 | -0.6 | -0.7 | -0.9 | -1.0 | -0.8 | |
| 2024/6/20 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | -1.1 | -0.6 | -0.7 | -1.0 | -1.0 | -0.8 | |
| 2024/6/24 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -0.9 | -1.1 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -0.8 | |
| 2024/6/27 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -0.9 | -1.1 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -0.8 | |
| 2024/7/1 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.0 | -1.1 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -0.9 | |
| 2024/7/4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.1 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | |
| 2024/7/8 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | |
| 2024/7/11 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | |
| 2024/7/15 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | |
| 2024/7/18 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | |
| 2024/7/22 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 埋設標的物 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | 地表 | |

備註：1.正值表示隆起量,負值表示沉陷量
2.沉陷點(STM-1~STM-20)於2023/11/30量測初值。
3.沉陷點(STM-21~STM-27)於2023/12/21量測初值。

允穩工程有限公司

# 鄰房傾度盤量測值(一)

| 日期 | T-1 | | T-2 | | T-3 | | T-4 | | T-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2023/12/7 | -1/12500 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/16667 | -1/50000 |
| 2023/12/14 | -1/16667 | -1/25000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/10000 | -1/25000 |
| 2023/12/18 | -1/12500 | -1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/12500 | -1/16667 |
| 2023/12/21 | -1/8333 | 1/50000 | -1/16667 | 1/25000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/7143 | -1/25000 |
| 2023/12/25 | -1/8333 | -1/50000 | -1/12500 | 1/25000 | -1/16667 | 1/50000 | -1/25000 | 1/16667 | -1/7143 | -1/50000 |
| 2023/12/28 | -1/16667 | 1/50000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/16667 | -1/7143 | -1/50000 |
| 2024/1/2 | -1/12500 | -1/50000 | -1/8333 | -1/25000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/10000 | -1/50000 |
| 2024/1/5 | -1/10000 | -1/25000 | -1/16667 | 1/25000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/16667 | -1/10000 | -1/50000 |
| 2024/1/8 | -1/7143 | -1/50000 | -1/25000 | 1/16667 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/16667 | -1/12500 | -1/50000 |
| 2024/1/11 | -1/10000 | -1/50000 | -1/12500 | 1/50000 | -1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/16667 | -1/12500 | -1/50000 |
| 2024/1/15 | -1/12500 | -1/50000 | -1/16667 | 1/25000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/16667 | -1/10000 | -1/50000 |
| 2024/1/18 | -1/12500 | -1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/25000 | -1/50000 |
| 2024/1/22 | -1/10000 | -1/50000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/50000 |
| 2024/1/25 | -1/10000 | -1/50000 | -1/10000 | 1/50000 | -1/25000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/10000 |
| 2024/1/29 | -1/8333 | -1/50000 | -1/12500 | 1/50000 | -1/16667 | 1/50000 | 1/50000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/16667 |
| 2024/2/1 | -1/25000 | -1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/16667 | -1/25000 | 1/25000 |
| 2024/2/5 | -1/25000 | -1/12500 | 1/50000 | -1/16667 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/7143 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/15 | -1/50000 | -1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/19 | -1/16667 | -1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/22 | -1/25000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/25000 | -1/16667 |
| 2024/2/26 | -1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/25000 | -1/25000 |
| 2024/2/29 | -1/50000 | 1/25000 | 1/8333 | -1/7143 | 1/25000 | 1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/50000 | -1/50000 |

| 日期 | T-6 | | T-7 | | T-8 | | T-9 | | T-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2023/12/7 | 1/50000 | 1/16667 | -1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/25000 |
| 2023/12/14 | -1/25000 | 1/16667 | -1/50000 | -1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 |
| 2023/12/18 | -1/50000 | 1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | -1/25000 | 1/16667 | 1/25000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/25000 |
| 2023/12/21 | -1/25000 | 1/16667 | -1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | 1/10000 | 1/50000 | 1/12500 | 1/25000 | 1/12500 |
| 2023/12/25 | -1/16667 | 1/10000 | -1/25000 | -1/50000 | -1/12500 | 1/8333 | -1/50000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/10000 |
| 2023/12/28 | -1/16667 | 1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | -1/12500 | 1/8333 | -1/50000 | 1/7143 | -1/10000 | 1/12500 |
| 2024/1/2 | -1/16667 | 1/16667 | -1/25000 | -1/50000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/25000 | 1/8333 | -1/16667 | 1/12500 |
| 2024/1/5 | -1/16667 | 1/12500 | -1/16667 | -1/50000 | -1/25000 | 1/10000 | -1/16667 | 1/8333 | -1/16667 | 1/12500 |
| 2024/1/8 | -1/12500 | 1/12500 | -1/16667 | -1/50000 | -1/25000 | 1/8333 | -1/25000 | 1/8333 | -1/5556 | 1/16667 |
| 2024/1/11 | -1/16667 | 1/16667 | -1/16667 | -1/50000 | -1/25000 | 1/8333 | -1/50000 | 1/12500 | -1/16667 | 1/16667 |
| 2024/1/15 | -1/25000 | 1/12500 | -1/16667 | -1/25000 | -1/16667 | 1/8333 | -1/25000 | 1/8333 | -1/12500 | 1/16667 |
| 2024/1/18 | -1/16667 | 1/12500 | -1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | 1/10000 | -1/50000 | 1/8333 | -1/25000 | 1/25000 |
| 2024/1/22 | -1/16667 | 1/12500 | -1/50000 | -1/50000 | -1/25000 | 1/10000 | 1/16667 | 1/10000 | -1/50000 | 1/12500 |
| 2024/1/25 | -1/12500 | 1/10000 | -1/16667 | -1/50000 | -1/16667 | 1/6250 | -1/50000 | 1/7143 | -1/25000 | 1/10000 |
| 2024/1/29 | -1/16667 | 1/8333 | -1/12500 | 1/50000 | -1/25000 | 1/5000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/16667 | 1/16667 |
| 2024/2/1 | -1/25000 | 1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | -1/25000 | 1/7143 | -1/50000 | 1/7143 | -1/25000 | 1/50000 |
| 2024/2/5 | -1/12500 | 1/50000 | -1/16667 | -1/25000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/25000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/50000 |
| 2024/2/15 | -1/25000 | 1/10000 | -1/16667 | -1/25000 | - | - | - | - | - | - |
| 2024/2/19 | -1/16667 | 1/25000 | -1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | 1/10000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/50000 |
| 2024/2/22 | -1/25000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/16667 | -1/25000 | 1/12500 | 1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/26 | -1/12500 | 1/25000 | -1/25000 | -1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/16667 | -1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/29 | -1/10000 | 1/16667 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/12500 | 1/25000 | 1/16667 | -1/16667 | -1/50000 |

備註: 1.測向"1-3" 表示向開挖區方向傾斜量，正值表示朝"1"的方向，負值表示朝"3"的方向，
"1"的方向朝開挖區，1-2-3-4依逆時針每隔90°依序排列。
2.測向"2-4" 表示垂直1-3之測向，正值表示朝"2"的方向，負值表示朝"4"的方向。
3.鄰房傾度盤(T-1~T-10)於2023/11/30量測初值。

允穩工程有限公司

# 鄰房傾度盤量測值(一)

| 日期 | T-11 | | T-12 | | T-13 | | T-14 | | T-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2023/12/7 | 1/16667 | 1/50000 | 1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/16667 | -1/50000 | -1/50000 |
| 2023/12/14 | 1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/50000 |
| 2023/12/18 | 1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/25000 | -1/25000 | -1/8333 |
| 2023/12/21 | 1/25000 | 1/25000 | 1/25000 | 1/8333 | 1/50000 | 1/10000 | 1/25000 | 1/12500 | -1/10000 | -1/4545 |
| 2023/12/25 | 1/25000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/6250 | 1/50000 | 1/7143 | 1/25000 | 1/10000 | -1/12500 | -1/3846 |
| 2023/12/28 | 1/16667 | 1/10000 | 1/25000 | 1/7143 | -1/50000 | 1/7143 | 1/25000 | 1/12500 | -1/12500 | -1/5000 |
| 2024/1/2 | 1/25000 | 1/12500 | 1/25000 | 1/6250 | -1/50000 | 1/8333 | 1/50000 | 1/25000 | -1/12500 | -1/5000 |
| 2024/1/5 | 1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/7143 | -1/50000 | 1/10000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/10000 | -1/3333 |
| 2024/1/8 | 1/16667 | 1/16667 | 1/25000 | 1/6250 | 1/50000 | 1/6250 | 1/25000 | 1/25000 | -1/12500 | -1/3846 |
| 2024/1/11 | 1/25000 | 1/25000 | 1/16667 | 1/6250 | 1/50000 | 1/10000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/4545 |
| 2024/1/15 | 1/16667 | 1/16667 | 1/16667 | 1/7143 | 1/50000 | 1/10000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/4167 |
| 2024/1/18 | 1/16667 | 1/16667 | 1/25000 | 1/7143 | 1/50000 | 1/7143 | 1/50000 | 1/12500 | -1/50000 | -1/7143 |
| 2024/1/22 | 1/16667 | 1/25000 | 1/50000 | 1/7143 | 1/50000 | 1/8333 | 1/50000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/4545 |
| 2024/1/25 | 1/16667 | 1/10000 | 1/16667 | 1/4545 | 1/50000 | 1/6250 | 1/25000 | 1/12500 | -1/12500 | -1/3125 |
| 2024/1/29 | 1/50000 | 1/6250 | 1/16667 | 1/4545 | 1/50000 | 1/6250 | 1/12500 | 1/10000 | -1/16667 | -1/3846 |
| 2024/2/1 | 1/50000 | 1/16667 | 1/12500 | 1/6250 | -1/50000 | 1/6250 | 1/25000 | 1/16667 | -1/50000 | -1/5000 |
| 2024/2/5 | 1/25000 | 1/25000 | 1/16667 | 1/7143 | 1/25000 | 1/10000 | 1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | -1/6250 |
| 2024/2/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1/50000 | -1/12500 |
| 2024/2/19 | 1/25000 | 1/12500 | 1/25000 | 1/7143 | 1/50000 | 1/8333 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/22 | 1/16667 | -1/50000 | 1/16667 | 1/12500 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/10000 | 1/25000 | 1/10000 |
| 2024/2/26 | 1/12500 | -1/50000 | 1/25000 | 1/12500 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/12500 | -1/16667 | -1/25000 |
| 2024/2/29 | 1/12500 | 1/50000 | 1/16667 | 1/12500 | 1/50000 | 1/10000 | 1/25000 | -1/12500 | -1/25000 | -1/50000 |

| 日期 | T-16 | | T-17 | | T-18 | | T-19 | | T-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2023/12/7 | -1/25000 | -1/25000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/25000 |
| 2023/12/14 | -1/50000 | -1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/25000 |
| 2023/12/18 | -1/12500 | -1/16667 | -1/10000 | -1/25000 | -1/12500 | 1/50000 | -1/12500 | 1/50000 | -1/10000 | 1/50000 |
| 2023/12/21 | -1/5556 | -1/12500 | -1/16667 | 1/50000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/16667 | 1/16667 | -1/12500 | 1/25000 |
| 2023/12/25 | -1/5000 | -1/10000 | -1/16667 | 1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/16667 | 1/50000 | -1/12500 | 1/25000 |
| 2023/12/28 | -1/3846 | -1/4545 | 1/50000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/16667 | 1/50000 |
| 2024/1/2 | -1/2000 | -1/3125 | 1/16667 | 1/16667 | -1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/50000 |
| 2024/1/5 | -1/1471 | -1/5000 | 1/50000 | 1/16667 | -1/25000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/16667 | 1/16667 |
| 2024/1/8 | -1/1515 | -1/8333 | 1/50000 | 1/16667 | -1/25000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/16667 |
| 2024/1/11 | -1/1562 | -1/12500 | 1/50000 | 1/16667 | -1/25000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | 1/50000 |
| 2024/1/15 | -1/1429 | -1/5000 | 1/50000 | 1/12500 | -1/50000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/7143 |
| 2024/1/18 | -1/1724 | -1/5000 | 1/16667 | 1/12500 | 1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/25000 |
| 2024/1/22 | -1/1724 | -1/4545 | 1/50000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/25000 |
| 2024/1/25 | -1/1515 | -1/2500 | -1/16667 | 1/25000 | -1/50000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | -1/7143 |
| 2024/1/29 | -1/1562 | -1/2000 | -1/25000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/25000 | -1/10000 | -1/12500 |
| 2024/2/1 | -1/1471 | -1/1724 | 1/16667 | 1/7143 | 1/12500 | 1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/5 | -1/1724 | -1/1020 | 1/8333 | 1/7143 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/15 | -1/2500 | -1/806 | 1/7143 | 1/7143 | 1/12500 | 1/25000 | 1/25000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/16667 |
| 2024/2/19 | - | - | 1/8333 | 1/7143 | 1/16667 | 1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/25000 |
| 2024/2/22 | -1/5000 | -1/12500 | 1/5000 | 1/5556 | 1/12500 | 1/50000 | 1/16667 | -1/16667 | 1/12500 | -1/8333 |
| 2024/2/26 | -1/3125 | -1/5556 | 1/12500 | 1/8333 | -1/25000 | 1/12500 | 1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/2/29 | -1/1562 | -1/10000 | 1/7143 | 1/6250 | 1/25000 | 1/16667 | 1/50000 | -1/8333 | 1/50000 | -1/12500 |

備註: 1.測向"1-3" 表示向開挖區方向傾斜量，正值表示朝"1"的方向，負值表示朝"3"的方向，
"1"的方向朝開挖區，1-2-3-4依逆時針每隔90°依序排列。
2.測向"2-4" 表示垂直1-3之測向，正值表示朝"2"的方向，負值表示朝"4"的方向。
3.鄰房傾度盤(T-11~T-20)於2023/11/30量測初值。
4.鄰房傾度盤(T-16)於2024/2/19重裝，並量測初值。

# 鄰房傾度盤量測值(二)

| 日期 | T-1 | | T-2 | | T-3 | | T-4 | | T-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2024/3/4 | -1/16667 | 1/50000 | -1/16667 | -1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/50000 |
| 2024/3/7 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/16667 | -1/50000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/3/11 | -1/8333 | 1/5556 | -1/12500 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/50000 | -1/50000 |
| 2024/3/14 | -1/4545 | 1/6250 | -1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/16667 | 1/12500 | -1/50000 | 1/25000 | -1/50000 |
| 2024/3/18 | -1/8333 | 1/50000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/3/21 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/50000 | 1/12500 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 |
| 2024/3/25 | -1/25000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/8333 | -1/50000 | 1/50000 | -1/12500 |
| 2024/3/28 | 1/50000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/12500 | -1/50000 | 1/8333 | -1/25000 | 1/50000 | -1/12500 |
| 2024/4/1 | -1/50000 | -1/10000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/8333 | -1/10000 | 1/6250 | -1/6250 | 1/16667 | -1/25000 |
| 2024/4/4 | -1/25000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/7143 | -1/16667 | 1/25000 | -1/12500 |
| 2024/4/8 | -1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/16667 | -1/50000 | 1/6250 | -1/12500 | 1/16667 | -1/10000 |
| 2024/4/11 | 1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/12500 | -1/50000 | 1/6250 | -1/25000 | 1/50000 | -1/16667 |
| 2024/4/15 | -1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/16667 | -1/50000 | 1/6250 | -1/12500 | 1/16667 | -1/8333 |
| 2024/4/18 | -1/25000 | -1/25000 | 1/16667 | -1/50000 | 1/12500 | -1/50000 | 1/5556 | -1/16667 | 1/25000 | -1/10000 |
| 2024/4/22 | -1/50000 | -1/25000 | 1/16667 | -1/50000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/5556 | -1/12500 | 1/25000 | -1/12500 |
| 2024/4/29 | -1/10000 | -1/25000 | -1/16667 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/7143 | -1/25000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/5/2 | -1/25000 | -1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/6250 | -1/16667 | 1/50000 | -1/12500 |
| 2024/5/6 | 1/50000 | -1/50000 | -1/50000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/5000 | -1/8333 | 1/50000 | -1/7143 |
| 2024/5/9 | -1/25000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/5556 | -1/8333 | 1/12500 | -1/10000 |
| 2024/5/13 | 1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/5556 | -1/10000 | 1/16667 | -1/8333 |
| 2024/5/16 | -1/25000 | -1/25000 | -1/50000 | 1/16667 | 1/12500 | -1/50000 | 1/6250 | -1/12500 | 1/16667 | -1/8333 |
| 2024/5/20 | -1/50000 | -1/16667 | 1/50000 | 1/50000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/6250 | -1/10000 | 1/16667 | -1/10000 |

| 日期 | T-6 | | T-7 | | T-8 | | T-9 | | T-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2024/3/4 | -1/16667 | 1/12500 | -1/16667 | -1/25000 | -1/50000 | 1/7143 | 1/50000 | 1/12500 | -1/16667 | -1/50000 |
| 2024/3/7 | -1/25000 | 1/25000 | -1/16667 | -1/16667 | -1/50000 | 1/12500 | 1/25000 | 1/25000 | -1/25000 | -1/16667 |
| 2024/3/11 | -1/16667 | 1/16667 | -1/16667 | -1/25000 | -1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/16667 | -1/25000 | -1/50000 |
| 2024/3/14 | -1/50000 | 1/10000 | -1/16667 | -1/50000 | 1/25000 | 1/12500 | 1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | -1/50000 |
| 2024/3/18 | -1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | 1/50000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | -1/16667 |
| 2024/3/21 | -1/25000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | 1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/25000 | -1/50000 | -1/16667 |
| 2024/3/25 | -1/50000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | 1/12500 | 1/50000 | 1/12500 | 1/50000 | -1/50000 | -1/10000 |
| 2024/3/28 | -1/25000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | 1/8333 | 1/50000 | 1/12500 | -1/50000 | -1/50000 | -1/8333 |
| 2024/4/1 | -1/50000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/10000 | 1/10000 | 1/50000 | 1/7143 | -1/25000 | 1/50000 | -1/6250 |
| 2024/4/4 | -1/25000 | -1/50000 | -1/50000 | -1/12500 | 1/10000 | 1/25000 | 1/12500 | -1/16667 | 1/50000 | -1/6250 |
| 2024/4/8 | -1/16667 | -1/50000 | -1/25000 | -1/8333 | 1/10000 | 1/25000 | 1/10000 | -1/16667 | -1/25000 | -1/7143 |
| 2024/4/11 | -1/25000 | -1/50000 | -1/12500 | -1/10000 | 1/16667 | -1/25000 | 1/10000 | -1/12500 | 1/50000 | -1/6250 |
| 2024/4/15 | -1/50000 | -1/25000 | -1/8333 | -1/12500 | 1/6250 | 1/50000 | 1/8333 | -1/25000 | 1/50000 | -1/5556 |
| 2024/4/18 | -1/16667 | -1/50000 | -1/12500 | -1/12500 | 1/10000 | -1/25000 | 1/7143 | -1/12500 | -1/25000 | -1/7143 |
| 2024/4/22 | -1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/12500 | 1/7143 | -1/50000 | 1/7143 | -1/12500 | 1/25000 | -1/5556 |
| 2024/4/29 | -1/50000 | 1/25000 | -1/12500 | -1/25000 | 1/8333 | 1/50000 | 1/12500 | -1/16667 | 1/25000 | -1/8333 |
| 2024/5/2 | -1/25000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | 1/8333 | -1/50000 | 1/7143 | -1/16667 | -1/50000 | -1/5556 |
| 2024/5/6 | -1/25000 | -1/16667 | -1/16667 | -1/12500 | 1/10000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/25000 | -1/7143 | -1/12500 |
| 2024/5/9 | -1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/10000 | 1/7143 | -1/25000 | 1/7143 | -1/12500 | 1/50000 | -1/6250 |
| 2024/5/13 | -1/50000 | -1/50000 | -1/50000 | -1/8333 | 1/25000 | 1/8333 | 1/7143 | -1/12500 | 1/50000 | -1/5556 |
| 2024/5/16 | -1/50000 | -1/50000 | -1/10000 | -1/10000 | 1/10000 | -1/25000 | 1/7143 | -1/16667 | 1/50000 | -1/5556 |
| 2024/5/20 | -1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/12500 | 1/25000 | -1/16667 | 1/8333 | -1/12500 | 1/50000 | -1/5556 |

備註: 1.測向"1-3" 表示向開挖區方向傾斜量，正值表示朝"1"的方向，負值表示朝"3"的方向，
"1"的方向朝開挖區，1-2-3-4依逆時針每隔90°依序排列。
2.測向"2-4" 表示垂直1-3之測向，正值表示朝"2"的方向，負值表示朝"4"的方向。
3.鄰房傾度盤(T-1~T-10)於2023/11/30量測初值。
4.鄰房傾度盤(T-16)於2024/2/19重裝，並量測初值。

# 鄰房傾度盤量測值(二)

| 日期 | T-11 | | T-12 | | T-13 | | T-14 | | T-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2024/3/4 | 1/12500 | 1/25000 | 1/12500 | 1/7143 | 1/50000 | 1/10000 | 1/25000 | -1/25000 | -1/12500 | -1/6250 |
| 2024/3/7 | 1/12500 | 1/25000 | 1/12500 | 1/12500 | 1/25000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/16667 | -1/25000 | -1/10000 |
| 2024/3/11 | 1/8333 | 1/16667 | 1/12500 | 1/8333 | -1/25000 | 1/12500 | 1/50000 | -1/12500 | -1/12500 | -1/6250 |
| 2024/3/14 | 1/10000 | 1/16667 | 1/12500 | 1/12500 | 1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | -1/16667 | 1/25000 | -1/16667 |
| 2024/3/18 | 1/12500 | -1/50000 | 1/16667 | 1/10000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/12500 | 1/25000 | -1/25000 |
| 2024/3/21 | 1/12500 | -1/25000 | 1/16667 | 1/12500 | 1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | -1/8333 | 1/50000 | -1/50000 |
| 2024/3/25 | 1/12500 | -1/16667 | 1/16667 | 1/50000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | -1/7143 | 1/16667 | 1/8333 |
| 2024/3/28 | 1/10000 | -1/10000 | 1/12500 | -1/50000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/50000 | -1/5000 | 1/25000 | 1/10000 |
| 2024/4/1 | 1/12500 | -1/8333 | 1/12500 | 1/50000 | 1/50000 | -1/16667 | -1/50000 | -1/5000 | 1/25000 | 1/12500 |
| 2024/4/4 | 1/12500 | -1/7143 | 1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/25000 | -1/4167 | 1/12500 | 1/6250 |
| 2024/4/8 | 1/16667 | -1/7143 | 1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/25000 | -1/4545 | 1/25000 | 1/12500 |
| 2024/4/11 | 1/16667 | -1/7143 | 1/8333 | 1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/50000 | -1/4167 | 1/16667 | 1/12500 |
| 2024/4/15 | 1/12500 | -1/5000 | 1/25000 | -1/50000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/50000 | -1/4545 | 1/16667 | 1/25000 |
| 2024/4/18 | 1/10000 | -1/5556 | 1/16667 | -1/50000 | -1/50000 | -1/12500 | -1/12500 | -1/3571 | 1/16667 | 1/5000 |
| 2024/4/22 | 1/10000 | -1/5556 | 1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | -1/12500 | -1/25000 | -1/3571 | 1/12500 | 1/16667 |
| 2024/4/29 | 1/8333 | -1/7143 | 1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/4167 | 1/25000 | -1/16667 |
| 2024/5/2 | 1/10000 | -1/8333 | 1/12500 | 1/50000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/25000 | -1/4167 | 1/25000 | 1/16667 |
| 2024/5/6 | 1/10000 | -1/7143 | 1/10000 | 1/50000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/16667 | -1/6250 | 1/10000 | 1/12500 |
| 2024/5/9 | 1/7143 | -1/6250 | 1/8333 | 1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/16667 | -1/3846 | 1/10000 | 1/5556 |
| 2024/5/13 | 1/5556 | -1/6250 | 1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/25000 | -1/3846 | 1/8333 | 1/25000 |
| 2024/5/16 | 1/6250 | -1/7143 | -1/16667 | -1/25000 | -1/50000 | -1/10000 | -1/25000 | -1/3571 | 1/10000 | 1/10000 |
| 2024/5/20 | 1/7143 | -1/7143 | 1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | -1/12500 | -1/25000 | -1/3571 | 1/8333 | -1/25000 |

| 日期 | T-16 | | T-17 | | T-18 | | T-19 | | T-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2024/3/4 | -1/1282 | -1/6250 | 1/16667 | 1/5556 | -1/7143 | 1/5556 | -1/25000 | 1/50000 | -1/16667 | -1/50000 |
| 2024/3/7 | -1/1316 | -1/8333 | 1/5556 | 1/4545 | 1/25000 | 1/16667 | 1/25000 | 1/50000 | 1/25000 | -1/25000 |
| 2024/3/11 | -1/1136 | -1/6250 | 1/12500 | 1/5556 | 1/25000 | 1/10000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/3/14 | -1/1087 | -1/16667 | 1/5556 | 1/8333 | 1/16667 | 1/16667 | 1/50000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/25000 |
| 2024/3/18 | -1/1136 | -1/16667 | 1/5000 | 1/4545 | 1/25000 | 1/16667 | 1/25000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/16667 |
| 2024/3/21 | -1/1064 | -1/25000 | 1/4545 | 1/5000 | 1/50000 | 1/25000 | 1/25000 | -1/16667 | 1/50000 | -1/12500 |
| 2024/3/25 | -1/1220 | 1/50000 | 1/4167 | 1/4545 | 1/8333 | 1/16667 | 1/8333 | -1/50000 | 1/25000 | -1/12500 |
| 2024/3/28 | -1/1220 | 1/25000 | 1/4545 | 1/5000 | 1/12500 | 1/16667 | 1/25000 | -1/16667 | 1/25000 | -1/10000 |
| 2024/4/1 | -1/1190 | 1/25000 | 1/4545 | 1/4545 | 1/25000 | -1/50000 | 1/16667 | -1/16667 | 1/12500 | -1/8333 |
| 2024/4/4 | -1/1282 | 1/8333 | 1/3333 | 1/4167 | 1/10000 | 1/16667 | 1/12500 | -1/8333 | 1/10000 | -1/5556 |
| 2024/4/8 | -1/1136 | 1/12500 | 1/3846 | 1/4167 | 1/25000 | 1/12500 | 1/25000 | -1/12500 | 1/25000 | -1/10000 |
| 2024/4/11 | -1/1064 | 1/8333 | 1/3571 | 1/4545 | 1/25000 | 1/16667 | 1/25000 | -1/10000 | 1/25000 | -1/8333 |
| 2024/4/15 | -1/943 | 1/12500 | 1/4167 | 1/3846 | -1/50000 | 1/12500 | 1/50000 | -1/10000 | 1/16667 | -1/16667 |
| 2024/4/18 | -1/893 | 1/6250 | 1/3333 | 1/3846 | 1/25000 | 1/50000 | 1/12500 | -1/7143 | 1/16667 | -1/8333 |
| 2024/4/22 | -1/862 | 1/7143 | 1/3333 | 1/4167 | -1/50000 | 1/10000 | 1/16667 | -1/6250 | 1/50000 | -1/12500 |
| 2024/4/29 | -1/794 | 1/12500 | 1/4545 | 1/4545 | -1/12500 | 1/7143 | -1/25000 | -1/12500 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/5/2 | -1/794 | 1/6250 | 1/4167 | 1/3846 | -1/12500 | 1/12500 | 1/25000 | -1/10000 | 1/12500 | -1/7143 |
| 2024/5/6 | -1/847 | 1/5556 | 1/3846 | 1/3333 | -1/25000 | 1/8333 | 1/50000 | -1/8333 | 1/6250 | -1/6250 |
| 2024/5/9 | -1/794 | 1/4545 | 1/3333 | 1/3846 | 1/16667 | 1/10000 | 1/16667 | -1/5556 | 1/12500 | -1/7143 |
| 2024/5/13 | -1/758 | 1/6250 | 1/3846 | 1/3846 | -1/50000 | 1/6250 | 1/25000 | -1/7143 | 1/25000 | -1/12500 |
| 2024/5/16 | -1/758 | 1/4545 | 1/3333 | 1/3846 | 1/50000 | 1/8333 | 1/50000 | -1/6250 | 1/50000 | -1/8333 |
| 2024/5/20 | -1/746 | 1/6250 | 1/3846 | 1/5000 | -1/25000 | 1/7143 | 1/50000 | -1/7143 | 1/50000 | -1/16667 |

備註: 1.測向"1-3" 表示向開挖區方向傾斜量，正值表示朝"1"的方向，負值表示朝"3"的方向，
"1"的方向朝開挖區，1-2-3-4依逆時針每隔90°依序排列。
2.測向"2-4" 表示垂直1-3之測向，正值表示朝"2"的方向，負值表示朝"4"的方向。
3.鄰房傾度盤(T-11~T-20)於2023/11/30量測初值。
4.鄰房傾度盤(T-16)於2024/2/19重裝，並量測初值。

允穩工程有限公司

# 鄰房傾度盤量測值(三)

| 日期 | T-1 | | T-2 | | T-3 | | T-4 | | T-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2024/5/23 | -1/25000 | -1/16667 | 1/50000 | -1/50000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/6250 | -1/12500 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/5/27 | -1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | 1/50000 | 1/16667 | -1/12500 | 1/6250 | -1/8333 | 1/50000 | -1/12500 |
| 2024/5/30 | -1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | 1/25000 | 1/16667 | -1/25000 | -1/25000 | -1/10000 | 1/25000 | -1/16667 |
| 2024/6/3 | -1/10000 | -1/25000 | -1/25000 | 1/50000 | 1/16667 | -1/16667 | 1/10000 | -1/8333 | 1/16667 | -1/12500 |
| 2024/6/6 | -1/12500 | -1/25000 | -1/25000 | 1/25000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/5556 | -1/8333 | 1/25000 | -1/12500 |
| 2024/6/13 | -1/25000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/25000 | 1/5556 | -1/8333 | 1/16667 | -1/10000 |
| 2024/6/17 | -1/25000 | -1/25000 | 1/25000 | 1/16667 | 1/7143 | -1/50000 | 1/5000 | -1/7143 | 1/12500 | -1/8333 |
| 2024/6/20 | 1/50000 | -1/16667 | 1/16667 | -1/50000 | 1/8333 | -1/25000 | 1/4545 | -1/7143 | 1/10000 | -1/6250 |
| 2024/6/24 | 1/12500 | -1/25000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/6250 | -1/16667 | 1/4545 | -1/6250 | 1/8333 | -1/7143 |
| 2024/6/27 | 1/25000 | -1/50000 | 1/25000 | -1/50000 | 1/8333 | -1/12500 | 1/4545 | -1/6250 | 1/12500 | -1/6250 |
| 2024/7/1 | -1/25000 | -1/16667 | 1/25000 | -1/50000 | 1/7143 | -1/16667 | 1/5000 | -1/7143 | 1/10000 | -1/8333 |
| 2024/7/4 | 1/25000 | -1/25000 | 1/16667 | -1/50000 | 1/7143 | -1/25000 | 1/4545 | -1/7143 | 1/8333 | -1/6250 |
| 2024/7/8 | -1/16667 | -1/25000 | 1/50000 | -1/50000 | 1/10000 | -1/16667 | 1/5556 | -1/7143 | 1/10000 | -1/8333 |
| 2024/7/11 | -1/50000 | -1/25000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/10000 | -1/16667 | 1/5000 | -1/6250 | 1/8333 | -1/25000 |
| 2024/7/15 | 1/50000 | -1/50000 | 1/16667 | 1/50000 | 1/8333 | -1/25000 | 1/4545 | -1/6250 | 1/8333 | -1/7143 |
| 2024/7/18 | -1/25000 | -1/16667 | 1/16667 | 1/50000 | 1/7143 | -1/25000 | 1/4545 | -1/6250 | 1/10000 | -1/7143 |
| 2024/7/22 | -1/12500 | -1/50000 | 1/25000 | 1/50000 | 1/10000 | -1/16667 | 1/5556 | -1/5556 | 1/10000 | -1/8333 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 日期 | T-6 | | T-7 | | T-8 | | T-9 | | T-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2024/5/23 | -1/50000 | 1/50000 | -1/16667 | -1/10000 | 1/12500 | -1/25000 | 1/10000 | -1/25000 | 1/50000 | -1/5556 |
| 2024/5/27 | -1/50000 | 1/50000 | -1/25000 | -1/10000 | 1/8333 | -1/50000 | 1/8333 | -1/12500 | 1/50000 | -1/5556 |
| 2024/5/30 | -1/50000 | 1/50000 | -1/16667 | -1/16667 | 1/8333 | -1/50000 | 1/8333 | -1/16667 | 1/50000 | -1/6250 |
| 2024/6/3 | -1/50000 | -1/50000 | -1/10000 | -1/10000 | 1/8333 | -1/50000 | 1/8333 | -1/16667 | 1/50000 | -1/5556 |
| 2024/6/6 | -1/50000 | -1/50000 | -1/10000 | -1/10000 | 1/8333 | 1/50000 | 1/8333 | -1/10000 | 1/25000 | -1/5556 |
| 2024/6/13 | -1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | -1/10000 | 1/8333 | 1/50000 | 1/8333 | -1/16667 | 1/25000 | -1/5556 |
| 2024/6/17 | 1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/7143 | 1/6250 | 1/50000 | 1/7143 | -1/12500 | 1/50000 | -1/6250 |
| 2024/6/20 | 1/50000 | -1/12500 | -1/12500 | -1/6250 | 1/8333 | -1/25000 | 1/6250 | -1/10000 | 1/25000 | -1/4167 |
| 2024/6/24 | 1/50000 | -1/16667 | -1/16667 | -1/6250 | 1/8333 | -1/16667 | 1/5556 | -1/6250 | 1/25000 | -1/3571 |
| 2024/6/27 | 1/25000 | -1/16667 | -1/12500 | -1/6250 | 1/8333 | -1/16667 | 1/5556 | -1/6250 | 1/25000 | -1/3333 |
| 2024/7/1 | 1/50000 | -1/25000 | -1/16667 | -1/7143 | 1/7143 | -1/16667 | 1/6250 | -1/7143 | 1/16667 | -1/3846 |
| 2024/7/4 | 1/50000 | -1/25000 | -1/16667 | -1/6250 | 1/6250 | -1/12500 | 1/5556 | -1/12500 | 1/50000 | -1/3846 |
| 2024/7/8 | 1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | -1/8333 | 1/12500 | -1/16667 | 1/10000 | -1/7143 | 1/50000 | -1/4167 |
| 2024/7/11 | 1/25000 | -1/25000 | -1/10000 | -1/8333 | 1/10000 | -1/16667 | 1/6250 | -1/7143 | 1/50000 | -1/3846 |
| 2024/7/15 | 1/50000 | -1/25000 | -1/12500 | -1/6250 | 1/10000 | -1/12500 | 1/6250 | -1/7143 | 1/25000 | -1/3571 |
| 2024/7/18 | 1/50000 | -1/12500 | -1/12500 | -1/8333 | 1/10000 | -1/12500 | 1/5556 | -1/7143 | 1/25000 | -1/3571 |
| 2024/7/22 | 1/50000 | -1/25000 | -1/10000 | -1/10000 | 1/4167 | -1/12500 | 1/6250 | -1/8333 | 1/25000 | -1/3846 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

備註: 1.測向"1-3" 表示向開挖區方向傾斜量，正值表示朝"1"的方向，負值表示朝"3"的方向，
"1"的方向朝開挖區，1-2-3-4依逆時針每隔90°依序排列。
2.測向"2-4" 表示垂直1-3之測向，正值表示朝"2"的方向，負值表示朝"4"的方向。
3.鄰房傾度盤(T-1~T-10)於2023/11/30量測初值。
4.鄰房傾度盤(T-16)於2024/2/19重裝，並量測初值。

允穩工程有限公司

# 鄰房傾度盤量測值(三)

| 日期 | T-11 | | T-12 | | T-13 | | T-14 | | T-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2024/5/23 | 1/7143 | -1/6250 | 1/16667 | -1/16667 | -1/50000 | -1/12500 | -1/12500 | -1/3846 | 1/12500 | 1/25000 |
| 2024/5/27 | 1/6250 | -1/6250 | 1/16667 | -1/25000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/25000 | -1/3846 | 1/8333 | -1/25000 |
| 2024/5/30 | 1/8333 | -1/8333 | 1/12500 | -1/25000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/25000 | -1/4167 | 1/12500 | -1/50000 |
| 2024/6/3 | 1/8333 | -1/10000 | 1/12500 | -1/16667 | -1/25000 | -1/16667 | -1/16667 | -1/4167 | 1/12500 | -1/7143 |
| 2024/6/6 | 1/8333 | -1/10000 | 1/8333 | -1/25000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/16667 | -1/3571 | 1/10000 | -1/16667 |
| 2024/6/13 | 1/7143 | -1/8333 | 1/10000 | -1/50000 | -1/50000 | -1/25000 | -1/50000 | -1/4167 | 1/7143 | -1/25000 |
| 2024/6/17 | 1/7143 | -1/5556 | 1/10000 | -1/50000 | -1/50000 | -1/16667 | -1/50000 | -1/3846 | 1/5000 | 1/16667 |
| 2024/6/20 | 1/7143 | -1/4167 | 1/7143 | -1/12500 | -1/50000 | -1/8333 | -1/50000 | -1/3125 | 1/4167 | 1/5000 |
| 2024/6/24 | 1/10000 | -1/4167 | 1/25000 | 1/10000 | -1/50000 | -1/6250 | -1/8333 | -1/2941 | 1/3571 | 1/4545 |
| 2024/6/27 | 1/7143 | -1/3846 | 1/10000 | -1/8333 | -1/50000 | -1/5556 | -1/16667 | -1/2632 | 1/3333 | 1/2778 |
| 2024/7/1 | 1/8333 | -1/4167 | 1/8333 | -1/10000 | -1/16667 | -1/6250 | -1/16667 | -1/2941 | 1/3125 | 1/8333 |
| 2024/7/4 | 1/7143 | -1/3846 | 1/12500 | -1/8333 | 1/8333 | -1/6250 | -1/16667 | -1/2632 | 1/3125 | 1/2941 |
| 2024/7/8 | 1/12500 | -1/4167 | 1/12500 | -1/8333 | -1/16667 | -1/5556 | -1/10000 | -1/2778 | 1/3571 | 1/8333 |
| 2024/7/11 | 1/8333 | -1/3846 | 1/25000 | -1/12500 | -1/25000 | -1/6250 | -1/12500 | -1/2632 | 1/2941 | 1/4545 |
| 2024/7/15 | 1/6250 | -1/3125 | 1/10000 | -1/7143 | -1/50000 | -1/6250 | -1/25000 | -1/2632 | 1/2941 | 1/8333 |
| 2024/7/18 | 1/7143 | -1/3846 | 1/10000 | -1/7143 | -1/50000 | -1/4545 | -1/16667 | -1/2500 | 1/2778 | 1/4545 |
| 2024/7/22 | 1/7143 | -1/4545 | 1/10000 | -1/6250 | -1/25000 | -1/6250 | -1/16667 | -1/2500 | 1/2381 | 1/8333 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 日期 | T-16 | | T-17 | | T-18 | | T-19 | | T-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 2-4 |
| 2024/5/23 | -1/769 | 1/4545 | 1/3846 | 1/4167 | -1/50000 | 1/10000 | 1/25000 | -1/6250 | 1/25000 | -1/8333 |
| 2024/5/27 | -1/833 | 1/8333 | 1/5000 | 1/4167 | -1/16667 | 1/5556 | 1/25000 | -1/8333 | 1/50000 | -1/12500 |
| 2024/5/30 | -1/769 | 1/6250 | 1/4545 | 1/3571 | -1/25000 | 1/6250 | 1/25000 | -1/8333 | 1/25000 | -1/12500 |
| 2024/6/3 | -1/735 | 1/8333 | 1/4545 | 1/4167 | -1/25000 | 1/5000 | -1/50000 | -1/12500 | 1/50000 | -1/25000 |
| 2024/6/6 | -1/694 | 1/7143 | 1/4167 | 1/3571 | -1/25000 | 1/5556 | -1/50000 | -1/8333 | 1/50000 | -1/12500 |
| 2024/6/13 | -1/694 | 1/5556 | 1/3571 | 1/3846 | -1/25000 | 1/6250 | 1/50000 | -1/7143 | 1/25000 | -1/12500 |
| 2024/6/17 | -1/735 | 1/3846 | 1/2941 | 1/3333 | 1/16667 | 1/7143 | 1/12500 | -1/6250 | 1/25000 | -1/7143 |
| 2024/6/20 | -1/758 | 1/2778 | 1/2381 | 1/3571 | 1/10000 | 1/16667 | 1/10000 | -1/4545 | 1/7143 | -1/5000 |
| 2024/6/24 | -1/746 | 1/3125 | 1/2632 | 1/3333 | 1/25000 | 1/6250 | 1/12500 | -1/4545 | 1/10000 | -1/10000 |
| 2024/6/27 | -1/714 | 1/3333 | 1/2273 | 1/3846 | 1/12500 | 1/7143 | 1/5000 | -1/3571 | 1/7143 | -1/5000 |
| 2024/7/1 | -1/676 | 1/6250 | 1/2778 | 1/3846 | -1/50000 | 1/5556 | 1/16667 | -1/5000 | 1/8333 | -1/8333 |
| 2024/7/4 | -1/704 | 1/3571 | 1/3846 | 1/2174 | 1/12500 | 1/7143 | 1/12500 | -1/3571 | 1/10000 | -1/5000 |
| 2024/7/8 | -1/667 | 1/3846 | 1/3333 | 1/3333 | -1/16667 | 1/6250 | 1/25000 | -1/5556 | 1/7143 | -1/10000 |
| 2024/7/11 | -1/694 | 1/2941 | 1/2778 | 1/4545 | 1/50000 | 1/7143 | 1/10000 | -1/3846 | 1/10000 | -1/4545 |
| 2024/7/15 | -1/685 | 1/3571 | 1/2941 | 1/5000 | -1/50000 | 1/5556 | 1/25000 | -1/4167 | 1/16667 | -1/10000 |
| 2024/7/18 | -1/685 | 1/2778 | 1/2381 | 1/4545 | 1/50000 | 1/7143 | 1/25000 | -1/3125 | 1/50000 | -1/5556 |
| 2024/7/22 | -1/667 | 1/3846 | 1/2941 | 1/4167 | -1/12500 | 1/5556 | 1/25000 | -1/5556 | 1/25000 | -1/10000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

備註: 1.測向"1-3" 表示向開挖區方向傾斜量，正值表示朝"1"的方向，負值表示朝"3"的方向，
"1"的方向朝開挖區，1-2-3-4依逆時針每隔90°依序排列。
2.測向"2-4" 表示垂直1-3之測向，正值表示朝"2"的方向，負值表示朝"4"的方向。
3.鄰房傾度盤(T-11~T-20)於2023/11/30量測初值。
4.鄰房傾度盤(T-16)於2024/2/19重裝，並量測初值。

允穩工程有限公司

# 開挖區外水位觀測井量測資料(一)

單位:GL-M

| 測點 / 日期 | OW-1 | OW-2 | OW-3 | OW-4 | OW-5 | OW-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/30(初始值) | -10.35 | -9.20 | -9.26 | -9.07 | -8.99 | -9.81 |
| 2023/12/7 | -10.57 | -9.38 | -9.23 | -9.02 | -9.03 | -10.90 |
| 2023/12/14 | -9.88 | -9.16 | -9.14 | -9.02 | -9.01 | -9.67 |
| 2023/12/18 | -9.59 | -9.16 | -9.12 | -9.02 | -9.01 | -9.51 |
| 2023/12/21 | -9.63 | -9.60 | -9.12 | -9.04 | -8.99 | -9.16 |
| 2023/12/25 | -9.61 | -9.12 | -9.14 | -9.02 | -8.99 | -9.53 |
| 2023/12/28 | -9.63 | -9.09 | -9.12 | -9.03 | -8.99 | -9.54 |
| 2024/1/2 | -10.13 | -9.20 | -9.18 | -9.06 | -9.00 | -10.29 |
| 2024/1/5 | -10.30 | -9.25 | -9.22 | -9.05 | -9.03 | -10.45 |
| 2024/1/8 | -10.24 | -9.57 | -10.88 | -9.18 | -9.08 | -10.54 |
| 2024/1/11 | -11.32 | -9.47 | -9.60 | -9.13 | -9.10 | -11.31 |
| 2024/1/15 | -10.65 | -9.36 | -9.48 | -9.18 | -9.11 | -10.82 |
| 2024/1/18 | -10.84 | -9.45 | -9.57 | -9.15 | -9.14 | -10.33 |
| 2024/1/22 | -10.33 | -9.42 | -9.58 | -9.17 | -9.16 | -10.35 |
| 2024/1/25 | -10.46 | -9.43 | -9.58 | -9.19 | -9.12 | -10.41 |
| 2024/1/29 | -10.17 | -9.42 | -9.55 | -9.21 | -9.17 | -10.15 |
| 2024/2/1 | -10.26 | -9.40 | -9.56 | -9.21 | -9.19 | -10.16 |
| 2024/2/5 | -10.33 | -9.48 | -9.82 | -9.25 | -9.21 | -10.25 |
| 2024/2/15 | -10.34 | -9.49 | -9.81 | -9.27 | -9.23 | -10.24 |
| 2024/2/19 | -10.41 | -9.51 | -9.70 | -9.30 | -9.27 | -11.34 |
| 2024/2/22 | -10.58 | -9.51 | -9.66 | -9.28 | -9.27 | -11.23 |
| 2024/2/26 | -11.11 | -9.54 | -9.68 | -9.31 | -9.30 | -10.67 |
| 2024/2/29 | -11.16 | -9.58 | -9.70 | -9.33 | -9.36 | -11.34 |
| 2024/3/4 | -10.80 | -9.56 | -9.72 | -9.33 | -9.32 | -10.77 |
| 2024/3/7 | -11.32 | -9.59 | -9.75 | -9.36 | -9.34 | -10.84 |
| 2024/3/11 | -10.34 | -9.57 | -9.69 | -9.36 | -9.33 | -10.33 |
| 2024/3/14 | -10.35 | -9.58 | -9.72 | -9.39 | -9.35 | -10.30 |
| 2024/3/18 | -10.32 | -9.54 | -9.77 | -9.37 | -9.35 | -10.28 |
| 2024/3/21 | -10.37 | -9.58 | -9.69 | -9.37 | -9.35 | -10.26 |
| 2024/3/25 | -10.39 | -9.58 | -9.73 | -9.38 | -9.37 | -10.33 |
| 2024/3/28 | -11.27 | -9.68 | -9.82 | -9.40 | -9.37 | -10.48 |
| 2024/4/1 | -10.96 | -9.66 | -9.83 | -9.38 | -9.35 | -10.44 |
| 2024/4/4 | -10.54 | -9.62 | -9.84 | -9.43 | -9.41 | -10.40 |
| 2024/4/8 | -10.90 | -9.83 | -9.88 | -9.50 | -9.48 | -10.45 |
| 2024/4/11 | -10.94 | -9.89 | -9.91 | -9.45 | -9.55 | -10.55 |
| 2024/4/15 | -10.72 | -9.88 | -9.89 | -9.46 | -9.54 | -10.50 |
| 2024/4/18 | -11.15 | -9.83 | -9.99 | -9.50 | -9.46 | -10.64 |
| 2024/4/22 | -10.77 | -9.79 | -9.92 | -9.46 | -9.44 | -10.61 |
| 2024/4/29 | -11.10 | -9.92 | -10.06 | -9.62 | -9.61 | -11.03 |
| 2024/5/2 | -10.72 | -9.73 | -9.89 | -9.51 | -9.48 | -10.59 |
| 2024/5/6 | -10.92 | -9.77 | -9.94 | -9.54 | -9.48 | -10.66 |
| 2024/5/9 | -10.91 | -9.93 | -9.94 | -9.53 | -9.44 | -10.77 |
| 2024/5/13 | -10.86 | -9.83 | -9.96 | -9.54 | -9.52 | -10.72 |
| 2024/5/16 | -10.98 | -9.83 | -9.96 | -9.54 | -9.52 | -10.57 |
| 2024/5/20 | -10.72 | -9.83 | -9.96 | -9.55 | -9.53 | -10.58 |
| 2024/5/23 | -10.55 | -9.76 | -9.91 | -9.51 | -9.50 | -10.52 |

# 開挖區外水位觀測井量測資料(二)

單位:GL-M

| 測點 / 日期 | OW-1 | OW-2 | OW-3 | OW-4 | OW-5 | OW-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/5/27 | -10.49 | -10.01 | -9.98 | -9.67 | -9.60 | -10.30 |
| 2024/5/30 | -10.53 | -9.79 | -9.92 | -9.58 | -9.55 | -10.38 |
| 2024/6/3 | -10.48 | -9.65 | -9.87 | -9.51 | -9.49 | -10.31 |
| 2024/6/6 | -10.68 | -9.78 | -9.92 | -9.60 | -9.58 | -10.48 |
| 2024/6/13 | -11.23 | -9.89 | -10.45 | -9.69 | -9.58 | -10.73 |
| 2024/6/17 | -10.63 | -9.76 | -9.95 | -9.62 | -9.67 | -10.46 |
| 2024/6/20 | -10.97 | -9.80 | -9.92 | -9.61 | -9.59 | -10.68 |
| 2024/6/24 | -10.68 | -9.78 | -9.97 | -9.60 | -9.62 | -10.60 |
| 2024/6/27 | -10.57 | -9.76 | -9.83 | -9.62 | -9.64 | -10.45 |
| 2024/7/1 | -10.68 | -9.82 | -9.88 | -9.69 | -9.72 | -10.58 |
| 2024/7/4 | -10.43 | -9.62 | -9.89 | -9.52 | -9.56 | -10.33 |
| 2024/7/8 | -10.43 | -9.62 | -9.85 | -9.63 | -9.70 | -10.33 |
| 2024/7/11 | -10.24 | -9.69 | -9.90 | -9.64 | -9.60 | -10.33 |
| 2024/7/15 | -10.22 | -9.66 | -9.89 | -9.59 | -9.55 | -10.31 |
| 2024/7/18 | -10.22 | -9.67 | -9.85 | -9.59 | -9.56 | -10.38 |
| 2024/7/22 | -10.21 | -9.67 | -9.89 | -9.61 | -9.56 | -10.44 |

# 開挖區內水壓計量測資料(一)

單位:GL-M

| 測點 / 日期 | PP-1 | PP-2 | PP-3 | PP-4 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/21 | - | -8.30 | - | - |
| 2023/12/25 | - | -8.28 | - | - |
| 2023/12/28 | -7.53 | -8.31 | -8.40 | -8.54 |
| 2024/1/2 | -7.41 | -8.36 | -8.47 | -8.60 |
| 2024/1/5 | -7.86 | -8.51 | -8.44 | -8.58 |
| 2024/1/8 | -7.94 | - | -8.46 | -8.61 |
| 2024/1/11 | -8.82 | - | 已低於GL-13.45m | -11.19 |
| 2024/1/15 | -9.38 | - | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/1/18 | -9.98 | - | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/1/22 | -11.80 | - | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/1/25 | -14.60 | - | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/1/29 | -15.58 | - | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/2/1 | 已低於GL-16.50m | -15.32 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/2/5 | 已低於GL-16.50m | -15.31 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/2/15 | 已低於GL-16.50m | -15.34 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/2/19 | 已低於GL-16.50m | -15.33 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/2/22 | 已低於GL-16.50m | -15.33 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/2/26 | 已低於GL-16.50m | -15.28 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/2/29 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/3/4 | 已低於GL-16.50m | -15.34 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/3/7 | 已低於GL-16.50m | -15.36 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/3/11 | 已低於GL-16.50m | -15.31 | 已低於GL-13.45m | 已低於GL-14.57m |
| 2024/3/14 | 已低於GL-16.50m | -15.34 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/3/18 | 已低於GL-16.50m | -15.35 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/3/21 | 已低於GL-16.50m | -15.34 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/3/25 | 已低於GL-16.50m | -15.34 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/3/28 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/4/1 | - | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/4/4 | - | - | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/4/8 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/4/11 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/4/15 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/4/18 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/4/22 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/4/29 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/5/2 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/5/6 | 已低於GL-16.50m | 已低於GL-15.36m | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/5/9 | -16.46 | -16.23 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/5/13 | -15.45 | -15.76 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/5/16 | -16.32 | -17.62 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/5/20 | -16.14 | -17.20 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/5/23 | -16.76 | -15.48 | - | 已低於GL-14.57m |

# 開挖區內水壓計量測資料(二)

單位:GL-M

| 測點 / 日期 | PP-1 | PP-2 | PP-3 | PP-4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/5/27 | -15.74 | -16.60 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/5/30 | -15.30 | -16.15 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/6/3 | -15.34 | -16.21 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/6/6 | -15.87 | -16.53 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/6/13 | -15.18 | -15.85 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/6/17 | -16.79 | -16.16 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/6/20 | -17.18 | -16.16 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/6/24 | -17.65 | -15.91 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/6/27 | -17.32 | -15.98 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/7/1 | -17.51 | -16.24 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/7/4 | -16.65 | -14.35 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/7/8 | -16.16 | -15.93 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/7/11 | -16.10 | -15.50 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/7/15 | -17.57 | -14.05 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/7/18 | -17.67 | -14.15 | - | 已低於GL-14.57m |
| 2024/7/22 | -17.64 | -17.07 | - | 已低於GL-14.57m |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |